

SEDE
Piazza Indro Montanelli, 30 20099 Sesto San Giovanni (MI)
tel. 02.280481 - fax. 02.28048280
e-mail info@it.sauter-bc.com

Branch North East
via Lisbona, 10 35127 Padova
tel. 049.8076899 - fax. 049.8076871
e-mail info@it.sauter-bc.com

Branch Centre South
Via di Grotte Portella, 28 Frascati (RM)
00044 tel. 06.7264091 - fax. 06.72640929
e-mail info@it.sauter-bc.com

Cliente: SINELEC S.P.A.

Oggetto: FOODY- NUOVO POLO ORTOFRUTTICOLO -MI-

Impianti: QUADRO SERVIZI GENERALE SUD

Disegno : 34-008090_Q_SERVIZI GENERALI SUD

Data : 05/03/2024

Sauter Italia S.p.A. fornisce questo schema ai fini di un corretto collegamento (ElettroTecnico/Meccanico) delle apparecchiature. La progettazione elettrica, ai fini delle leggi vigenti in tema di sicurezza è a cura del progettista degli impianti, al quale sarà demandata, in particolare, la protezione contro i contatti diretti e indiretti .

0	EMISSIONE	05/03/2024	CB	ACR	
Rev.	Modifiche	Data	Preparato	Verificato	Approvato


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<div>NOTE GENERALI</div> <div><p>Il regolatore, ed i relativi moduli I/O sono montati in un armadio / quadro elettrico mediante una guida DIN (EN 60715).</p><p>È necessario assicurarsi che non siano installati nelle immediate vicinanze di contattori di potenza, convertitori di frequenza o altre fonti di interferenza EMC. SAUTER generalmente consiglia l'installazione in quadro elettrico separato.</p><p>Durante l'installazione, deve essere presente anche una struttura di isolamento primaria esterna.Il cablaggio delle apparecchiature deve essere eseguito solo quando il sistema è scollegato dalla rete elettrica.</p><p>Prima di alimentare il regolatore, occorre assicurarsi che la terra di protezione sia collegata al terminale corrispondente (classe di protezione I).</p><p>Devono essere rispettati gli standard di installazione EN 50178, EN 50310, EN 50110, EN 50274 e EN 61140. Installazione e cablaggio della tecnologia dell'informazione (IT) deve essere eseguito in modo professionale e in conformità ai requisiti delle norme EN 50174-1, EN 50174-2 e EN 50174-3.</p><p>Il cablaggio del dispositivo di comunicazione e delle apparecchiature di regolazione deve essere posato in canalina separata dal cablaggio di potenza.</p><p>I cavi di collegamento delle sonde e degli elementi in campo devono essere di sezione opportuna in riferimento alla lunghezza del percorso degli stessi; per quanto riguarda i cavi schermati, occorre collegare un capo della schermatura alla massa dell'impianto .</p></div>										
<div>INDICAZIONI SPECIFICHE PER PRODOTTI SAUTER</div> <div><ul style="list-style-type: none">- SONDE DI TEMPERTURA (EGT...F...). Cavo schermato a 2 conduttori non polarizzato- UNITA' DI SERVIZIO AMBIENTE (EYB..., EY-RU..). cavo 2 x 2 x 24AWG (singolo conduttore) schermato e twistato tipo S/FTP Cat.5e o superiore- TRASMETTITORI (EGH, EGP, EGQ...). Cavo schermato multifilo- SERVOMOTORI MODULANTI. Cavo a 5 conduttori (per specifiche consultare lo schema)<p>Informazioni dettagliate sui tipi di cavo, le sezioni dei conduttori, le resistenze di terminazione, le lunghezze delle linee e il corretto cablaggio dei terminali "NC" (No Connect) sono fornite nelle istruzioni di montaggio contenute nell'imballo del prodotto e nelle schede tecniche scaricabili dal sito www.sauteritalia.it</p><p>I FOGLI TECNICI E LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO HANNO SEMPRE PRIORITA' SU QUESTO ELABORATO GRAFICO</p></div>										
REVISIONE		MODIFICA		<div><div><div>SAUTER ITALIA S.p.A.</div><div><div>Piazza Indro Montanelli,30</div><div>20099 Sesto San Giovanni (MI)</div><div>Tel. 02280481 Fax 0228048280</div></div></div></div>			PROGETTO: 34-008090_Q_SERVIZI GENERALI SUD		FOGLIO 2	
DATA		FIRMA					COMMESSA: FOODY- NUOVO POLO ORTOFRUTTICOLO -MI-		DI 17	
							CLIENTE: SINELEC S.P.A.			
							TITOLO: NOTE GENERALI			
				DIS.: CB		DATA: 05/03/2024				


Indice

[illegible]

REVISIONE	MODIFICA	<div><div>SAUTER</div><div>Per un ambiente sostenibile.</div></div>	SAUTER ITALIA S.p.A. Piazza Indro Montanelli, 30 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 02280481 Fax 0228048280		PROGETTO: 34-008090_Q_SERVIZI GENERALI SUD	FOGLIO 3
DATA	FIRMA		COMMESSA: FOODY- NUOVO POLO ORTOFRUTTICOLO -MI-	CLIENTE: SINELEC S.P.A.	DI 17	
			TITOLO:			
			DIS.: CB	DATA: 05/03/2024		


EVENTUALE INDICE

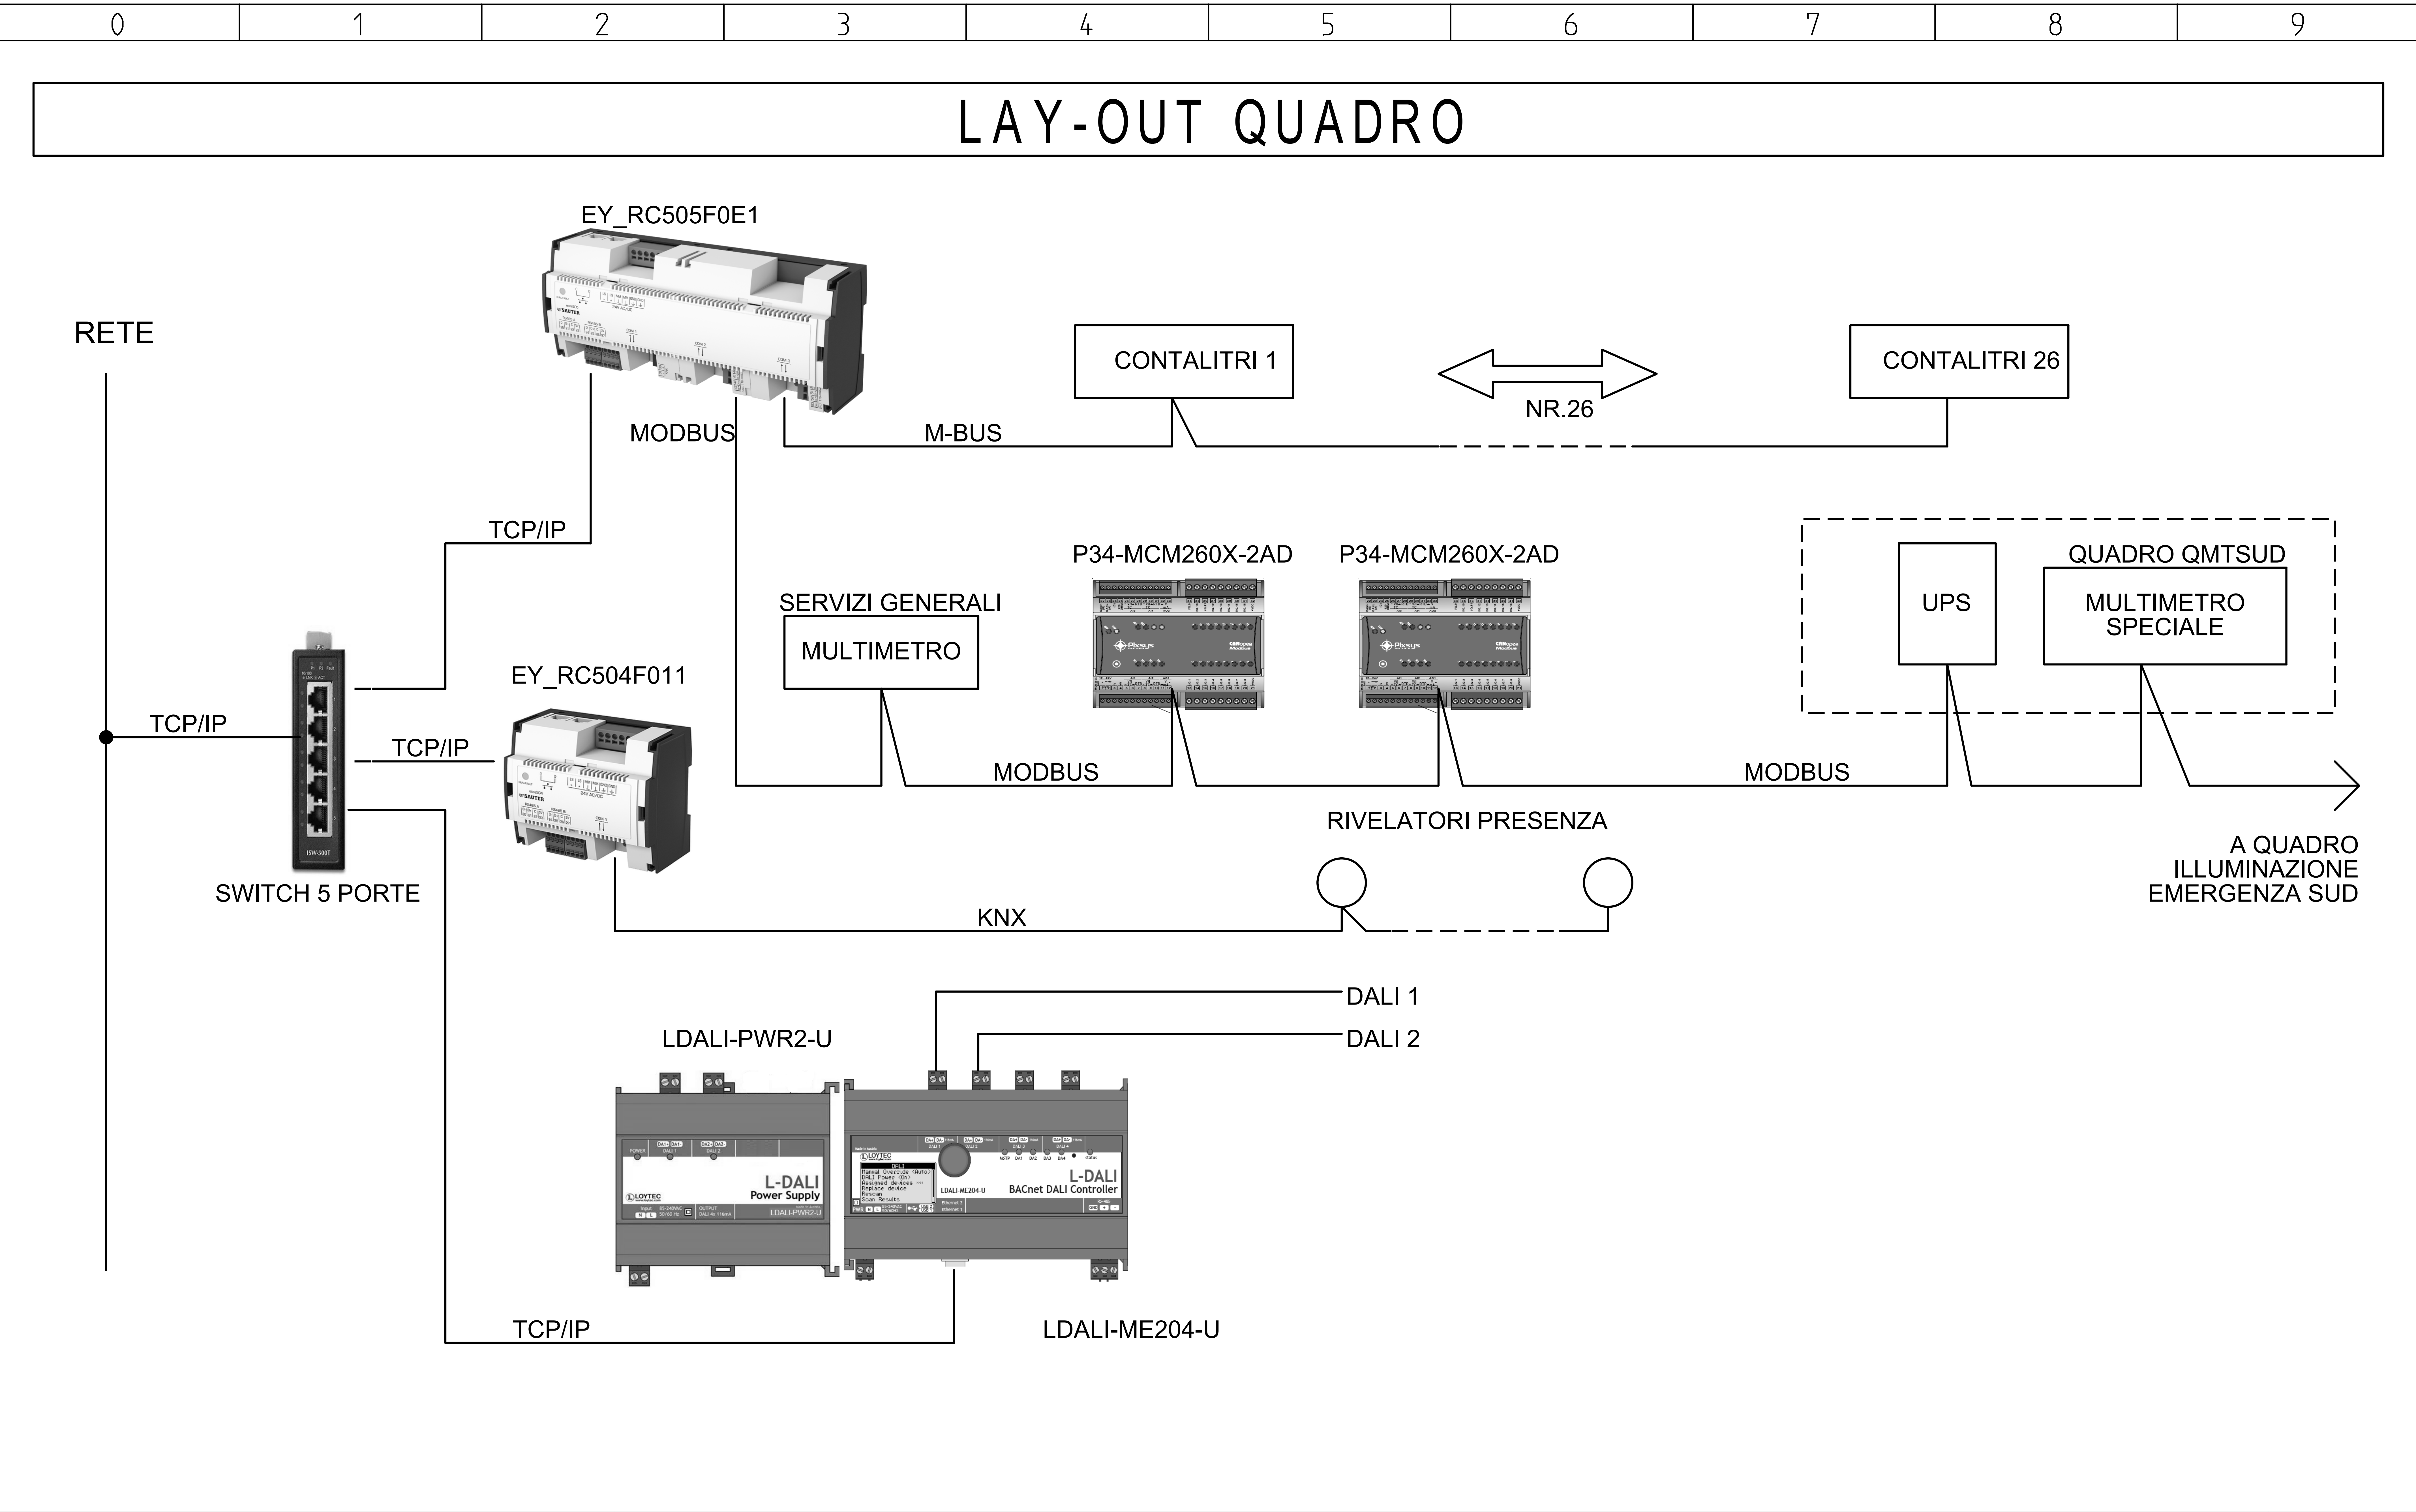


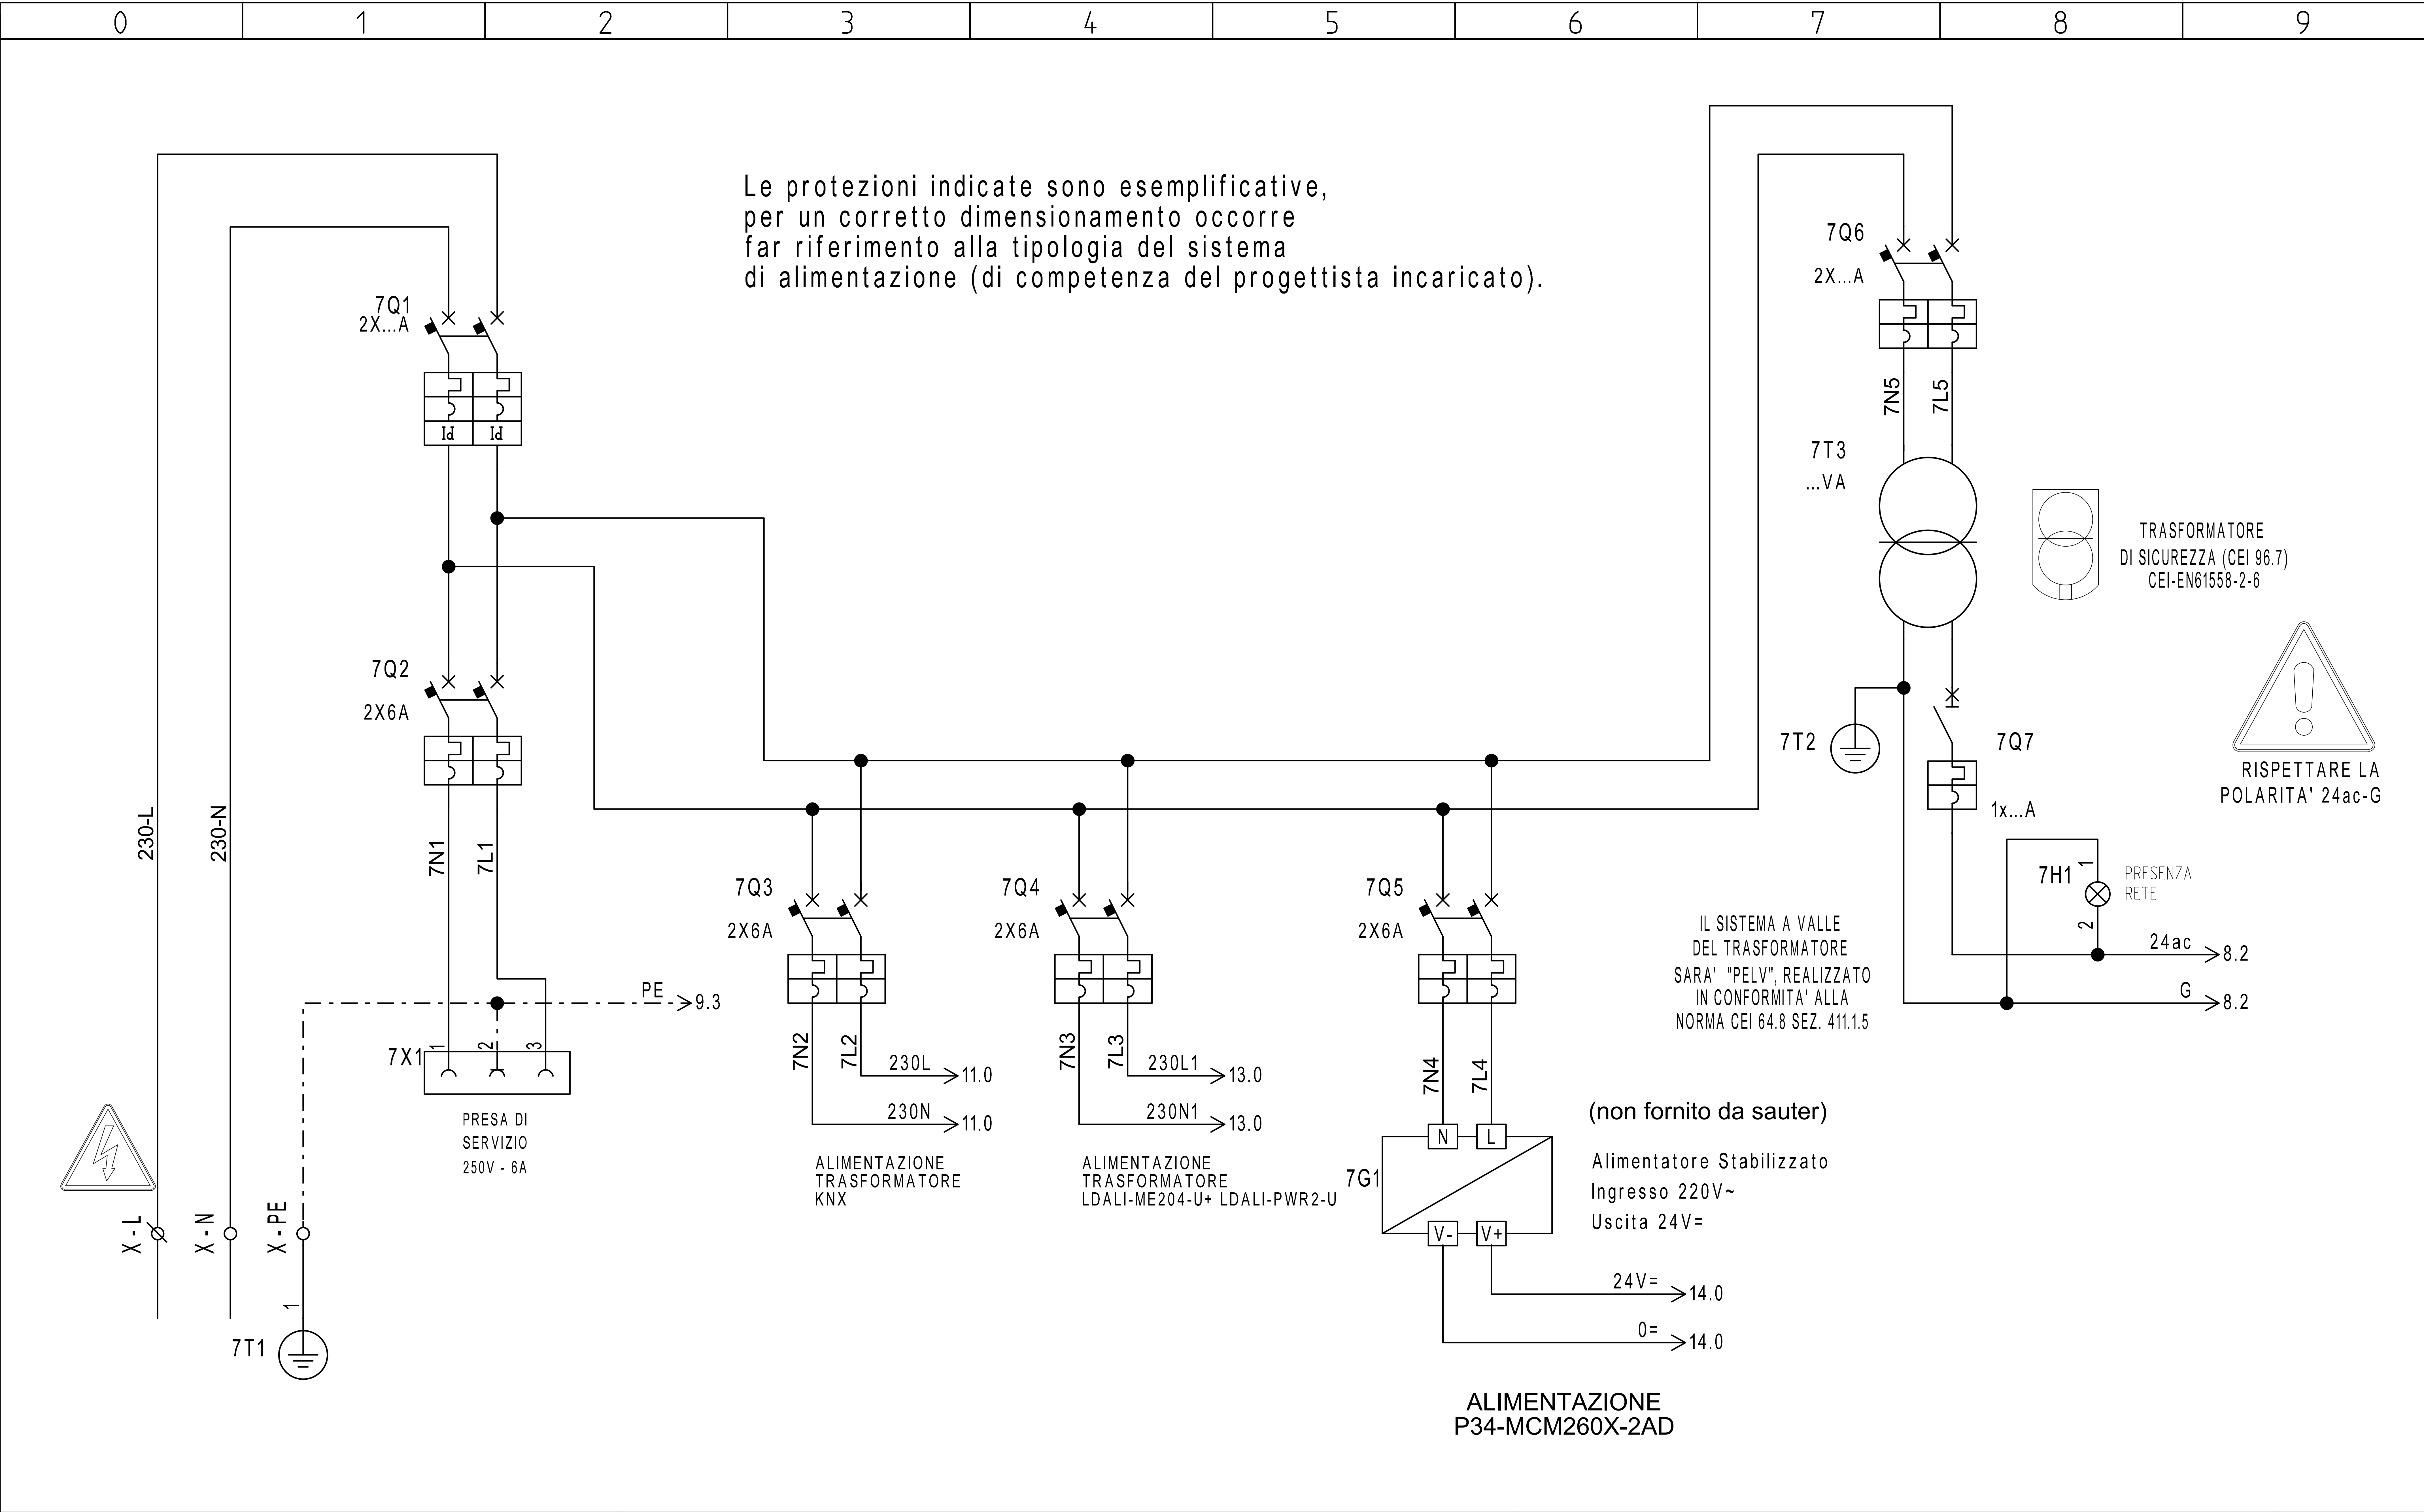


REVISIONE	MODIFICA	<div><div>SAUTER</div><div>Per un ambiente sostenibile.</div></div> <div>SAUTER ITALIA S.p.A. Piazza Indro Montanelli, 30 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 02280481 Fax 0228048280</div>	PROGETTO: 34-008090_Q_SERVIZI GENERALI SUD		FOGLIO 7
DATA	FIRMA		COMMESSA: FOODY- NUOVO POLO ORTOFRUTTICOLO -MI-		DI 17
			CLIENTE: SINELEC S.P.A.		6 ◀ ▶ 8
			TITOLO: ALIMENTAZIONE		
			DIS.: CB	DATA: 05/03/2024	

SWITCH 5 PORTE

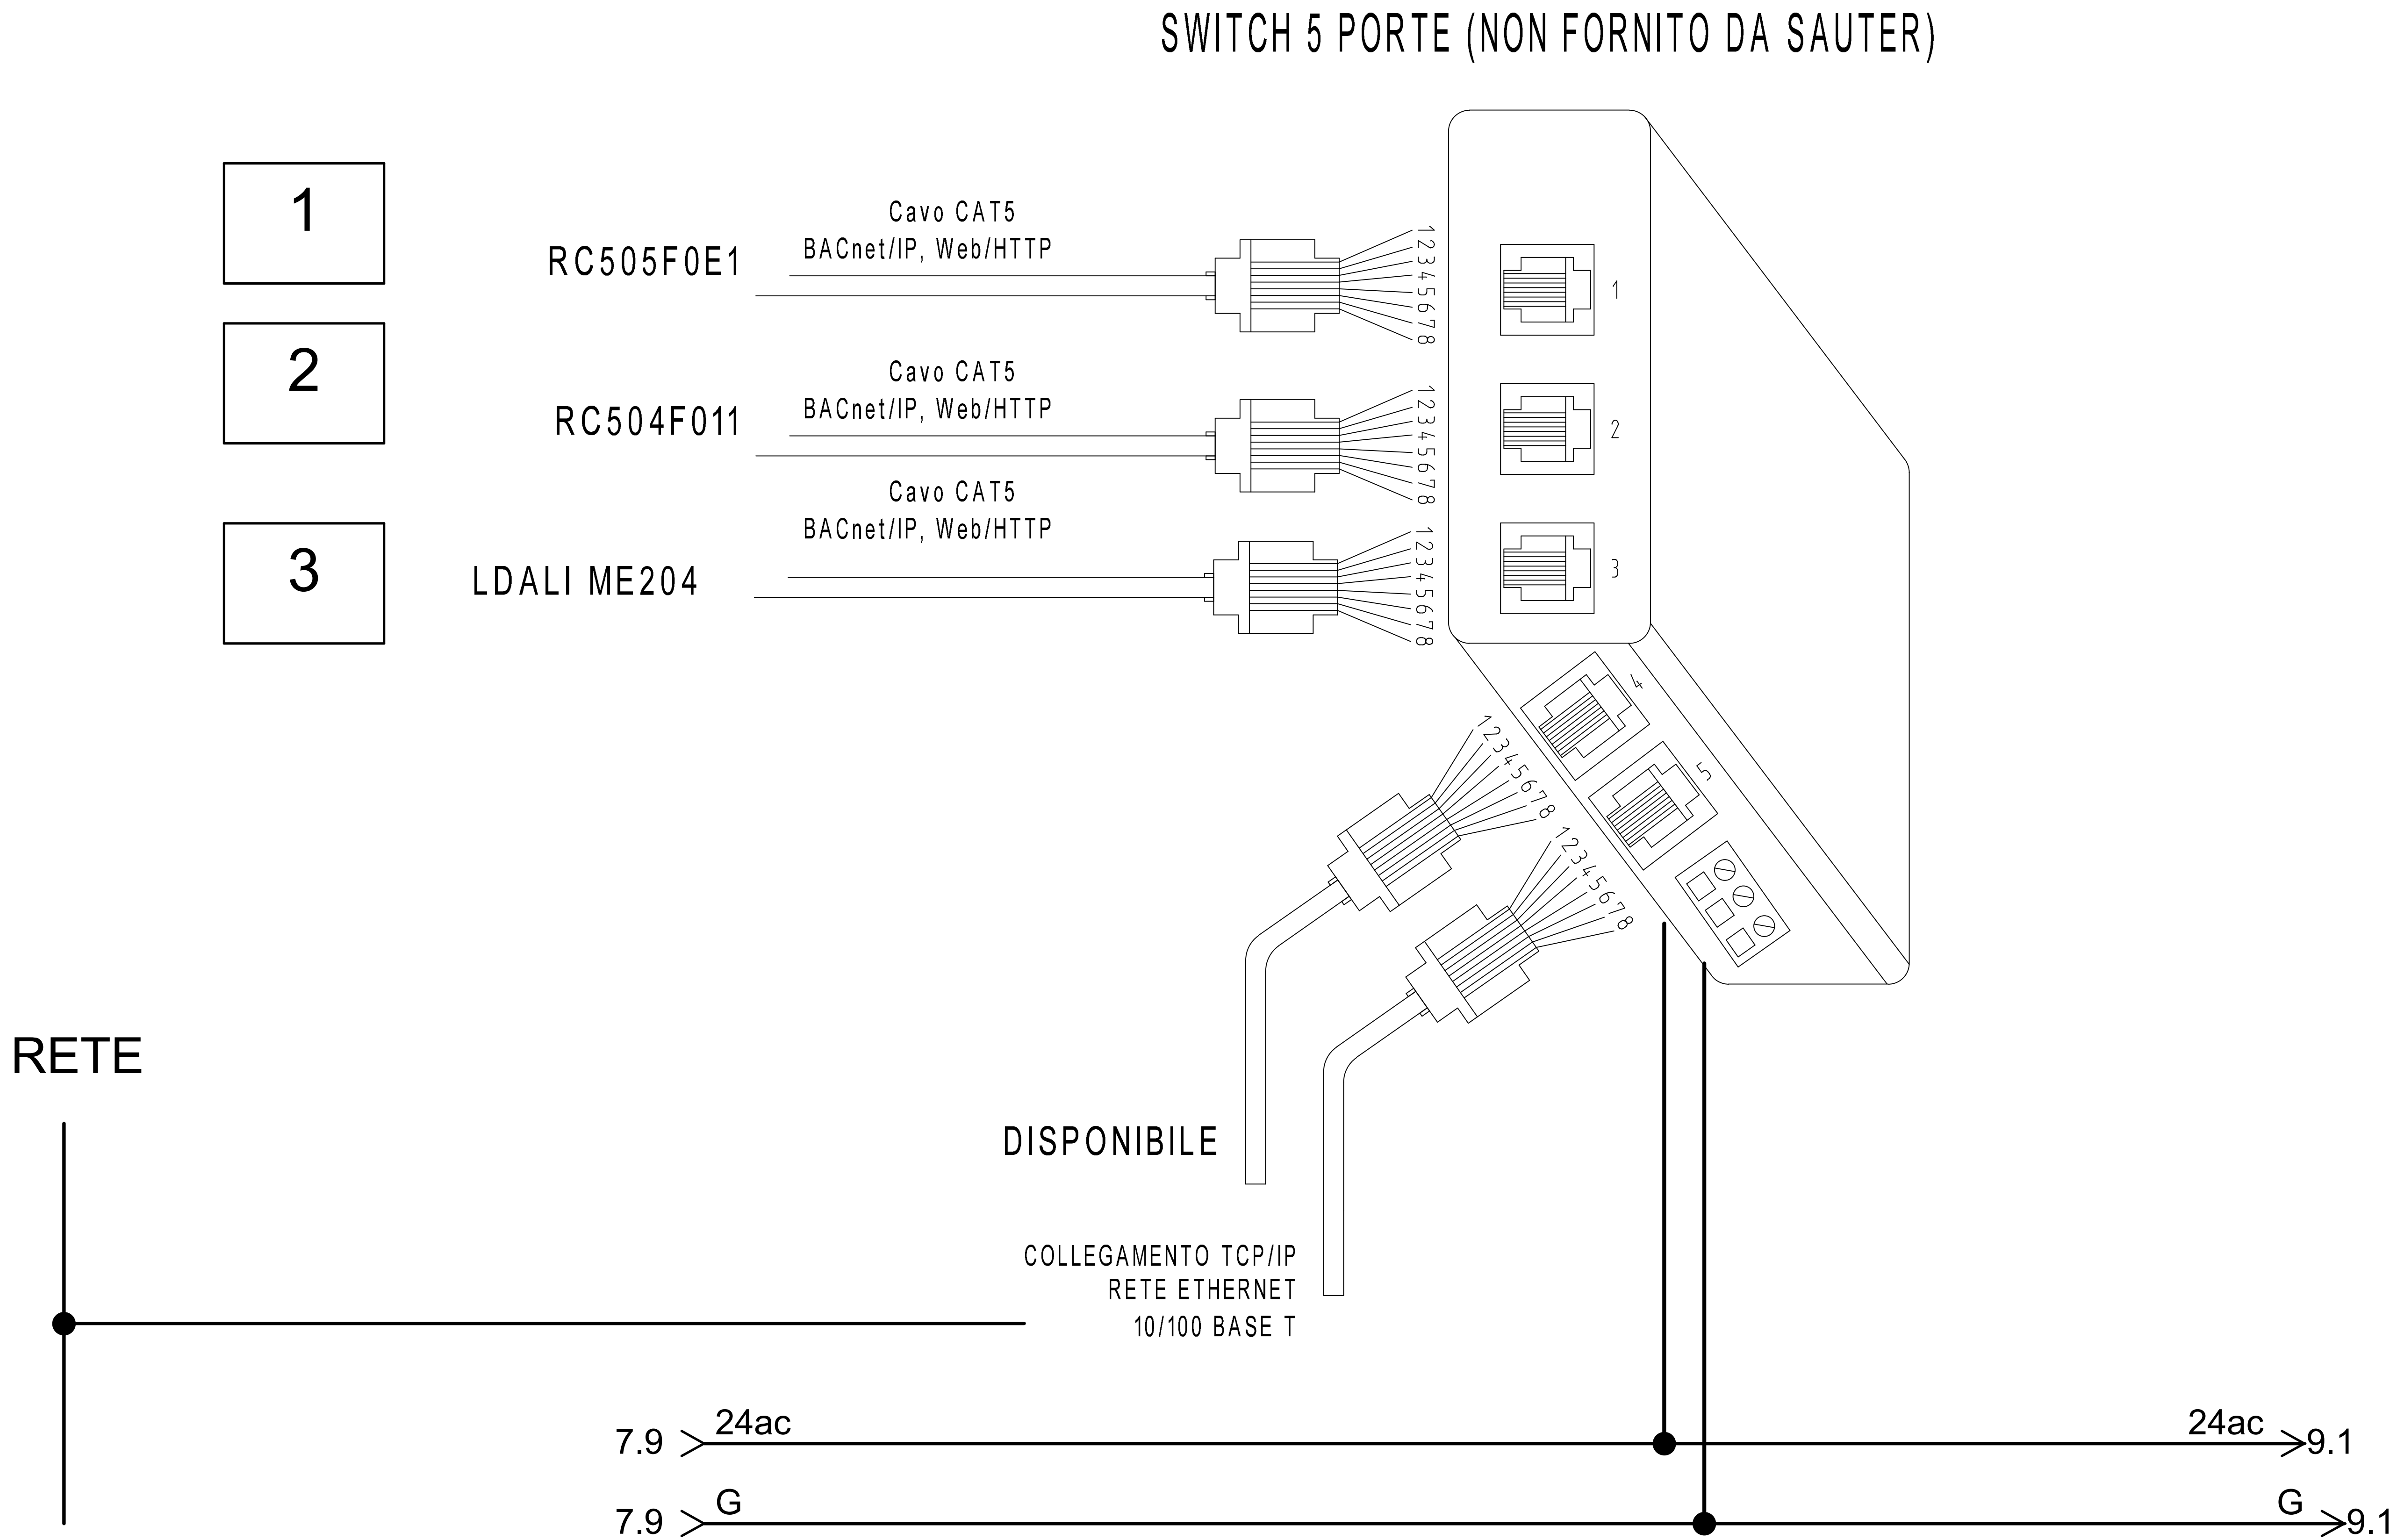


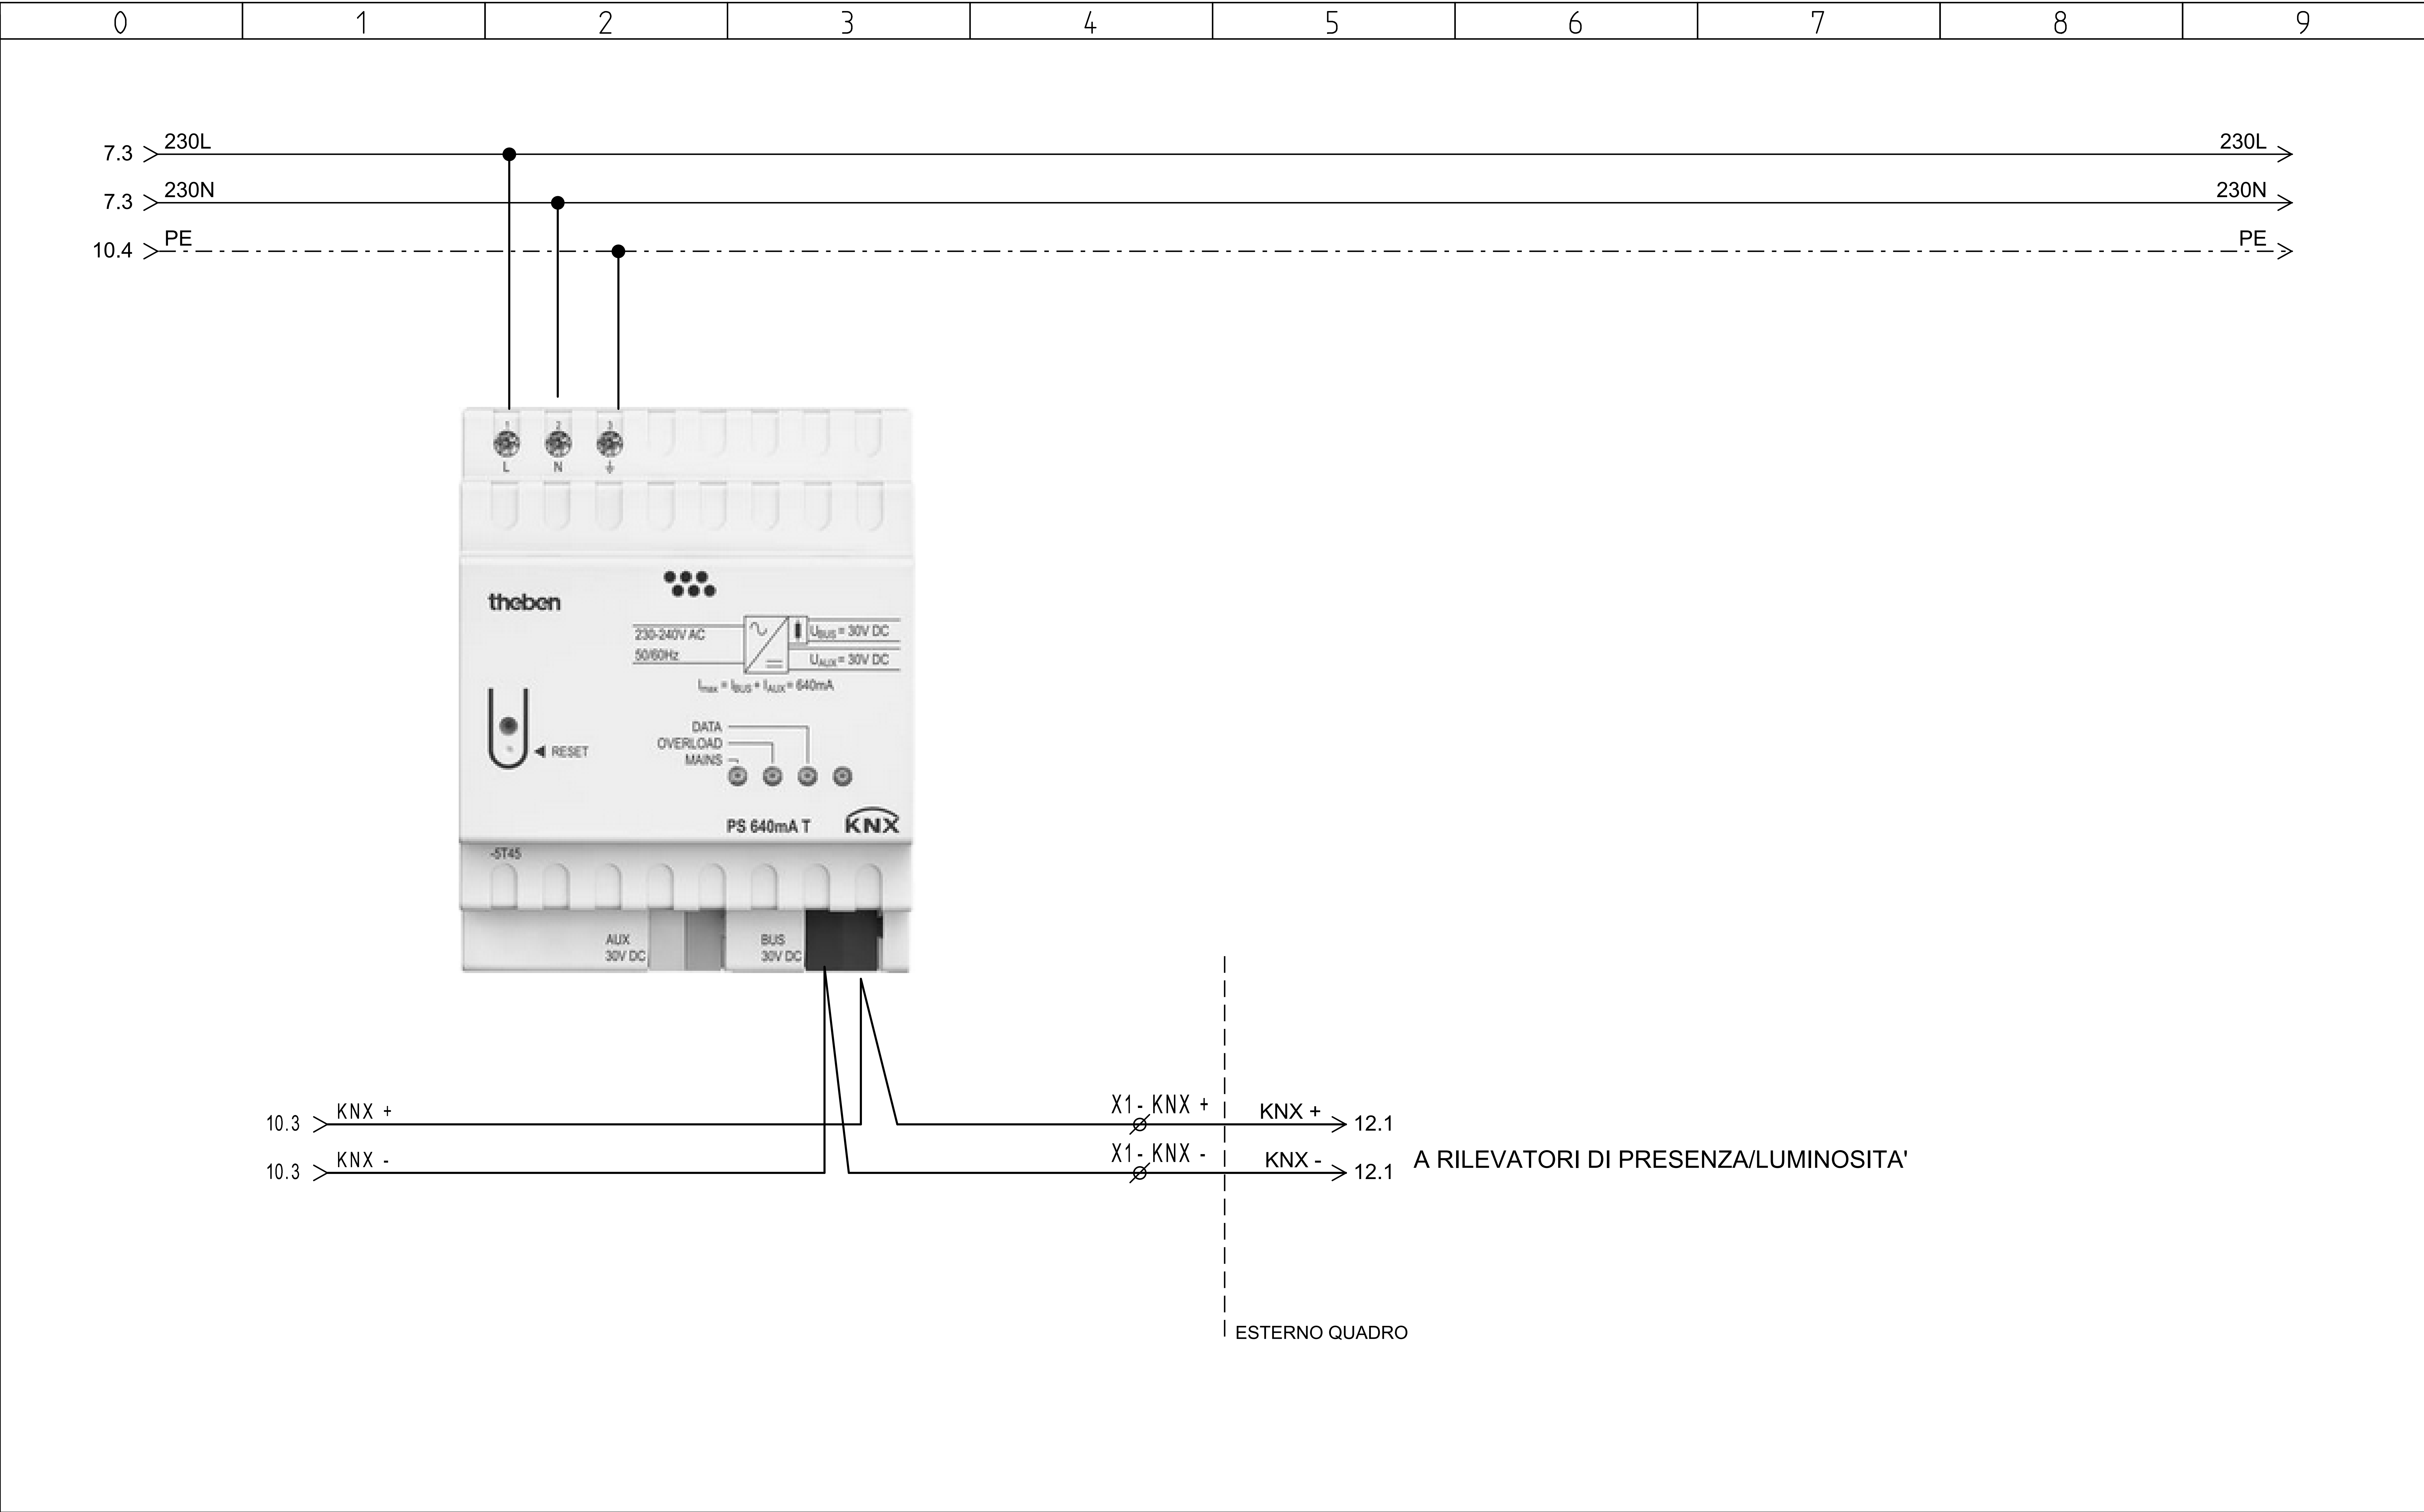


TIPICO SENSORE DI MOVIMENTO 20890000

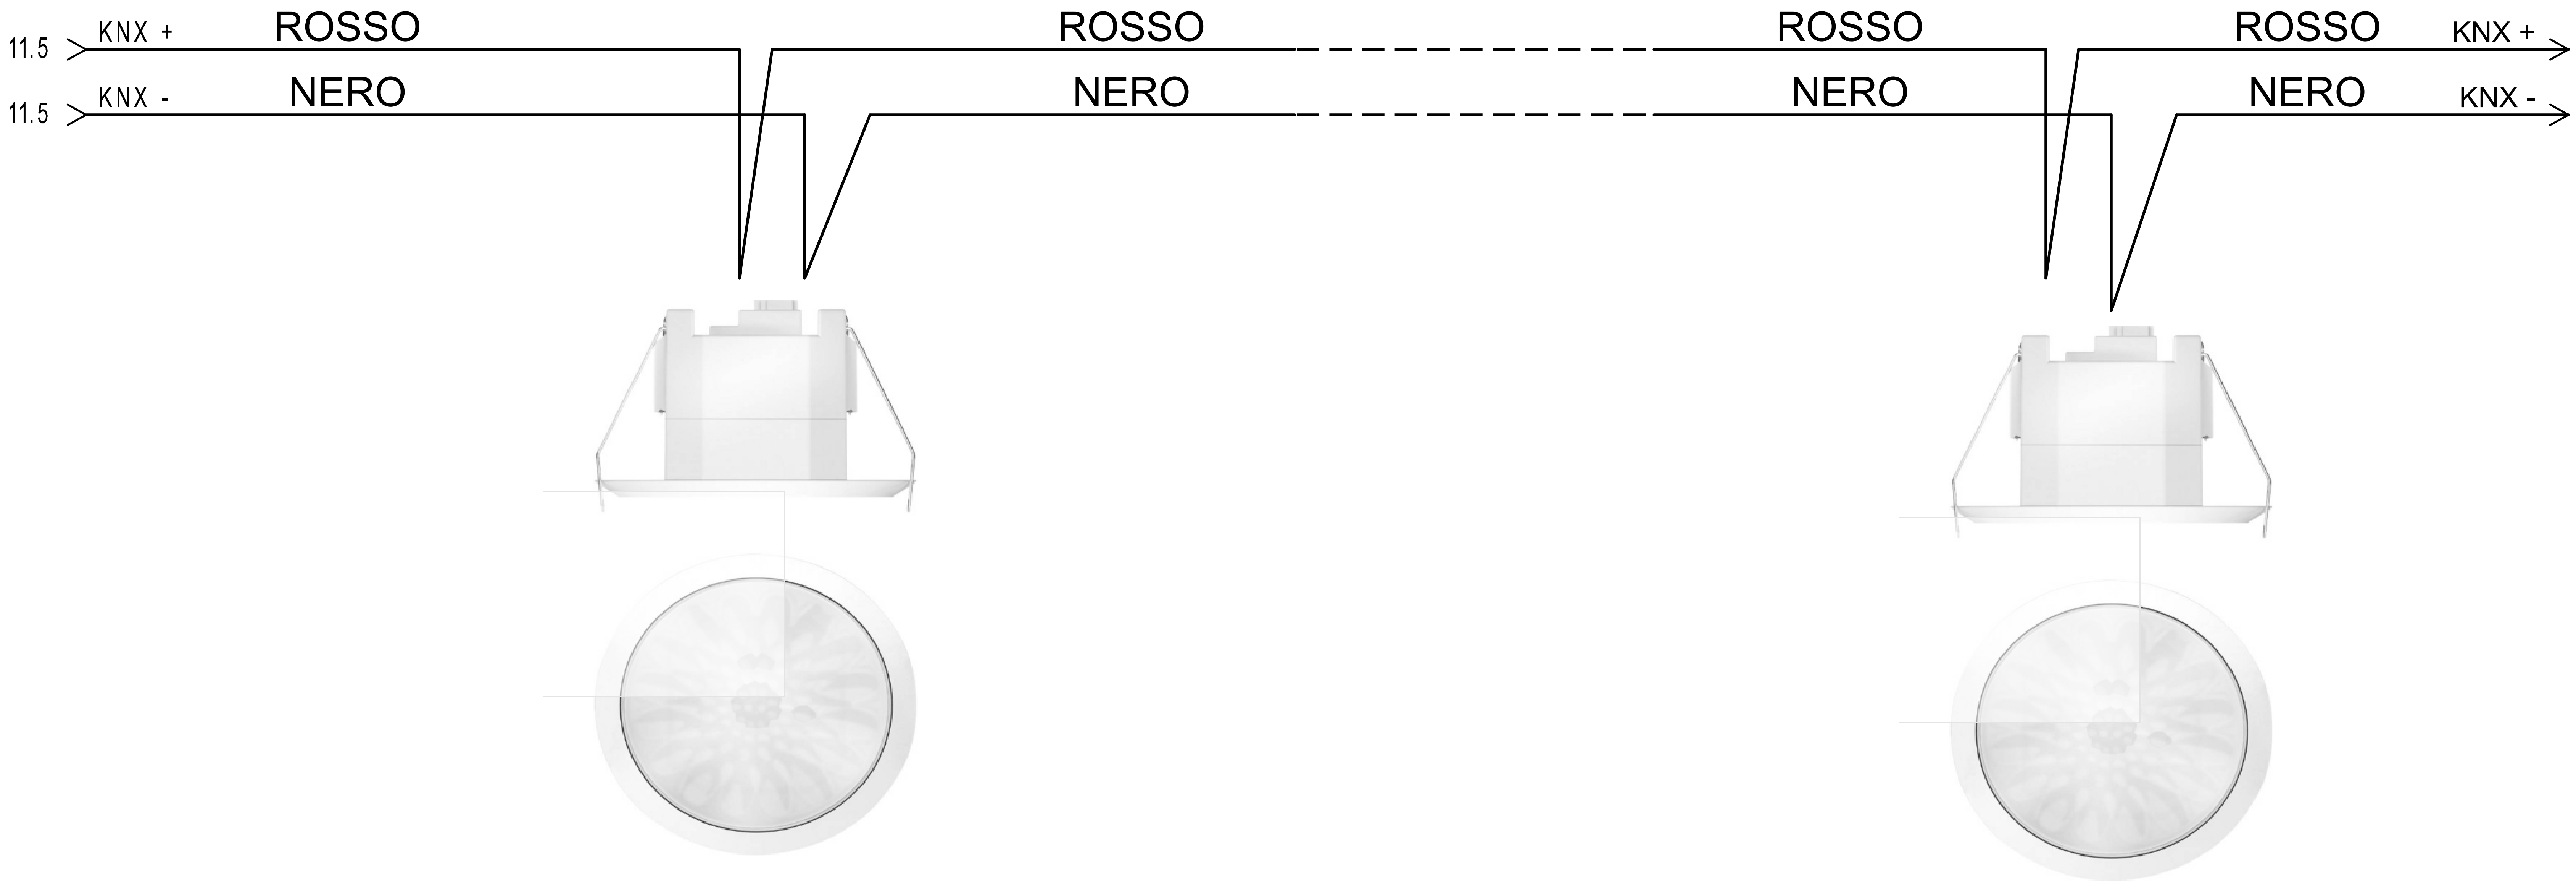


ESTERNO QUADRO

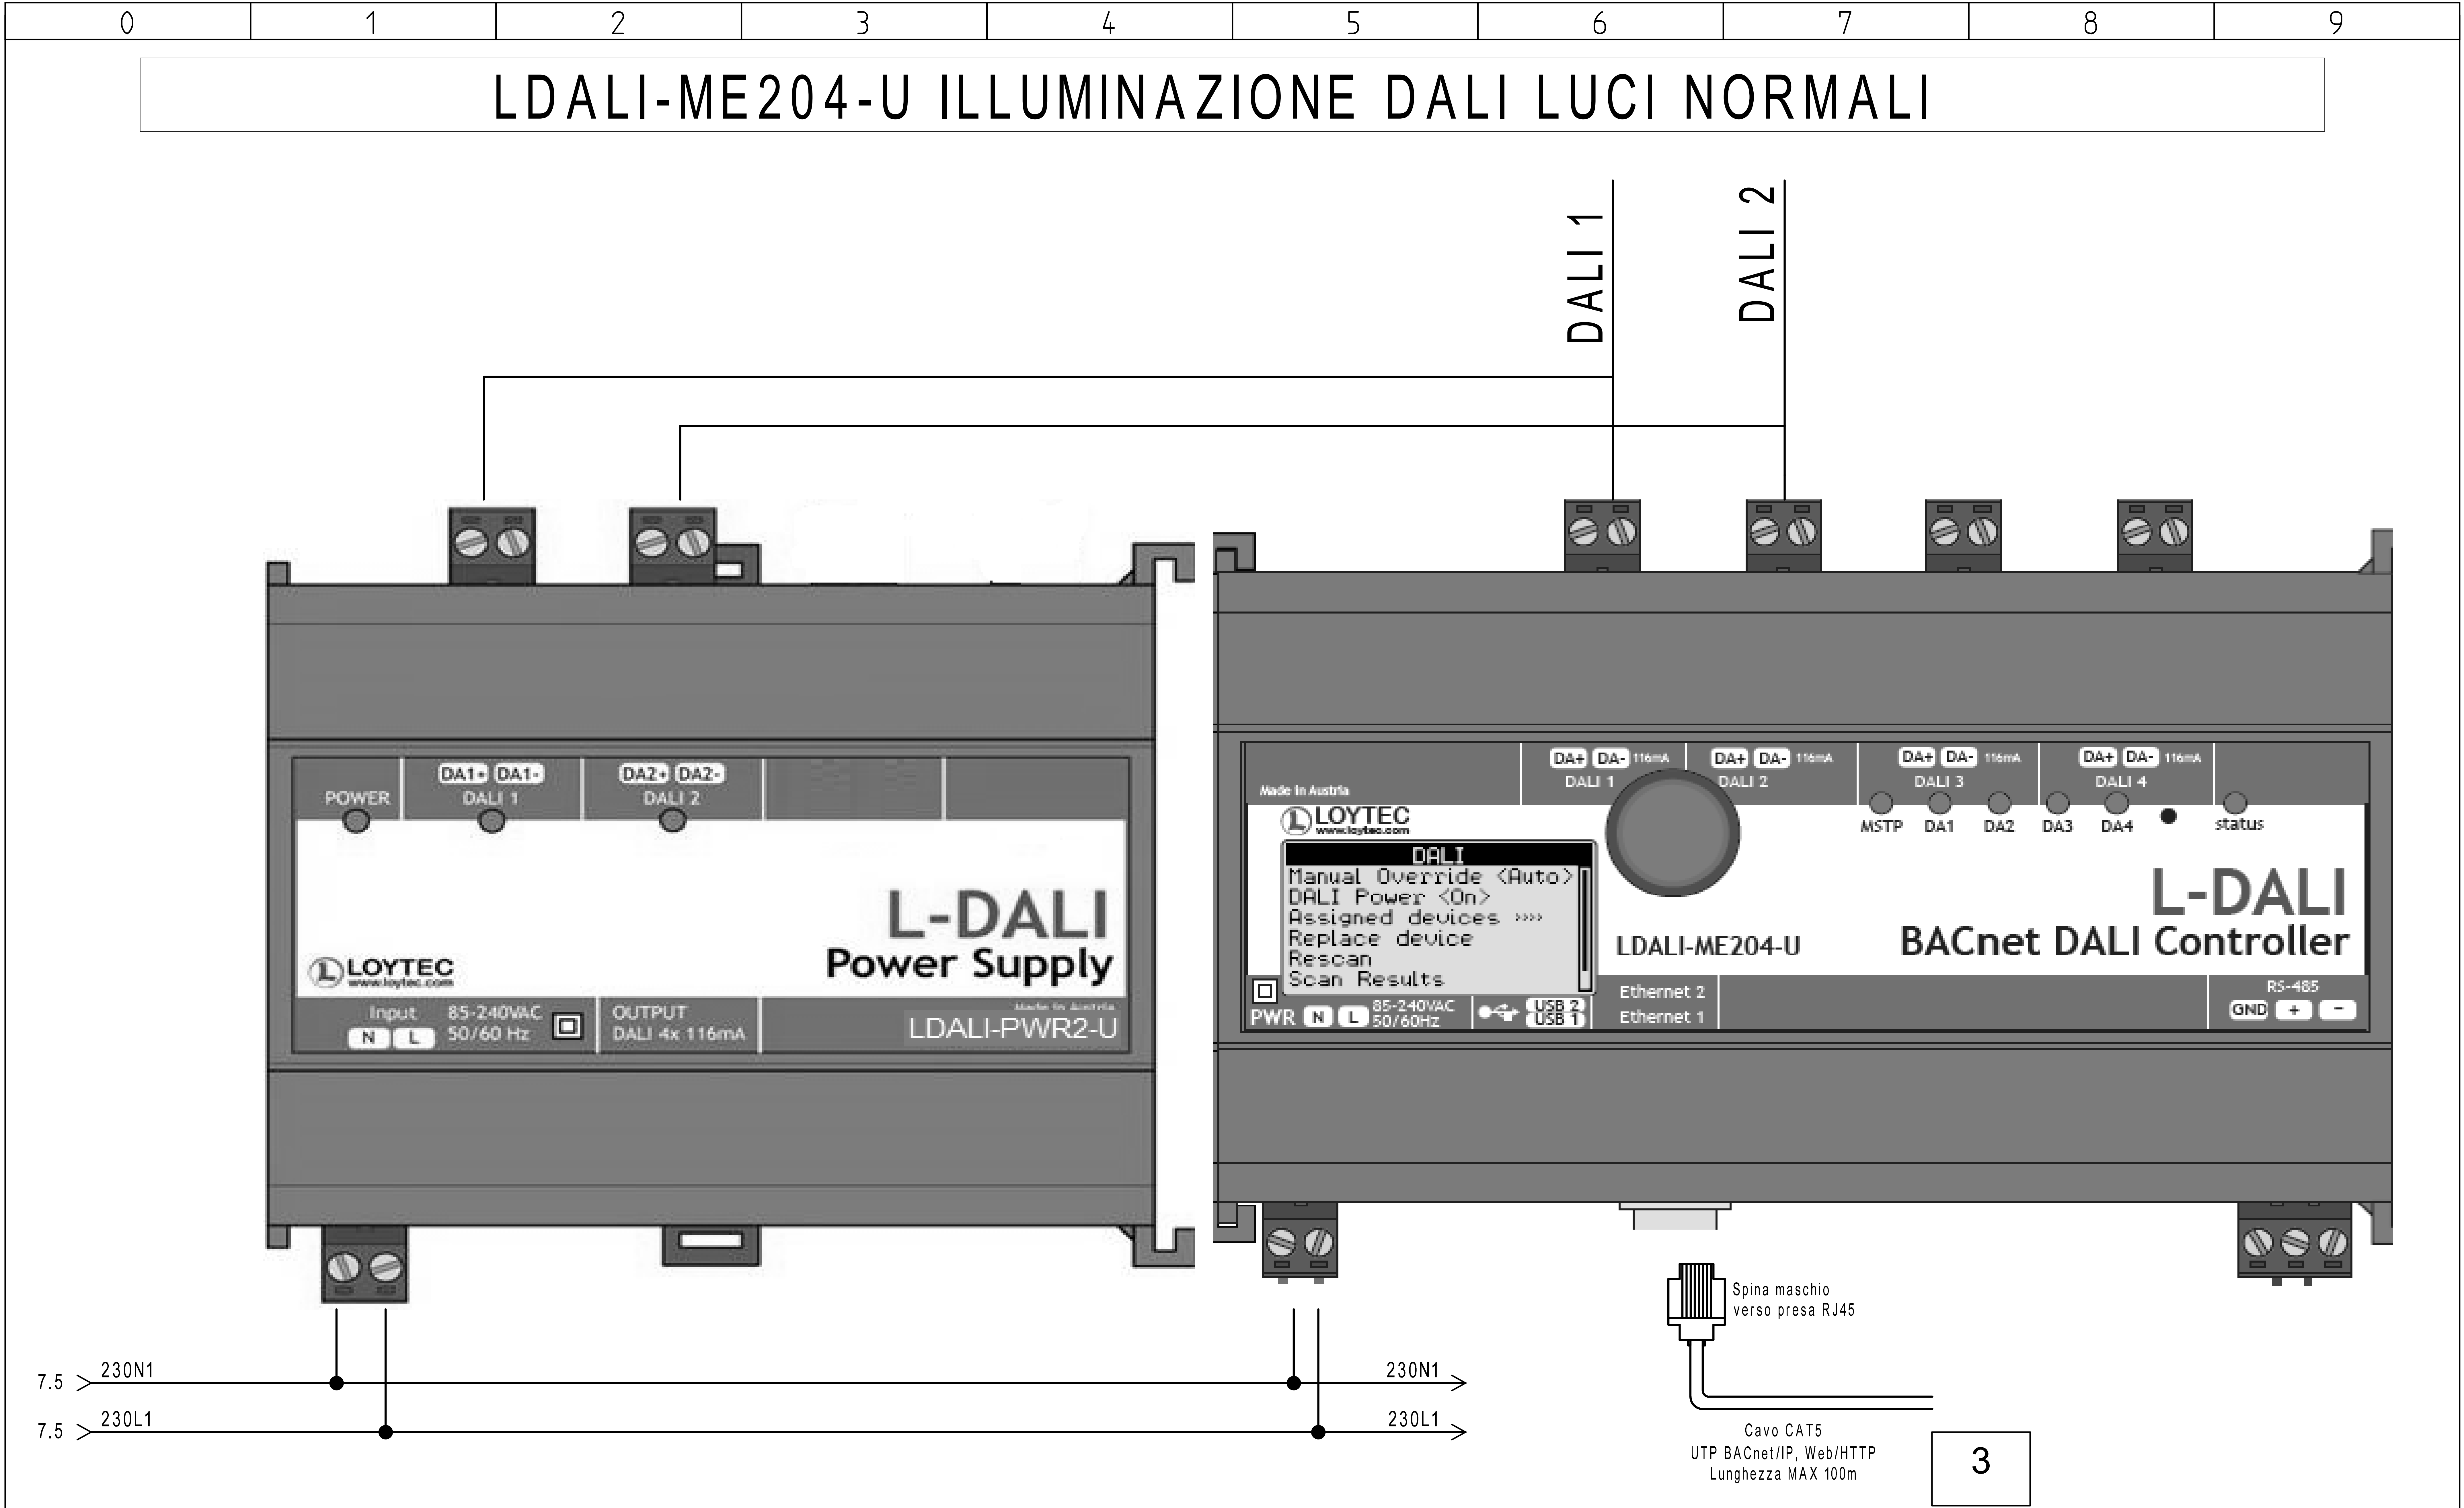



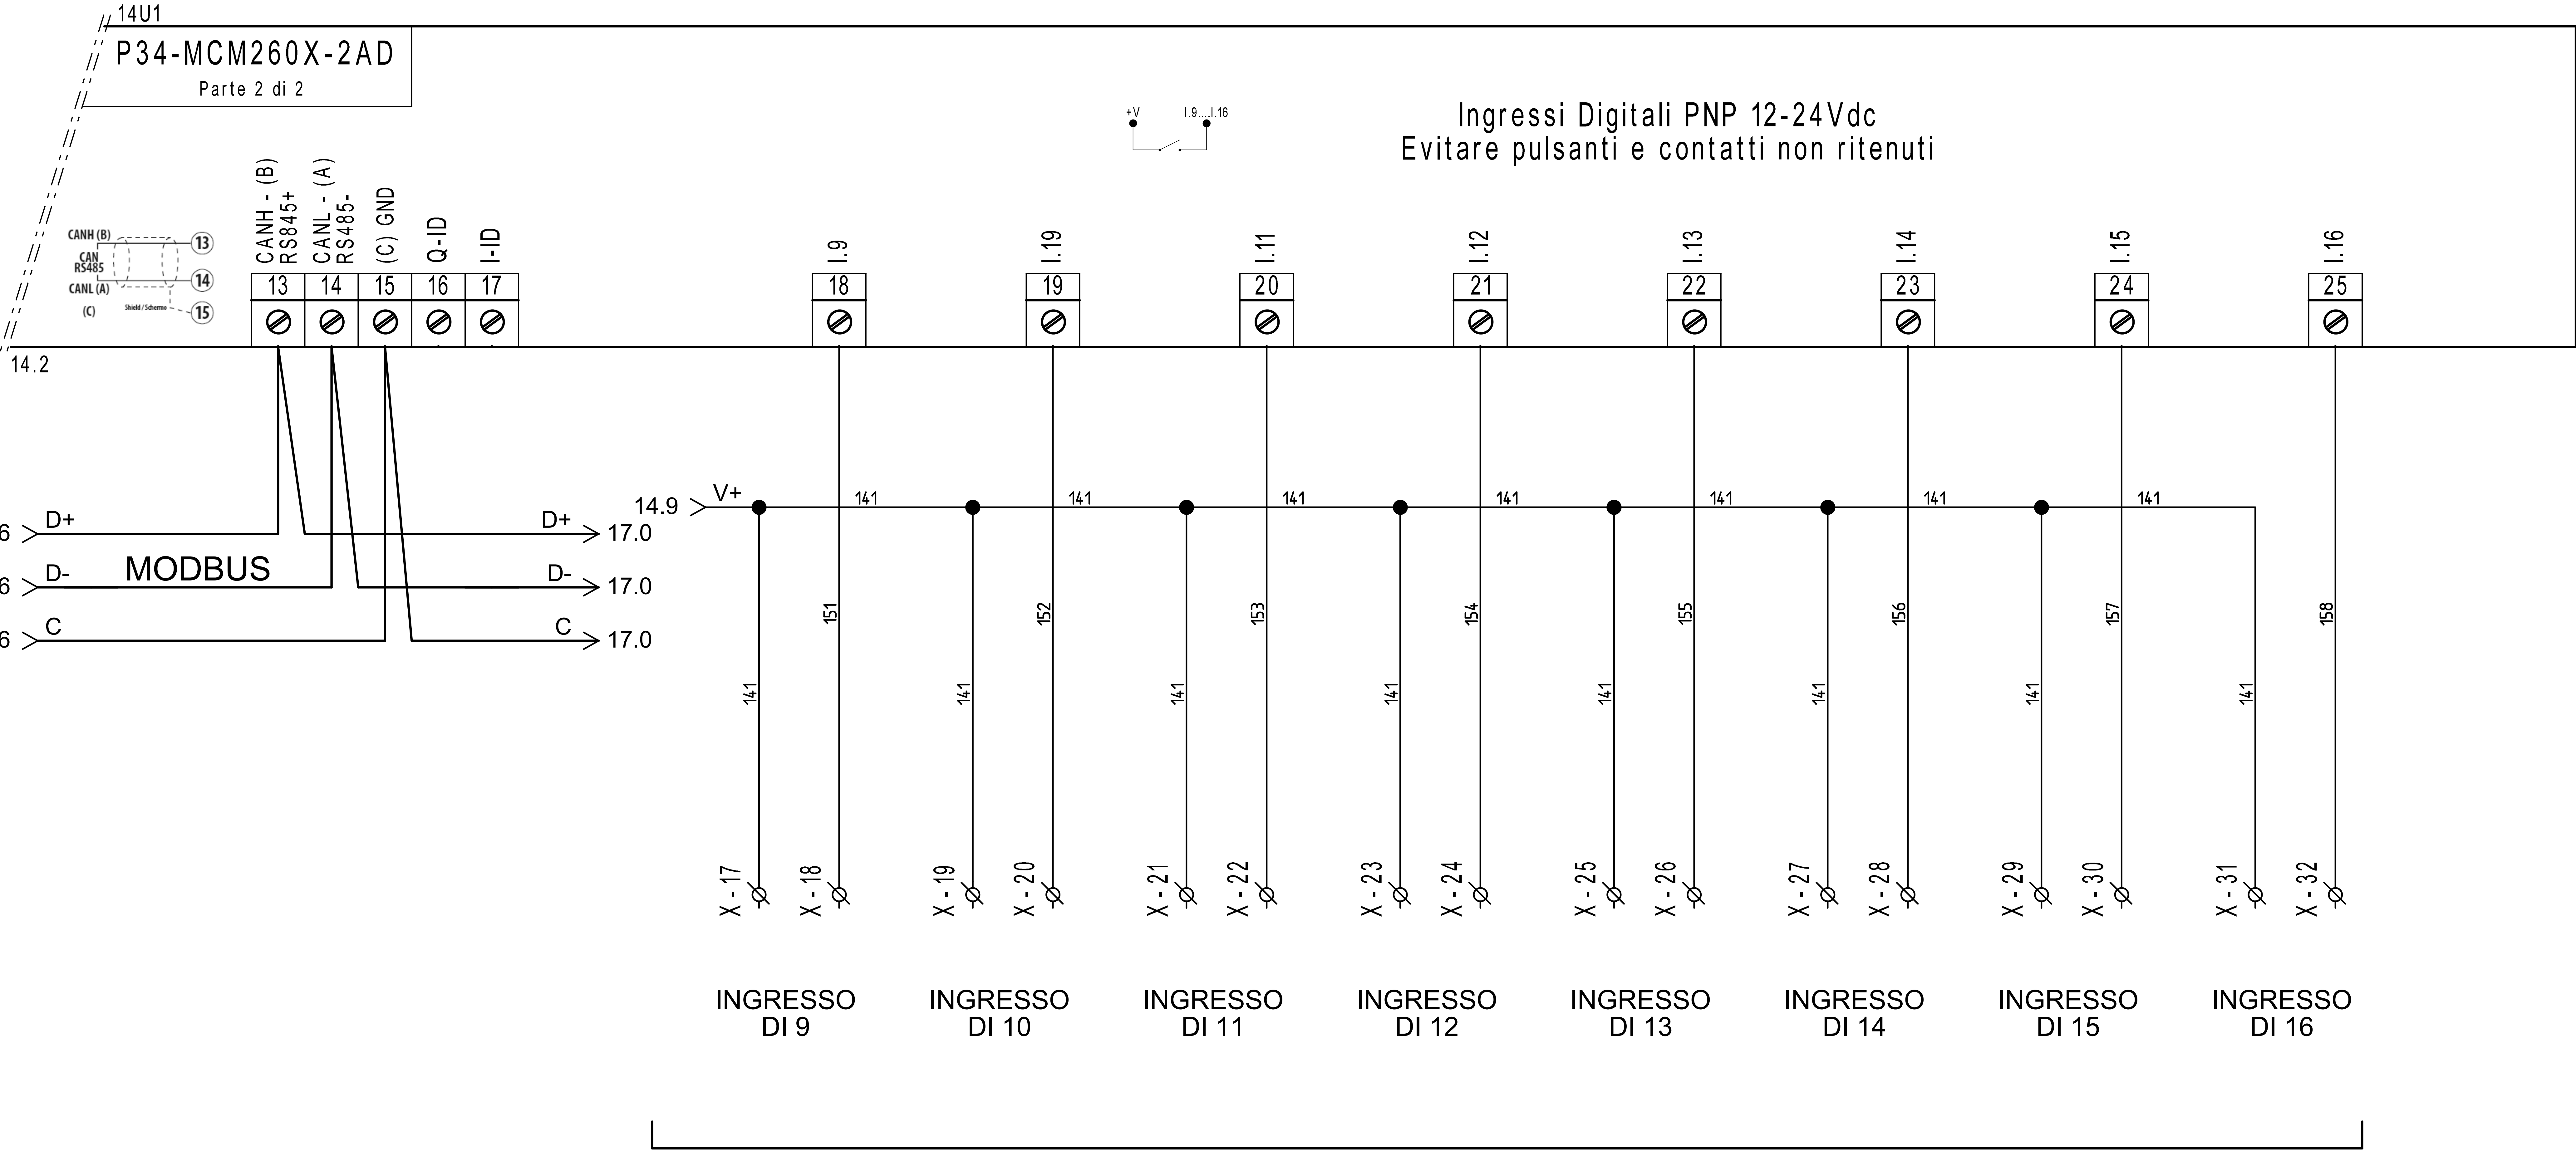

Ingressi Digitali PNP 12-24Vdc
Evitare pulsanti e contatti non ritenuti

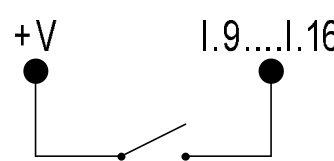

QUADRO QMT

