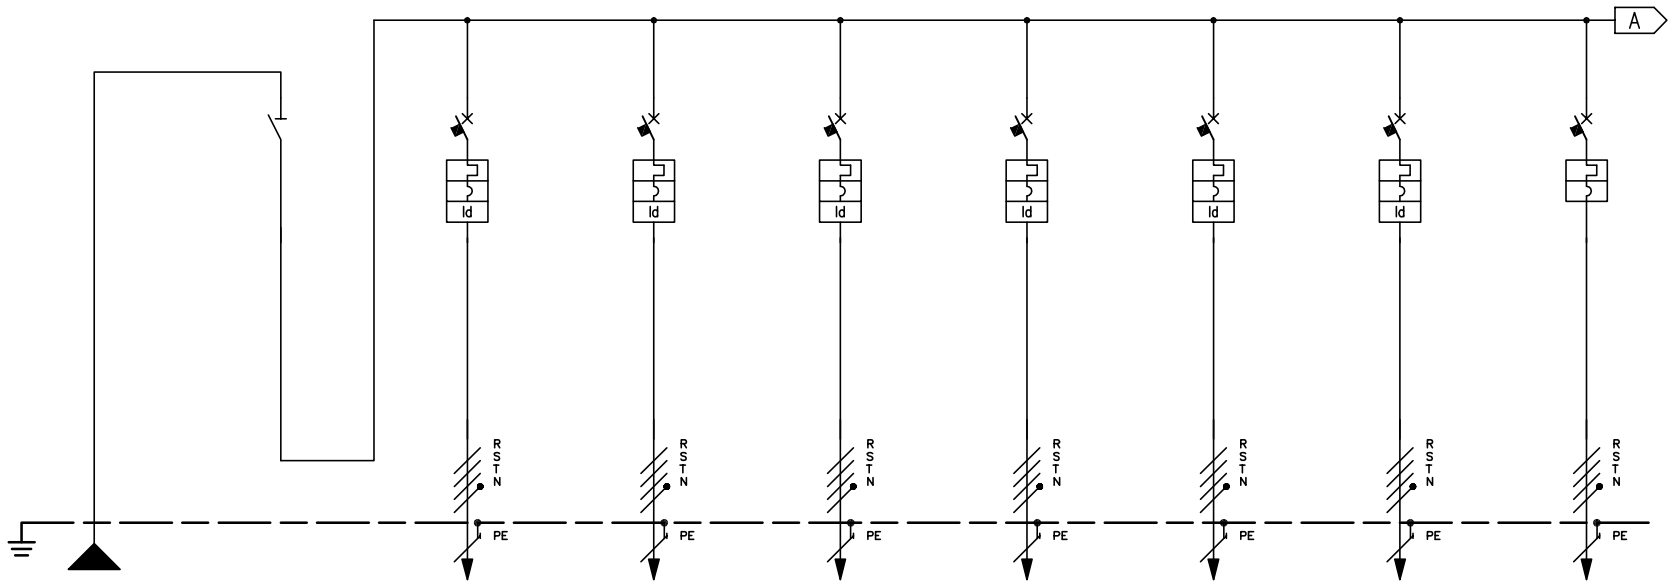

RIF. QUADRO	[QPV9]	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NUMERAZIONE MORSETTI										
NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	1 RSTNPE	FFFN	2 RSTNPE	3 RSTNPE	4 RSTNPE	5 RSTNPE	6 RSTNPE	7 RSTNPE	8 RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO		Dal contatore PV9	SEZIONATORE	Illuminazione	Emergenza	Alimentazione portoni e porte	Prese interbloccate	Prese banchi frigo	Prese di servizio	Al Quadro AT
TIPO APPARECCHIO										
INTERRUTTORE	Icu [kA]			10	10	10	10	10	10	10
	N. POLI / In [A]		4 / 63	3P+N / 10	3P+N / 10	3P+N / 10	3P+N / 32	3P+N / 16	3P+N / 16	3P+N / 16
	CURVA/SGANCIATORE									
	Ir [A] / tr [s]			10 /	10 /	10 /	32 /	16 /	16 /	16 /
	Isd [A] / tsd [s]			/	/	/	/	/	/	/
	Ii [A]									
	Ig [A] / tg [s]			/	/	/	/	/	/	/
DIFFERENZIALE	TIPO / CLASSE									
	Idn [A] / tdn [ms]			0,03 /	0,03 /	0,03 /	0,03 /	0,03 /	0,03 /	/
CONTATTORE	TIPO / CLASSE									
TELERUTTORE	BOBINA [V] / N. POLI / In [A]									
TERMICO	TIPO / Irth [A]									
FUSIBILE	N. POLI / In [A]									
ALTRE APP.	TIPO / MODELLO									
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO / POSA			EPR	EPR	EPR	EPR	EPR	EPR	EPR
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]	1x16 / 1x16 / 1x16		1x2,5 / 1x2,5 / 1x2,5	1x2,5 / 1x2,5 / 1x2,5	1x2,5 / 1x2,5 / 1x2,5	1x6 / 1x6 / 1x6	1x4 / 1x4 / 1x4	1x4 / 1x4 / 1x4	1x4 / 1x4 / 1x4
	Ib [A] / Iz [A]	33,7 / 85		1,92 / 22,4	0,48 / 22,4	4,81 / 22,4	12,8 / 38,4	4,81 / 29,6	4,81 / 29,6	9,62 / 29,6
	Un [V] / Pn [kW]	400 / 21		400 / 1,2	400 / 0,3	400 / 3	400 / 8	400 / 3	400 / 3	400 / 6
FONDO LINEA	Icc min [kA] / Icc max [kA]			0,29 / 1,13	0,29 / 1,13	0,57 / 1,13	0,82 / 2,72	0,91 / 1,81	0,68 / 1,81	0,68 / 1,81
	LUNGHEZZA [m] / dV TOTALE [%]	100 / 1,75		30 / 0,18	30 / 0,04	15 / 0,22	25 / 0,41	15 / 0,14	20 / 0,18	20 / 0,37
NOTE										

CLIENTE SOGEMI	PROGETTO	FILE	[QPV9]
	ARCHIVIO	DATA 21/6/2011	REVISIONE R0.0
	DISEGNATORE	PAGINA 14	SEGUE 15
IMPIANTO MERCATO AVICUNICOLO		TAVOLA	