


PIANO PRIMO

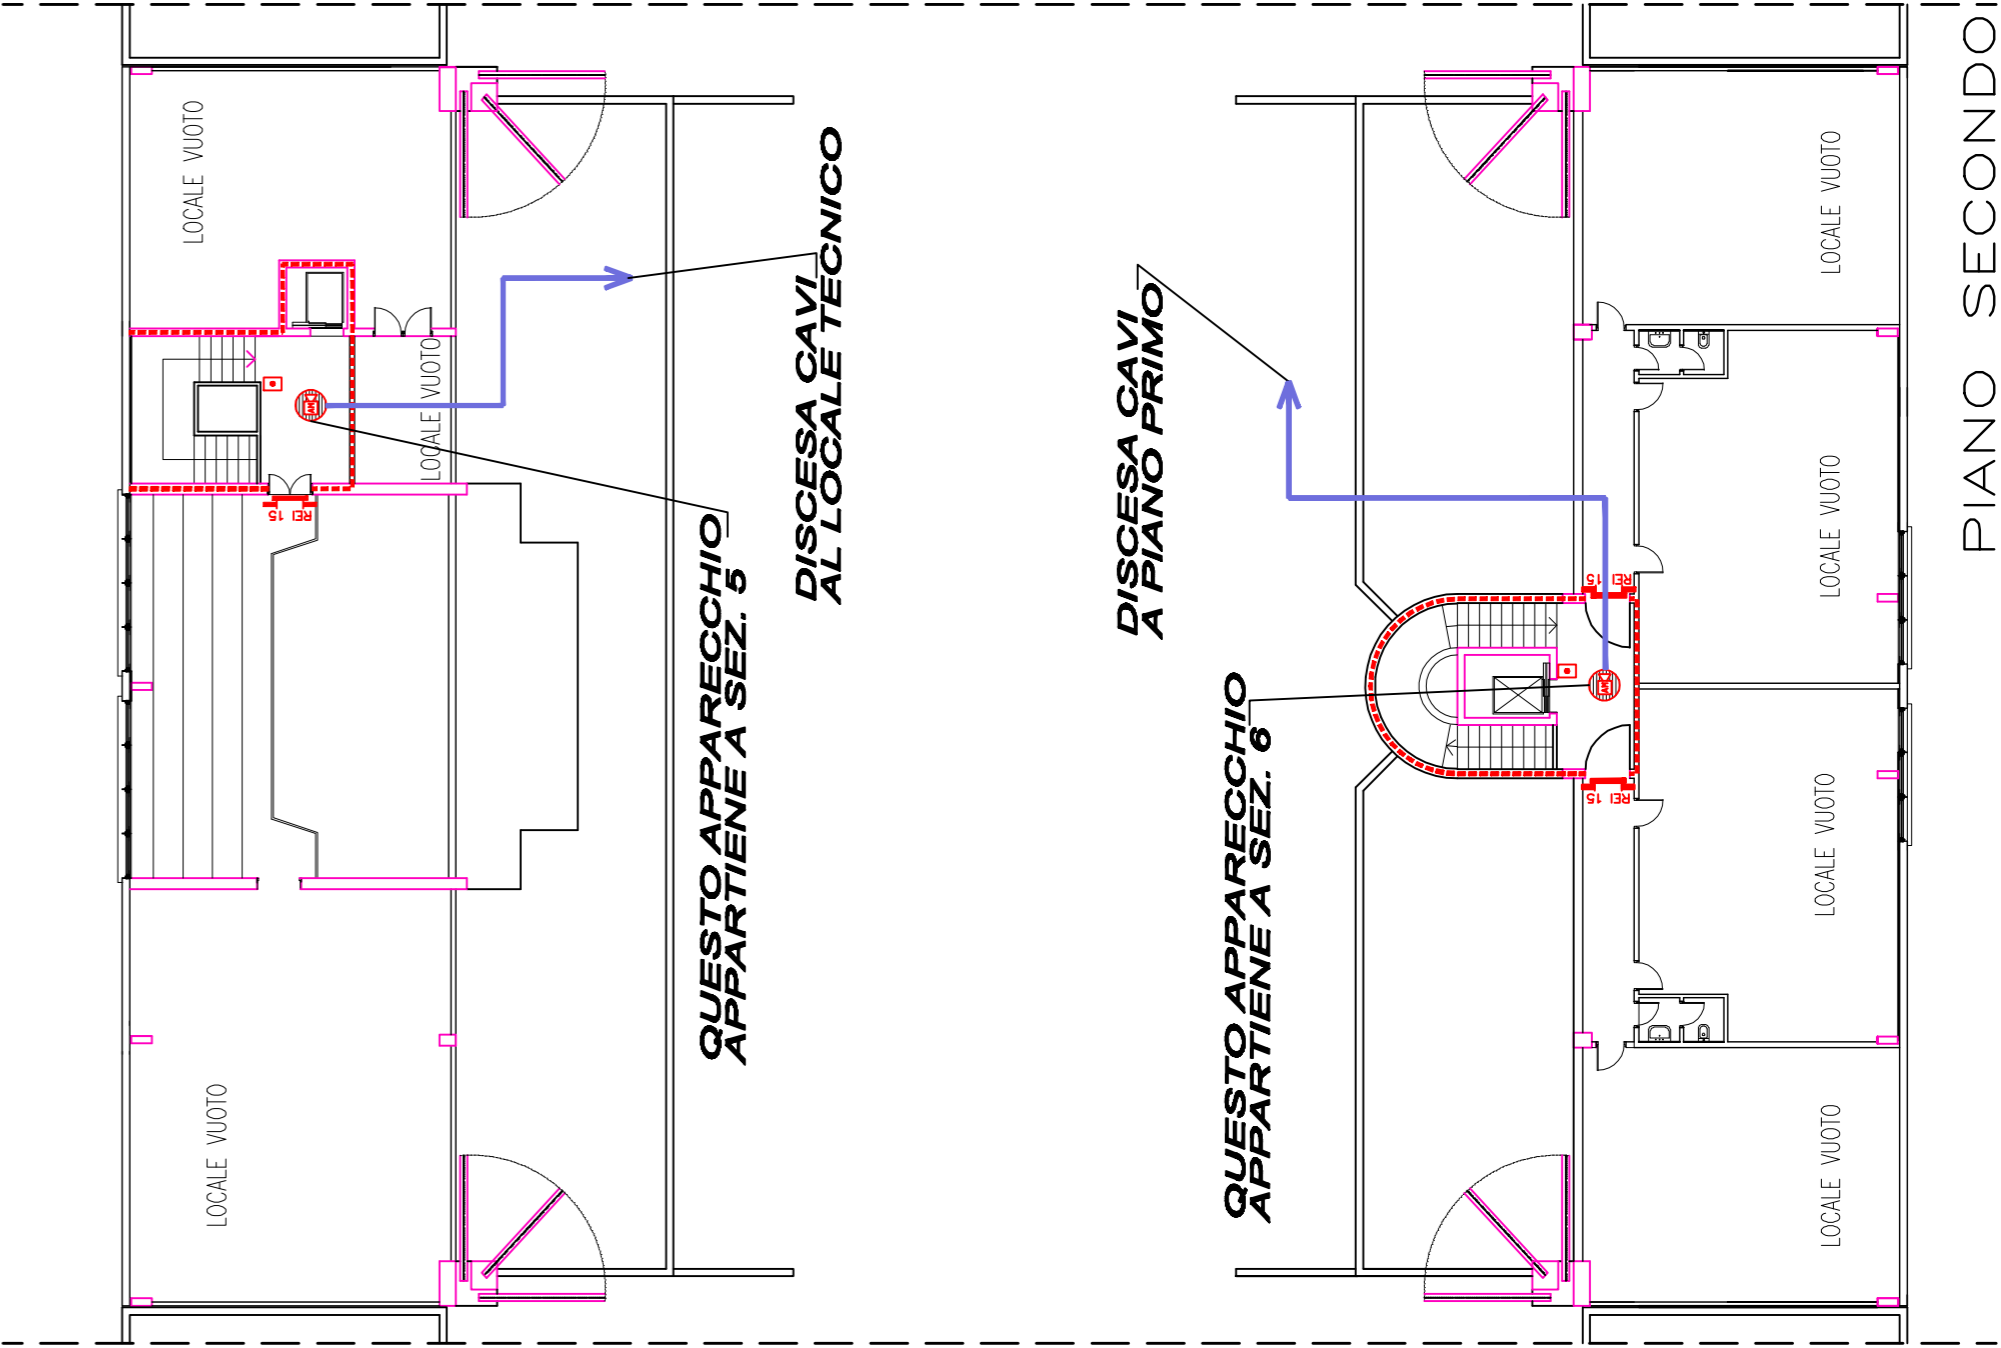

SO.GE.MI. S.p.A.
Società per l'Impianto e l'Esercizio
dei Mercati Ammorati all'Ingresso
di Milano


SO.GE.MI. S.p.A.
Via Cesare Lombroso 54, Milano
C.S.I. Centro Servizi Immobiliari
Via Asbolfo 4 - 20131 Milano

Denominazione intervento: MERCATO AVVICINICO FIORI
Via Cesare Lombroso 55, Milano

Tipologia di intervento: PROGETTO ESECUTIVO RETE ANTINCENDIO

Committente: SO.GE.MI. S.p.A.
Via Cesare Lombroso 54, Milano

Progetto VF: C.S.I. Centro Servizi Immobiliari
Via Asbolfo 4 - 20131 Milano

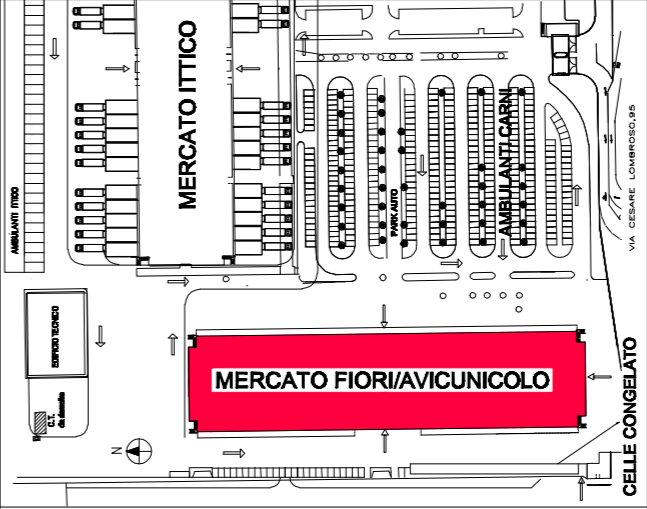

Rev. 1 Dicembre 2012

Titolo: FASE 1.0
LOTTO 1.02 - MERCATO FIORI
SONORIZZAZIONE D'EMERGENZA
PIANTA PIANO PRIMO

Redatto: C.S.I. Data 1° emissione: DICEMBRE 2011 Scale: 1:200

ambito: EL 07/F

NOTE

- LA DISPOSIZIONE DELLE LINEE/CAVIDOTTI E' INDICATIVA POSSONO ESSERE MODIFICATI I LAY-OUT IN FUNZIONE DI ESIGENZE DI MONTAGGIO A PATTO DI NON SUPERARE LE LUNGHEZZE MASSIME
- CAVI AUDIO DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO
- GLI ALTOPARLANTI DEVONO ESSERE POSIZIONATI A NON PIU' DI 30 m L'UNO DALL'ALTRO
- I LAY OUT MOSTRANO APPARECCHI EQUITIDISTANTI TRanne L'ULTIMO: SE UTILE SI POSSONO POSIZIONARE SU DIVERSO MODULO PURCHE' <= 15m
- ALTOPARLANTI EFFICIENZA > 90db/w/1m
- ALTOPARLANTI IMPEDENZA MINIMA 16 Ohm DOTATI DI TRASFORMAZIONE D'IMPEDENZA MINIMA 16 Ohm
- ALTOPARLANTI IN PARALLELO AMMESSO NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 8

PRESCRIZIONI

- LA LINEA PIU' LUNGA E' PARI A 100m
- LA SEZIONE MINIMA DA IMPIEGARE IN DIPENDENZA DA TENSIONE IMPIANTO SARA' COMUNQUE DI 2.5 mmq
- INDICE STI: MIGLIORE DI 0,7

NOTA 1

L'IMPIANTO DI SONORIZZAZIONE ESISTENTE E LE RELATIVE LINEE DEVONO ESSERE MANTENUTE. DURANTE L'INSTALLAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI

LEGENDA

- ALTOPARLANTE MONODIREZIONALE
- ALTOPARLANTE BIDIREZIONALE
- SCATOLA DI DERIVAZIONE
- ALTOPARLANTE CON GRIGLIA ACOUSTICA
- CAVIDOTTO (TIPOCO)

IL PRESENTE DISEGNO DEVE ESSERE CONSIDERATO PRESENTE IL CONTENUTO DELLE RELATIVE TECNICHE DI PROGETTO DI PARI EMISSIONE