RIF. QUADRO	[QPV1-3]	1	2	3	4	5	6	7	8	9

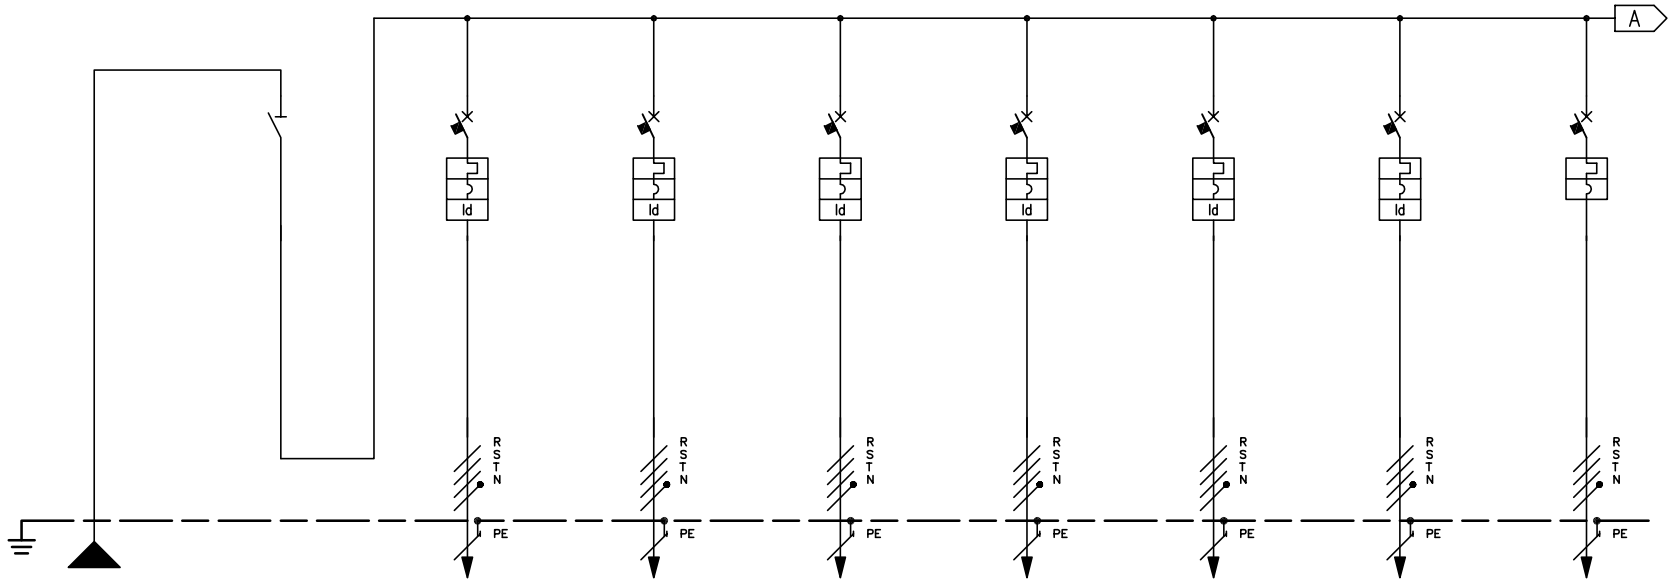

NUMERAZIONE MORSETTI

NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	1	RSTNPE		FFFN	2	RSTNPE	3	RSTNPE	4	RSTNPE	5	RSTNPE	6	RSTNPE	7	RSTNPE	8	RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO		Dal contatore PV1-3		SEZIONATORE		Illuminazione		Emergenza		Alimentazione portoni e porte		Prese interbloccate		Prese banchi frigo		Prese di servizio		Al Quadro AT	
TIPO APPARECCHIO																			
INTERRUTTORE	Icu [kA]					10		10		10		10		10		10		10	
	N. POLI	In [A]			4	63	3P+N	10	3P+N	10	3P+N	10	3P+N	32	3P+N	16	3P+N	16	3P+N	16
	CURVA/SGANCIATORE																		
	Ir [A]	tr [s]					10		10		10		32		16		16		16	
	Isd [A]	tsd [s]																		
	Ii [A]																			
	Ig [A]	tg [s]																		
DIFFERENZIALE	TIPO	CLASSE																		
	Idn [A]	tdn [ms]					0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03			
CONTATTORE	TIPO	CLASSE																		
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI	In [A]																	
TERMICO	TIPO	Irth [A]																		
FUSIBILE	N. POLI	In [A]																		
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO																		
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA					EPR		EPR		EPR		EPR		EPR		EPR		EPR	
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		1x35	1x35	1x35		1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x6	1x6	1x6	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4
	Ib [A]	Iz [A]	66	134			4,17	22,4	1,28	22,4	4,81	22,4	12,8	38,8	4,8	29,6	4,81	29,6	8,82	29,6
	Un [V]	Pn [kW]	400	41			400	1,6	400	0,8	400	3	400	8	400	3	400	3	400	5,5
FONDO LINEA	Icc min [kA]	Icc max [kA]					0,24	1,13	0,24	1,13	0,43	1,13	0,68	2,71	0,91	1,81	0,46	1,81	0,68	1,81
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]	130	1,9			35	0,45	35	0,14	20	0,29	30	0,49	15	0,14	30	0,27	20	0,34
NOTE																				

CLIENTE SOGEMI	PROGETTO	FILE	[QPV1-3]
	ARCHIVIO	DATA 21/6/2011	REVISIONE R0.0
	DISEGNATORE	PAGINA 2	SEGUE 3
IMPIANTO MERCATO AVICUNICOLO		TAVOLA	