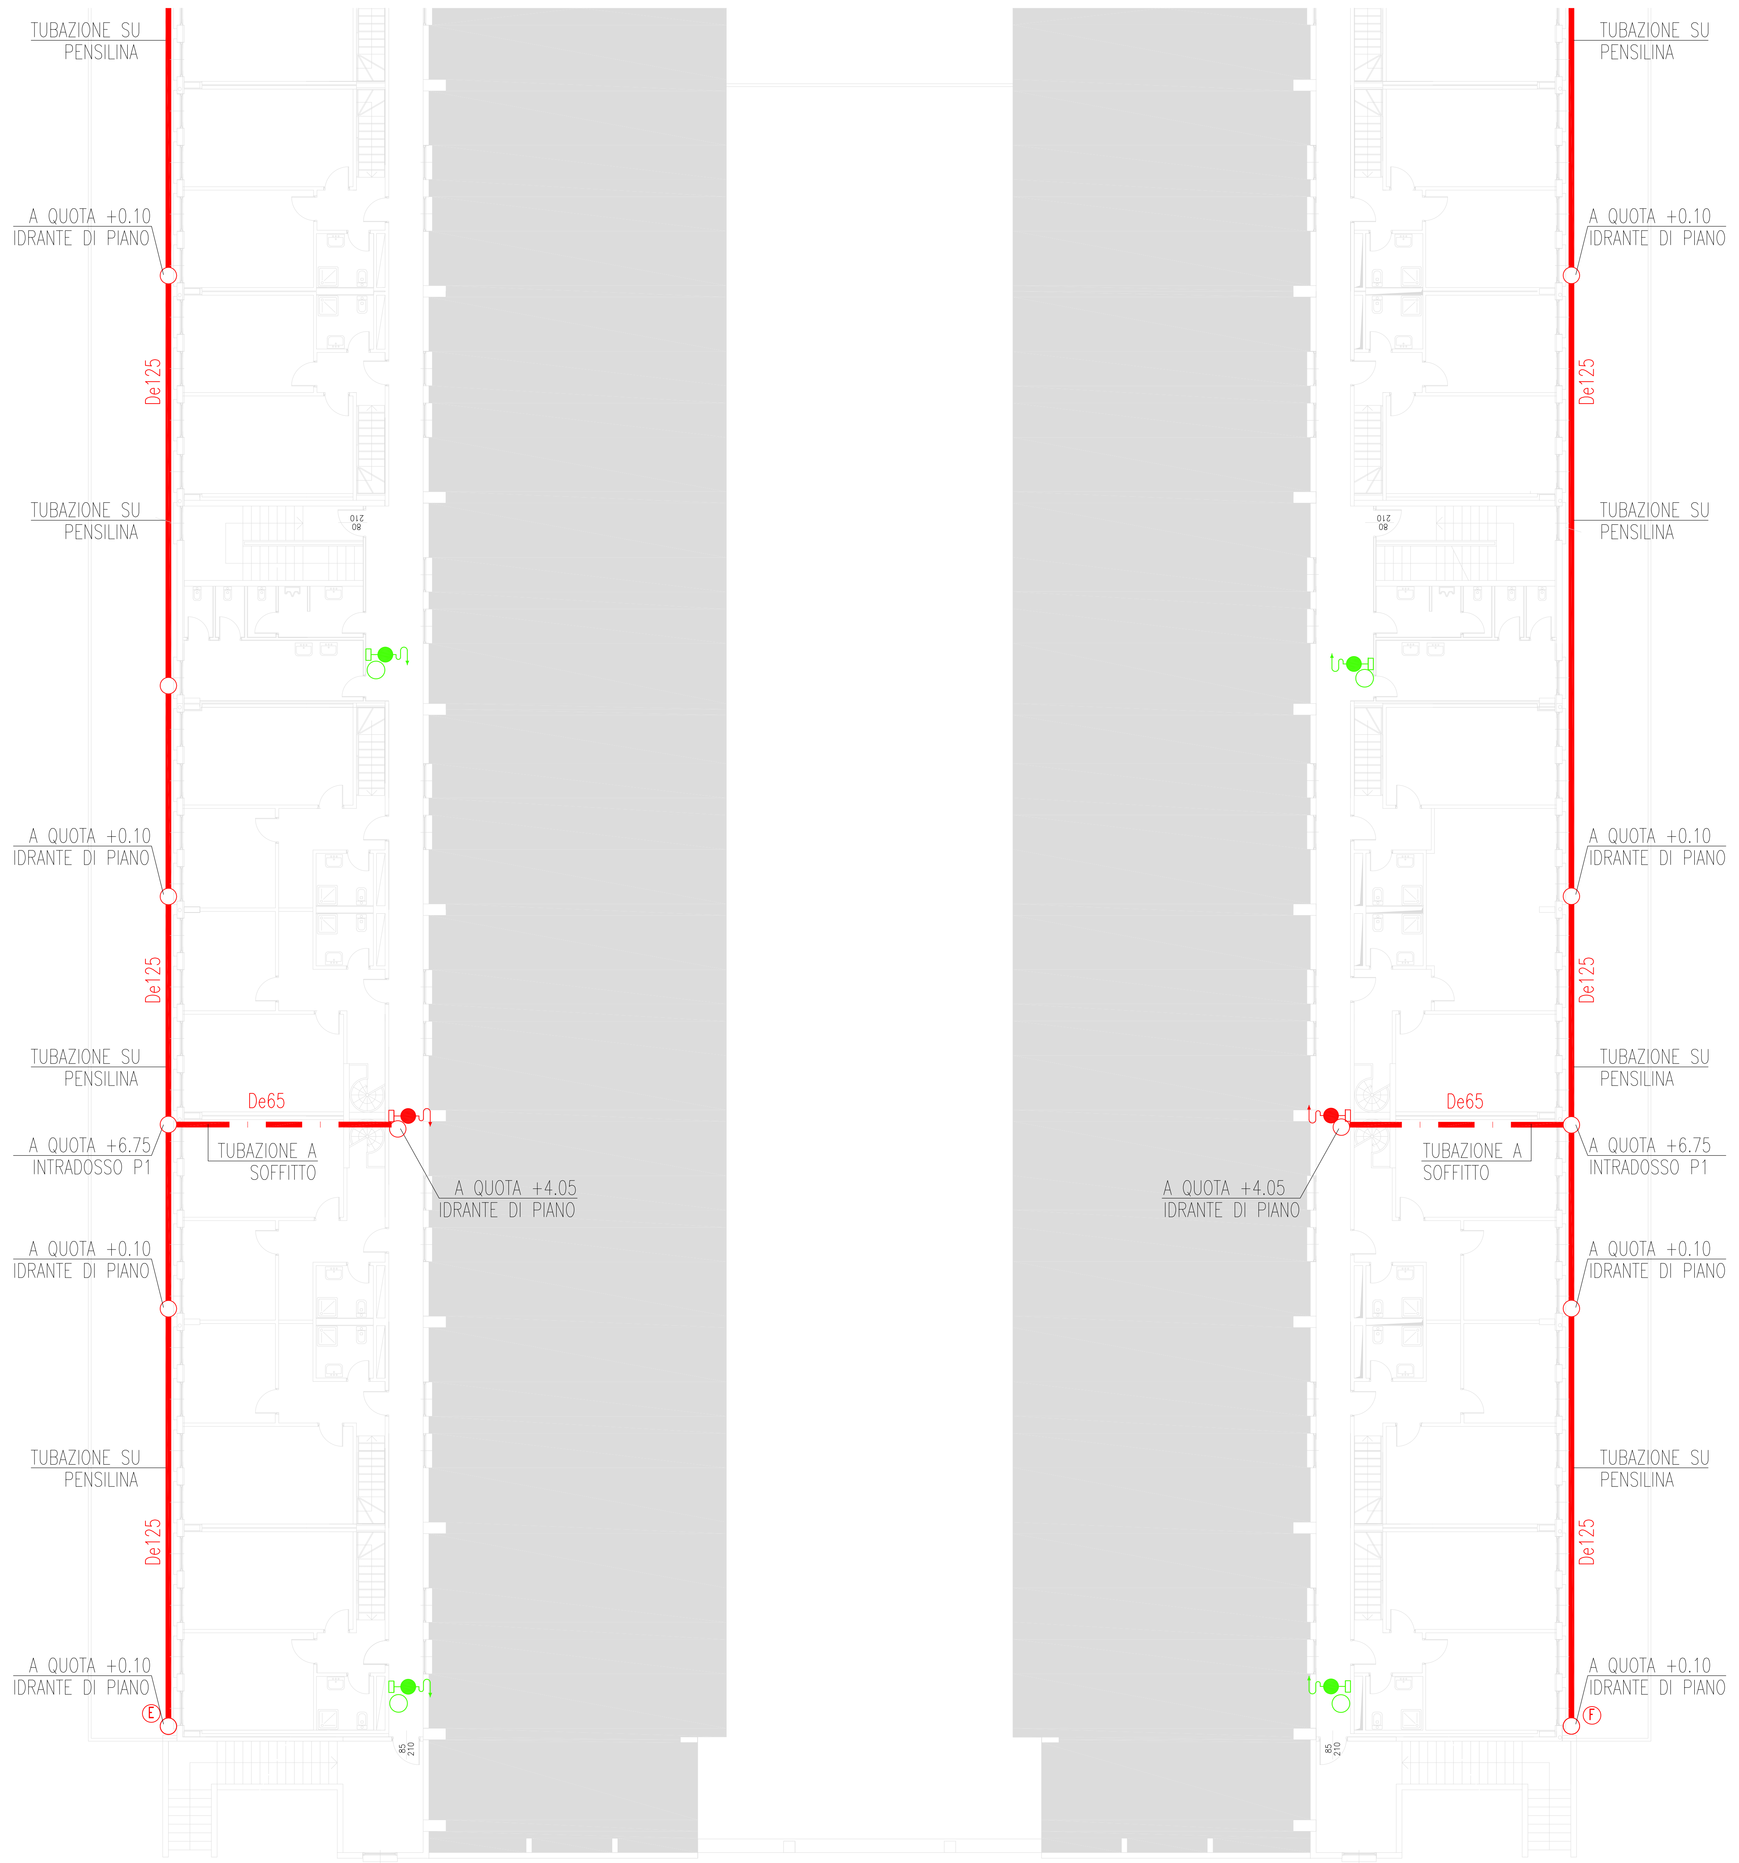

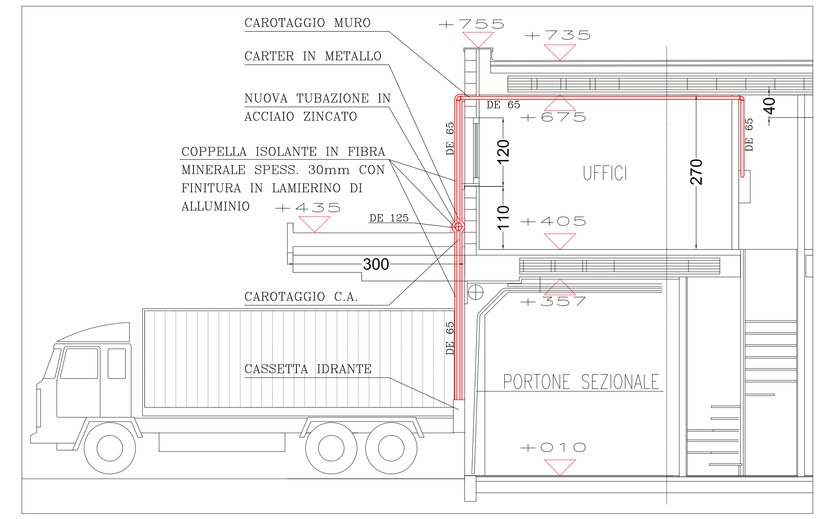

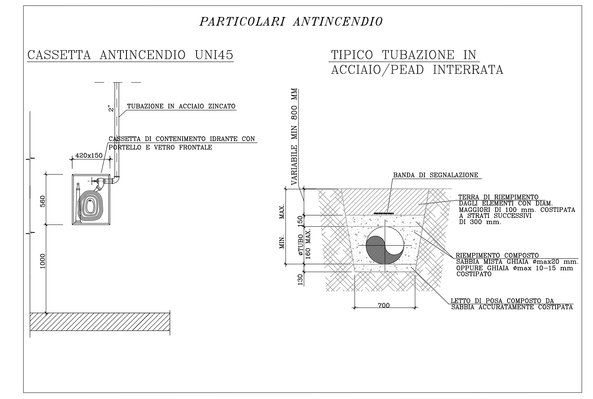

LEGENDA

- IDRANTE SOTTOSUOLO – DN100 – ATTACCO A BAIONETTA CON DISPOSITIVO ANTIGELO – ESISTENTE (VERIFICA NS. IDRAULICO UNI 70)
- IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA DI PROGETTO
- IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA ESISTENTE
- RETE DI PROGETTO DISTRIBUZIONE ACQUA ANTINCENDIO INTERRATA
- RETE DI PROGETTO DISTRIBUZIONE ACQUA ANTINCENDIO ESTERNA COIBENTATA
- RETE IN PROGETTO DISTRIBUZIONE ACQUA ANTINCENDIO INTERNA
- RETE ESISTENTE DISTRIBUZIONE ACQUA ANTINCENDIO
- (A) INDIVIDUAZIONE COLONNA MONTANTE O TRATTO VERTICALE
- VALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN POZZETTO CONFORME UNI EN 1074 INDICANTE LA POSIZIONE DI APERTURA/CHIUSURA

-LE TUBAZIONI INSTALLATE FUORI TERRA SONO IN ACCIAIO CON GIUNZIONI FILETTATE E SPESSORI MINIMI CONFORMI ALLA UNI EN 10255 SERIE MEDIA

-NEL CASO LA POSA IN OPERA SIA ESEGUITA CON GIUNZIONI SALDATE LE TUBAZIONI AVRANNO SPESSORI MINIMI CONFORMI ALLA UNI EN 10255 SERIE L O ALLA UNI 10224 CON SPESSORI PER DN 125 ≥ 4 MM E DN 150 ≥ 4,5 MM

-LE TUBAZIONI INTERRATE IN ACCIAIO DEVONO ESSERE CONFORMI ALLA UNI EN 10224 E PROTETTE CONTRO LA CORROSIONE MEDIANTE APPOSITO RIVESTIMENTO ESTERNO (ES.: BITUMINOSO). IN ALTERNATIVA POSSONO ESSERE UTILIZZATE TUBAZIONI IN MATERIA PLASTICA PURCHE' AVENTI PN 16 E RISPONDENTI ALLE NORME DI RIFERIMENTO (ES.: PER TUBI IN PE UNI EN 12201

-LE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE SARANNO A STELO USCENTE DI TIPO A SARACINESCA CON INDICAZIONE DELLA POSIZIONE DI APERTURA E CHIUSURA. SONO AMMESSE ANCHE ALTRE TIPOLOGIE DI VALVOLE UNIFICATE (ES. SFERA, FARFALLA) PURCHE' SIA INDICATA LA POSIZIONE DI APERTURA E CHIUSURA. LE VALVOLE SARANNO CONFORMI ALLA UNI EN 1074

SO.GE.MI. S.p.A.
Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano

SOGEMI

Denominazione intervento:	MERCATO AVICUNICOLO-FIORI Via Cesare Lombroso 95, Milano
Tipologia di intervento:	PROGETTO ESECUTIVO RETE ANTINCENDIO
Committente:	SO.GE.MI. S.p.A. Via Cesare Lombroso 54, Milano
Progetto VVF:	C.S.I. Centro Servizi Immobiliari Via Astolfo 4 - 20131 Milano

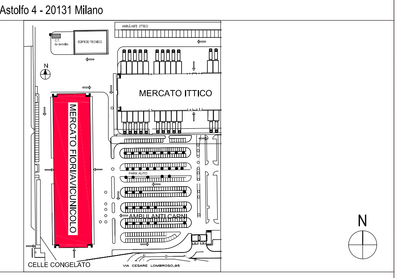

Rev.		
f		
e		
d		
c		
b		
a		
1	Dicembre 2012	

Titolo:	FASE 1.0	ambito:
	LOTTO 1.02 - MERCATO AVICUNICOLO (A)	
	IMPIANTO MECC. E IDRICO ANTINCENDIO	Tavola:
	Pianta piano primo	ME-03/A

Redatto:	Data 1^emissione:	Scala:	N°Disegno:
C.S.I.	DICEMBRE 2011	1:100	