PIANTA PUNTO VENDITA 2-4-6
SCALA 1:50

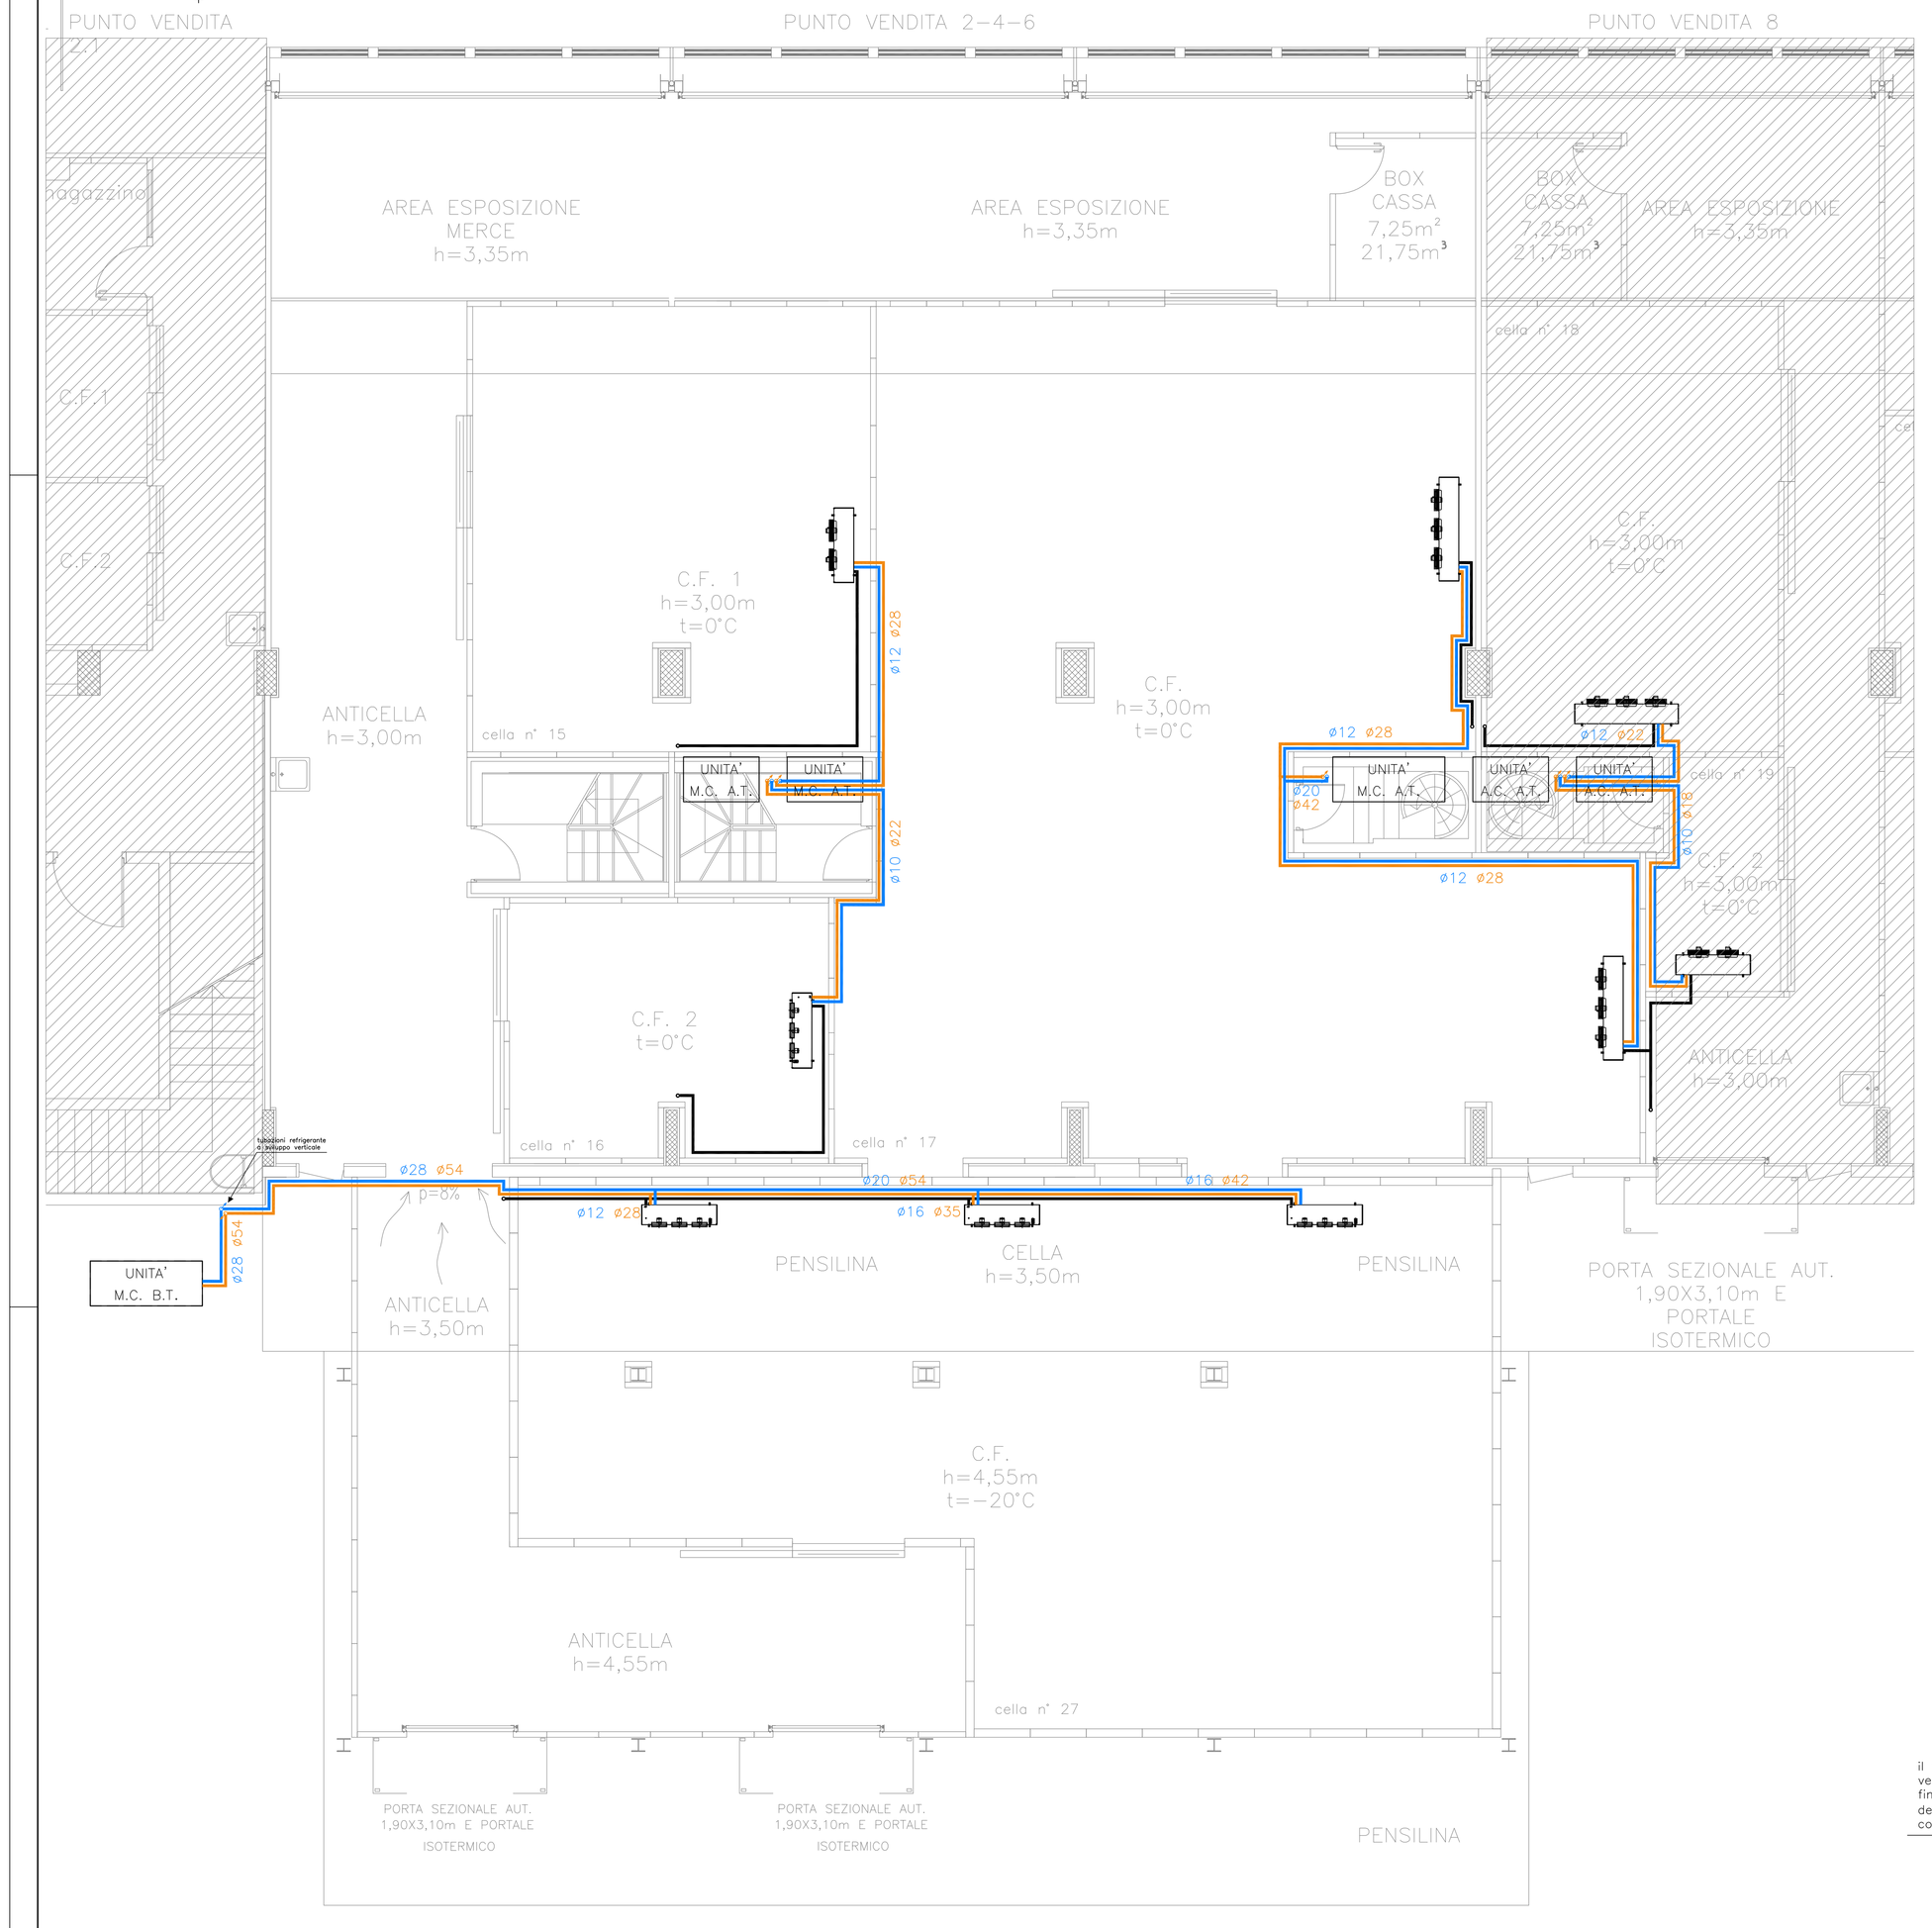

P&ID GRUPPO CELLA FRIGORIFERA BT PUNTO VENDITA 2-4-6

POS.	DENOMINAZIONE
1	UNITA' MOTOCONDENSANTE
2	RICEVITORE
3	SERBATOIO A SFERA
4	VALVOLA A SOLENOIDE
5	FILTRO E MECCO
6	VALVOLA A SFERA
7	ATTACCO DI CARICO A SALDARE
7a	SFIATO
7b	CAPPUCCIO
8	CORPO VALVOLA
8a	ELEMENTO TERMOSTATICO
8b	BIREGO
9	INDICATORE DI FLUSSO

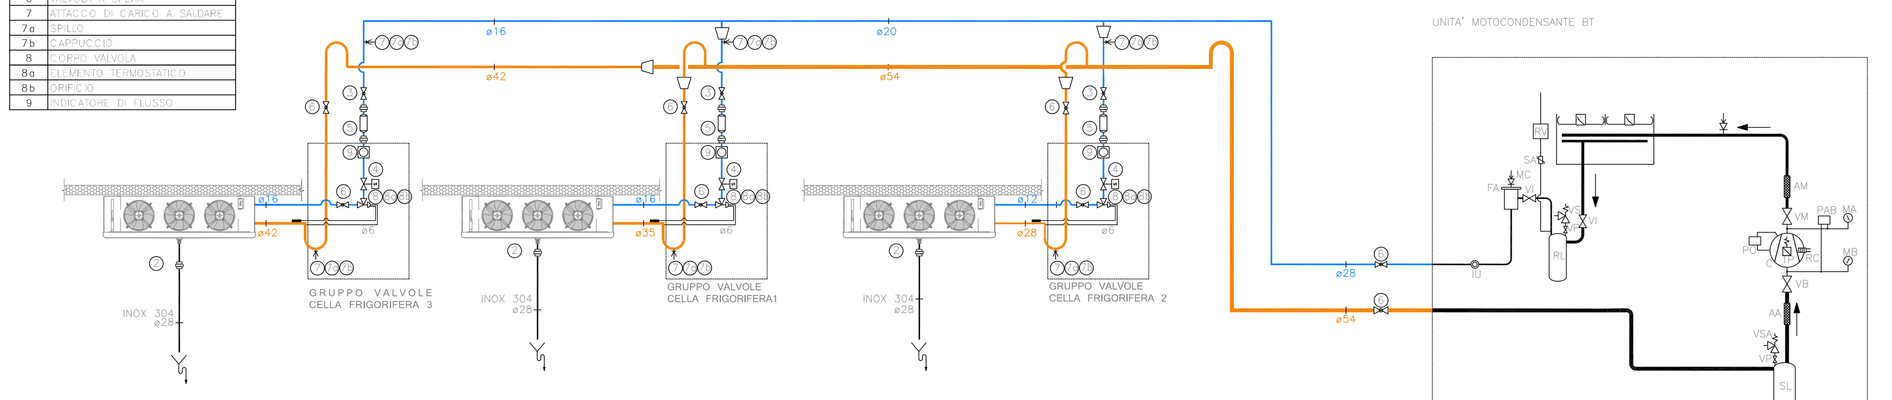

P&ID GRUPPO CELLA FRIGORIFERA AT PUNTO VENDITA 2-4-6

POS.	DENOMINAZIONE
1	UNITA' MOTOCONDENSANTE
2	RICEVITORE
3	SERBATOIO A SFERA
4	VALVOLA A SOLENOIDE
5	FILTRO E MECCO
6	VALVOLA A SFERA
7	ATTACCO DI CARICO A SALDARE
7a	SFIATO
7b	CAPPUCCIO
8	CORPO VALVOLA
8a	ELEMENTO TERMOSTATICO
8b	BIREGO
9	INDICATORE DI FLUSSO

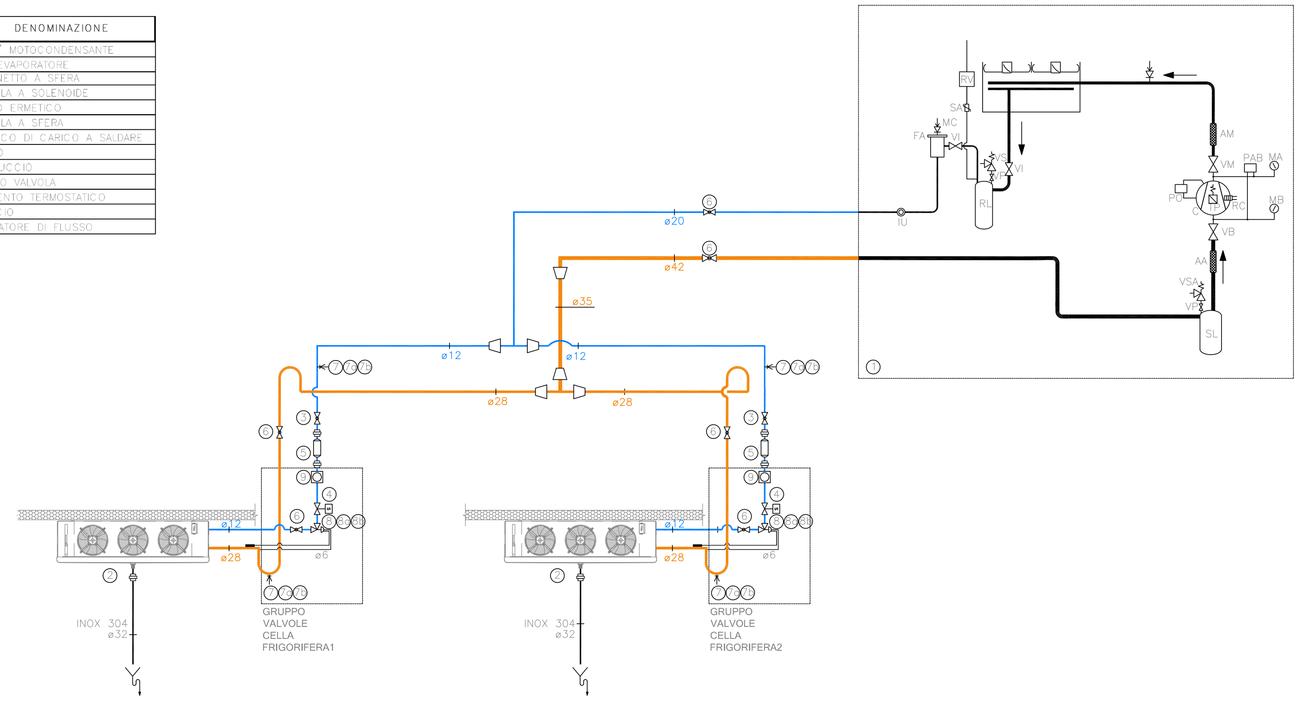

POS.	DENOMINAZIONE
1	UNITA' MOTOCONDENSANTE
2	RICEVITORE
3	SERBATOIO A SFERA
4	VALVOLA A SOLENOIDE
5	FILTRO E MECCO
6	VALVOLA A SFERA
7	ATTACCO DI CARICO A SALDARE
7a	SFIATO
7b	CAPPUCCIO
8	CORPO VALVOLA
8a	ELEMENTO TERMOSTATICO
8b	BIREGO
9	INDICATORE DI FLUSSO

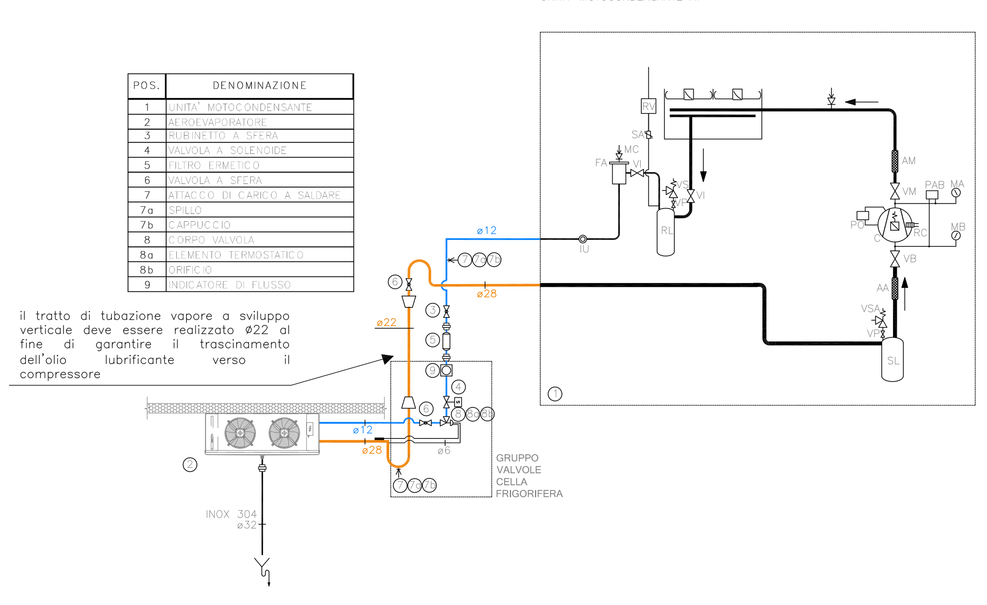

POS.	DENOMINAZIONE
1	UNITA' MOTOCONDENSANTE
2	RICEVITORE
3	SERBATOIO A SFERA
4	VALVOLA A SOLENOIDE
5	FILTRO E MECCO
6	VALVOLA A SFERA
7	ATTACCO DI CARICO A SALDARE
7a	SFIATO
7b	CAPPUCCIO
8	CORPO VALVOLA
8a	ELEMENTO TERMOSTATICO
8b	BIREGO
9	INDICATORE DI FLUSSO

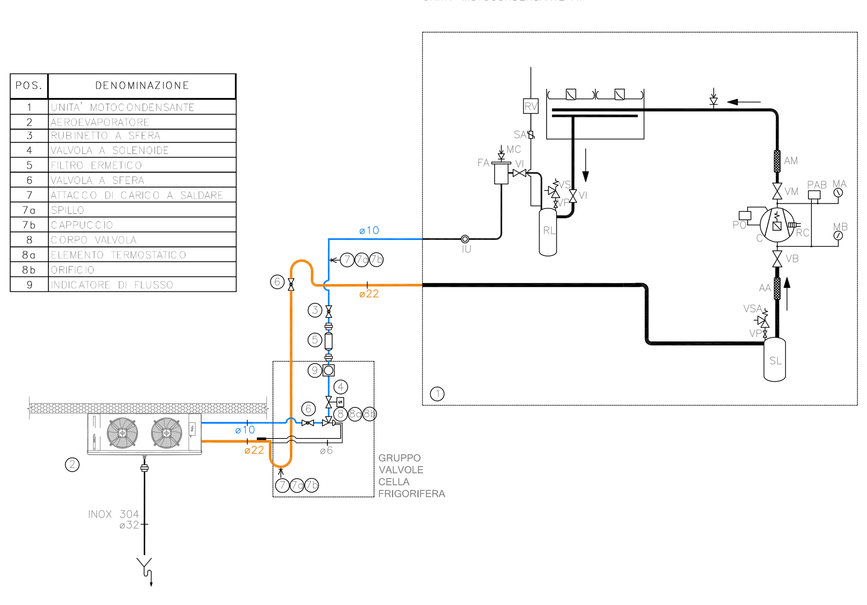

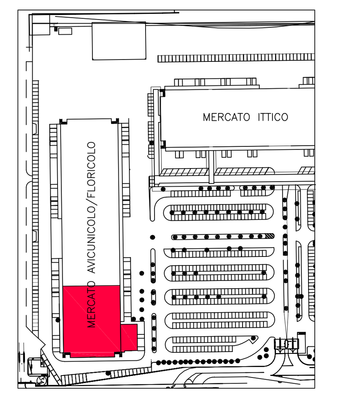

LEGENDA

- Circuito di mandata
- Circuito di ritorno
- Circuito di scarico condensa
- Unita' motocondensante alta temperatura punto vendita x
- Unita' motocondensante bassa temperatura punto vendita x
- Montante ascendente
- Montante discendente
- Punto di scarico condensa
- Area non soggetta ad intervento
- Aerorefrigerante

Nota:

– le tubazioni devono essere posate con una pendenza minima dell'1% nella direzione del flusso

AREA DI INTERVENTO
SCALA 1:500

SO.GE.MI. S.p.A.
Società per l'Impianto e l'Esercizio del Mercato Ansonaci all'Ingrosso di Milano

CONCESSIONARIA PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE **METROPOLITANA MILANESE SPA**

IL DIRETTORE TECNICO: DOTT. ING. DANIELE FORNONI, Ordine degli Ingegneri di Milano n° 13096

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: DOTT. ING. MASSIMO RICALDATI, Ordine degli Ingegneri di Milano n° A 15444

IL PROGETTISTA RESPONSABILE: DOTT. ING. MASSIMO GUIZZI, Ordine degli Ingegneri di Milano n° 15615

Agg.to	Data	Descrizione	Disegnato	Progettato	Verificato	Accettato	Approvato
14	Giugno 2015	PROGETTO ESECUTIVO					M. RICALDI
0	07.05.2015	EMISSIONE	C. FORNARI	C. FORNARI	G. BREGA	M.RICALDI	M. RICALDI

Collaborazione alla progettazione: A. COLOMBO S.r.l. Via Torquato Tasso n. 3, 20145 Milano, Tel. +39 02 3315 0000, Fax +39 02 3315 0000

Scala grafica: 1 2 3 4 5

MM — METROPOLITANA MILANESE SPA

AZIENDA CONFORME QUALITY URBANISO ISO 9001 CERTIFICATO DA RINA
Certificato N. 9105 - Progettazione, direzione ed integrazione e coordinamento delle prestazioni specialistiche per la costruzione della Linea 4. Esecuzione indagini e sondaggi geognostici, prove in sito e in laboratorio, misure piezometriche, rilevamenti topografici, monitoraggio ambientale, progettazione, direzione e assistenza tecnica alla realizzazione di opere civili e impiantistiche. Progettazione, direzione e assistenza tecnica alla realizzazione di opere civili e impiantistiche.
Certificato N. 9106 - Progettazione, direzione ed integrazione e coordinamento delle prestazioni specialistiche per la costruzione della Linea 4. Esecuzione Opere d'Arte Provvisionali, Lavori a Sistema e Forniture per la costruzione di linee di metropolitana automatica.

S' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM SpA

Titolo

FASE 1.0
LOTTO 1.02 - MERCATO AVICUNICOLO
IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE PUNTO VENDITA 2-4-6

Sostituisce	Dimensioni (mm)	Scala	Commessa	Lotto	Fase	Cat.	Opera	Progressivo	Foglio
Sostituito da:	1609X841	1:100	YA	1	E	I	00	0309	