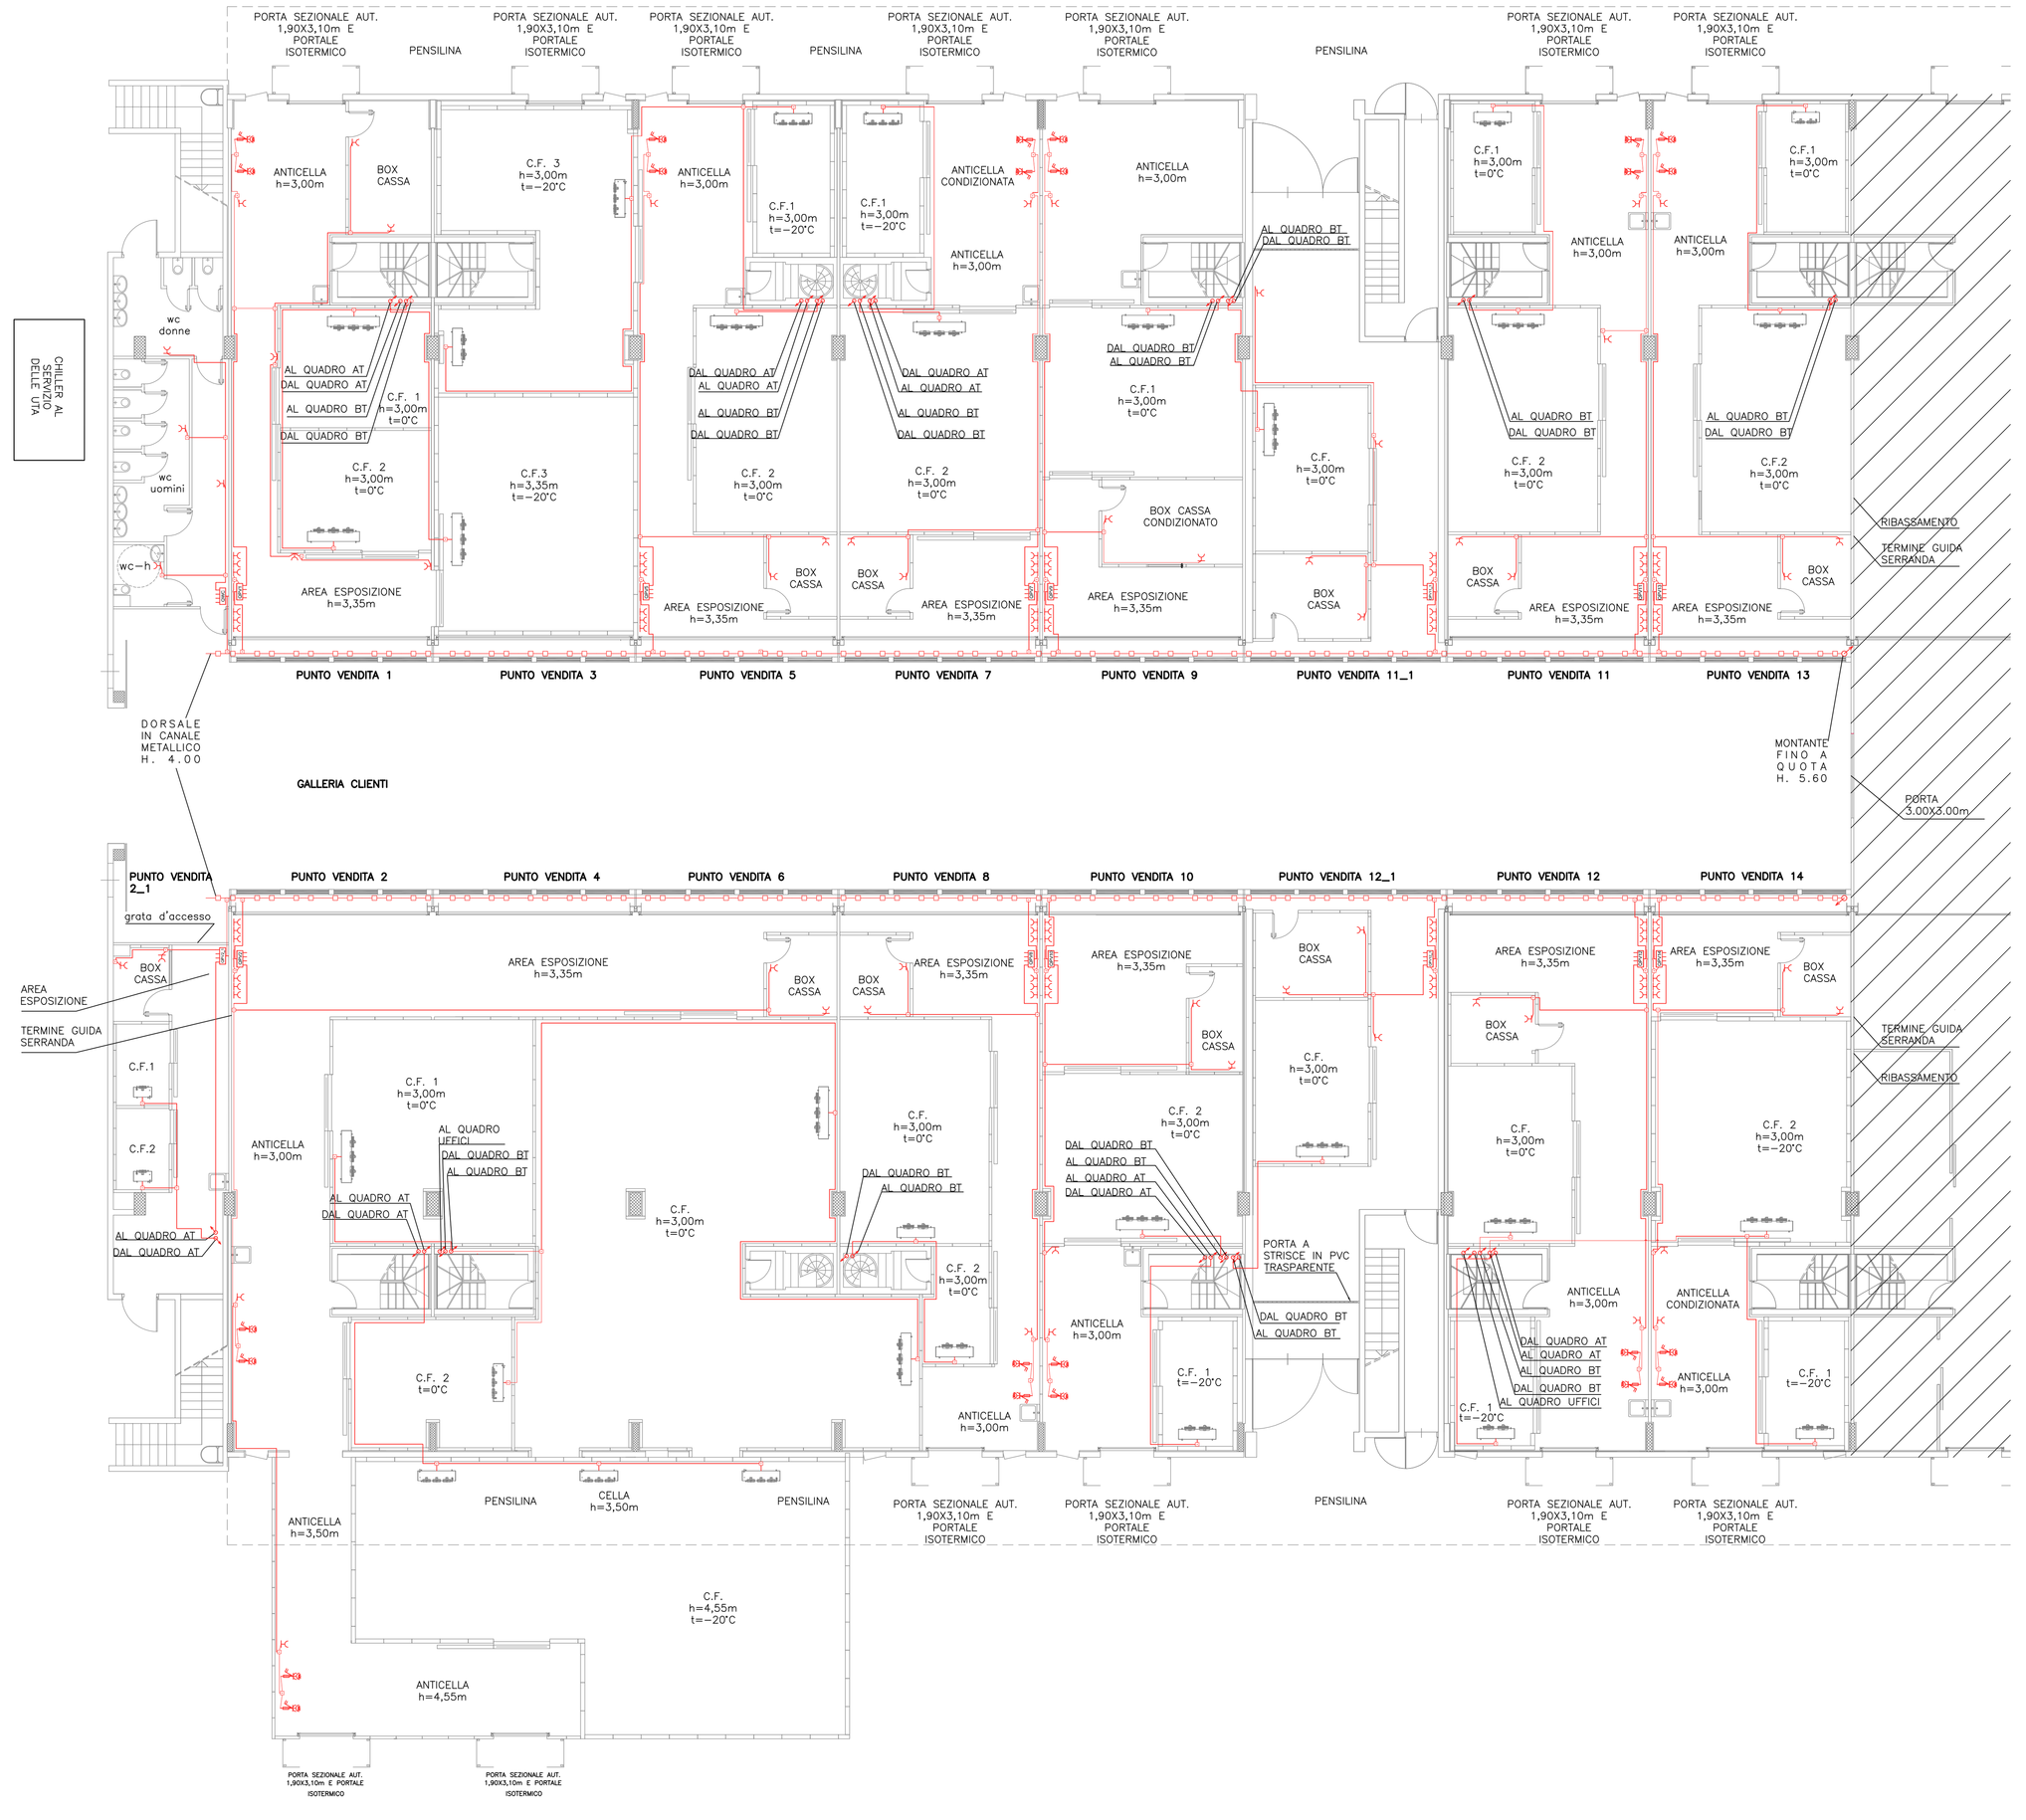

LEGENDA

- QPVC — Quadro elettrico di distribuzione n° x
- QUPES — Quadro elettrico a servizio degli uffici n° X
- Canalina in lamiera 300x100
- Montante ascendente
- Montante discendente
- Scatola di derivazione
- Prese interbloccate IP55
- Presa unipolare bipasso 10/16A in cassetta IP55
- Area non soggetta ad intervento

N.B. Nei punti vendita i cavi sono posati in canaline in PVC 100x60 mm e le derivazioni per alimentare le utenze in tubazione di protezione rigida nei PVC

SO.GE.M.I. S.p.A.
Società per l'impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano

SogeMi

CONCESSIONARIA PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE **METROPOLITANA MILANESE SPA**

IL DIRETTORE TECNICO
DOTT. ING. MASSIMO GUIZZI
Ordine degli Ingegneri di Milano n° 15615

IL PROGETTISTA INCARICATO
DOTT. ING. MASSIMO GUIZZI
Ordine degli Ingegneri di Milano n° 15615

14	Giugno 2013	PROGETTO ESECUTIVO					le REDAZIONI
E	Maggio 2013	Aggiornamento generale	le AVOGORI	le AVOGORI	le BRIGA	le REDAZIONI	le REDAZIONI
0	06.06.2011	EMISSIONE	*	*	*	le STRONELLA	le REDAZIONI
Num.	Data	Descrizione	Disegnato	Progettato	Verificato	Acquisito	Approvato

Collaborazione alla progettazione: a COLLEGNO S.r.l. Via Torino, 9 - 10093 COLLEGNO (TO) Tel. 011 4118.1 - Fax 011 4118.777/783

Scala grafica

Ufficio CONCETTO e GRAFICA: GEOM. ELIO CESPUGLIO (Iscritto al N. 2800 - Segretario di progettazione: Arch. A. Progettazione e Direzione Lavori: Arch. Alessandro Bianchi - Ing. Alessandro Bianchi - Ing. Massimo Guizzi - Ing. Alessandro Bianchi - Ing. Massimo Guizzi - Ing. Alessandro Bianchi - Ing. Massimo Guizz