




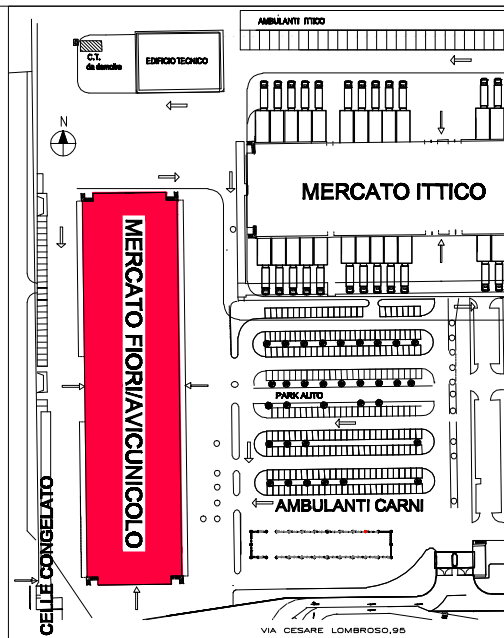
PIANO TERRA

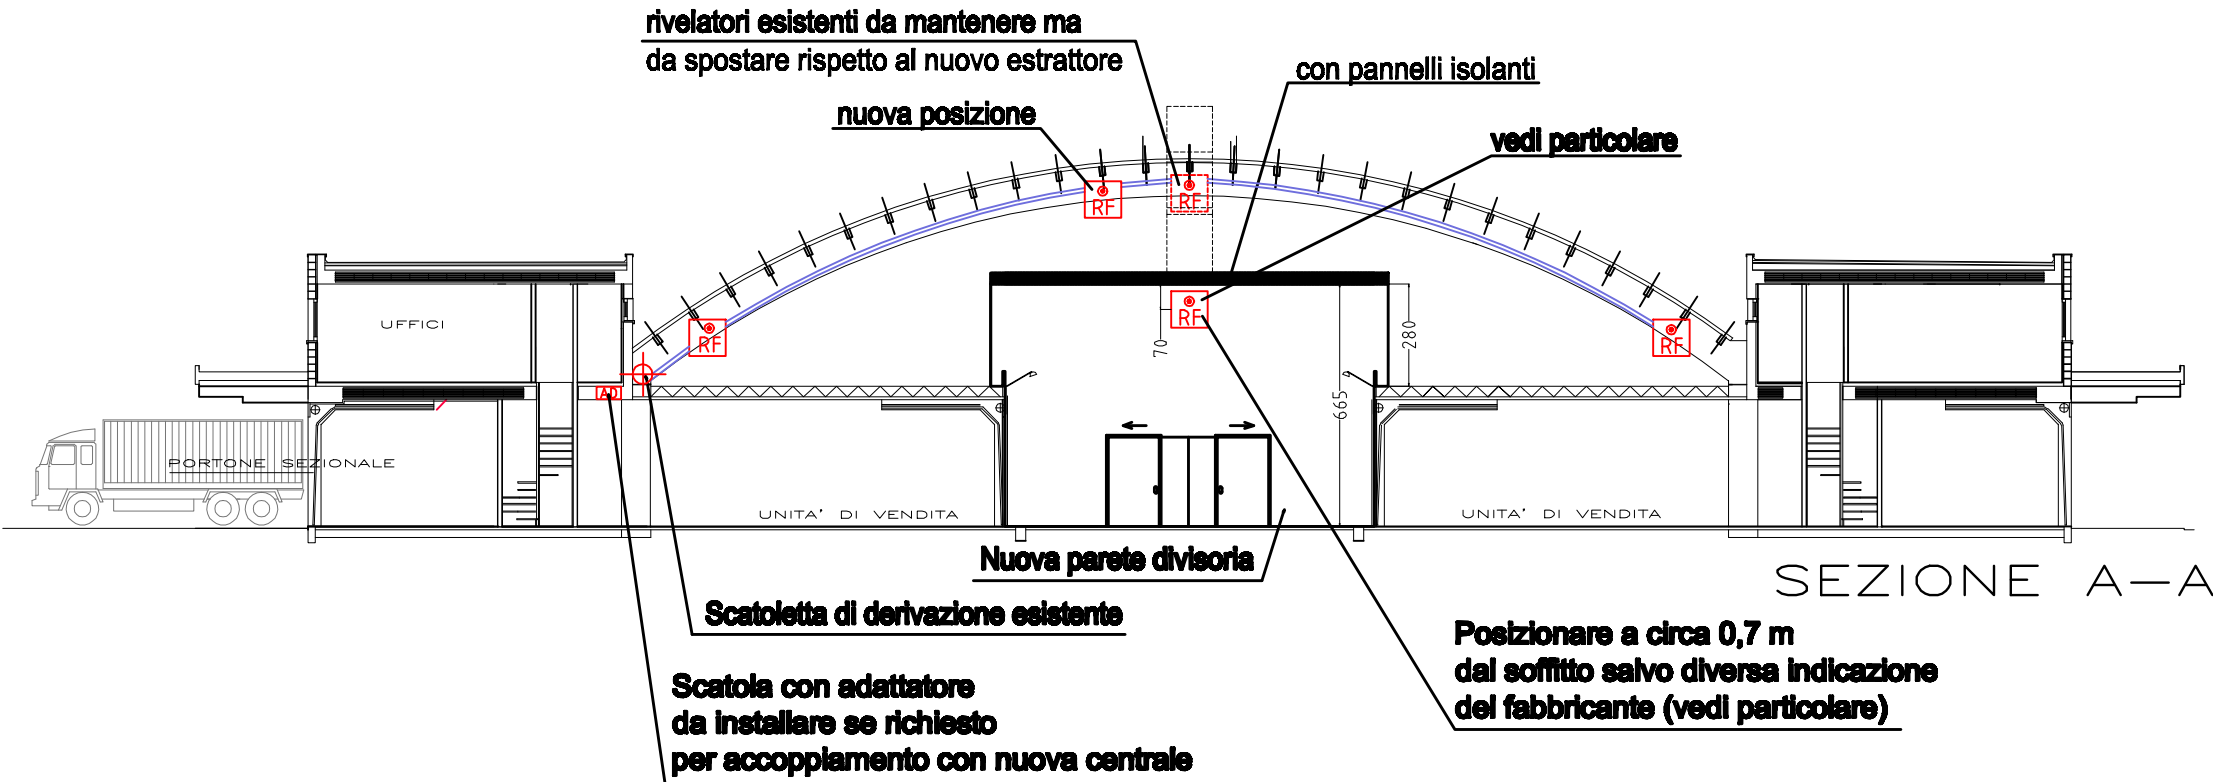

LEGENDA	
AD	ADATTATORE DA RILEVATORE A NUOVA CENTRALE (SE RICHIESTA)
○	SONDA ANTIALLAGAMENTO
□	PANNELLO RIPETITORE ALLARMI CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI
FMI	PULSANTE PER SEGNALAZIONE MANUALE DI INCENDIO INDIRIZZABILE
ALARME INCENDI	TARGA OTTICO/ACUSTICA A LETTURA FRONTALE O BIFRONTALE
F	RILEVATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO INDIRIZZABILE COMPLETO DI ZOCCOLO INSTALLATO A SOFFITTO
○	ISOLATORE DI LOOP (INSERIRE OGNI NON PIU' DI 25 RILEVATORI)
⊗	RIPIETITORE LUMINOSO DI ALLARME
RF →	RILEVAZIONE RAGGIO LASER (TRASMETTITORE)
RF	RILEVAZIONE RAGGIO LASER (RICEVITORE)
RF →	RILEVATORE OTTICO LINEARE
RF	SPECCHIO
—	CONDOTTA/CANALE PVC DIA 20/25
⊕	SCATOLETTA DI DERIVAZIONE

PARTICOLARE RF LINEARE

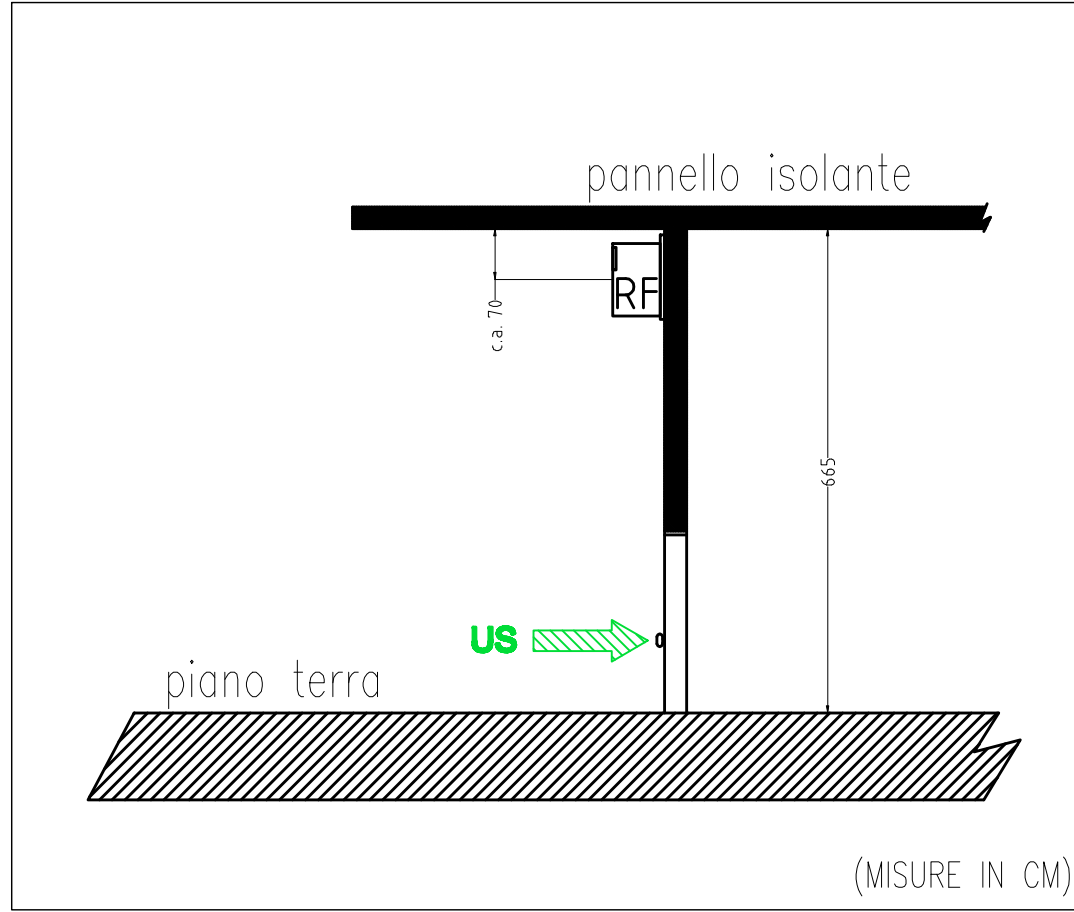

SO.GE.M.I. S.p.A. Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingresso di Milano					
Denominazione intervento:				MERCATO AVICUNICOLO-FIORI Via Cesare Lombroso 95, Milano	
Tipologia di intervento:				PROGETTO ESECUTIVO RETE ANTINCENDIO	
Committente:				SO.GE.MI. S.p.A. Via Cesare Lombroso 54, Milano	
Progetto VVF:				C.S.I. Centro Servizi Immobiliari Via Astolfo 4 - 20131 Milano	
					
f					
e					
d					
c					
b					
a	1	Gennaio 2013			
Rev.					
Titolo:		FASE 1.0 LOTTO 1.02 - MERCATO AVICUNICOLO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI Pianta piano terra	ambito:		
Redatto:		C.S.I.	Tavola: RF 01/A		
Data 1ª emissione:		DICEMBRE 2011	Nº Disegno:		
Scala:		1:200			

NOTE GENERALI

- LA DISPOSIZIONE DELLE LINEE/CAVIDOTTI E' INDICATIVA
- POSSONO ESSERE MODIFICATI I LAY-OUT IN FUNZIONE DI ESIGENZE DI MONTAGGIO A PATTO DI NON SUPERARE LE LUNGHEZZE MASSIME
- CAVI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (VEDI SPECIFICHE IN DOCUMENTO RILEVANTE)
- I RILEVATORI (OVE PREVISTO PIU' DI UNO) DEVONO ESSERE POSIZIONATI A NON PIU' DI 10 m L'UNO DALL'ALTRO
- I LAY-OUT MOSTRANO APPARECCHI EQUIDISTANTI TRanne L'ULTIMO: SE UTILE SI POSSONO POSIZIONARE SU DIVERSO MODULO PURCHE' ≤ 15M
- SONO STATI LASCIATI I SIMBOLI PER COMPLETEZZA CON GLI ALTRI DISEGNI NASPO
- ESTINTORE USCITA DI SICUREZZA

PRESCRIZIONI

- LA LINEA PIU' LUNGA E' PARI A 100m
- INSERIRE ISOLATORI DI LOOP COME DA INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE