

Stogelvi


SO.GE.M.I. S.p.A.
Società per l'Impianto e l'Esercizio
dei Mercati Amonari all'Ingresso
di Milano

MERCATO AVICUNICOLO-FIORI
Via Cesare Lombroso 95, Milano

PROGETTO ESECUTIVO RETE ANTINCENDIO

SO.GE.M.I. S.p.A.
Via Cesare Lombroso 54, Milano

C.S.I. Centro Servizi Immobiliari
Via Astolfo 4 - 20131 Milano

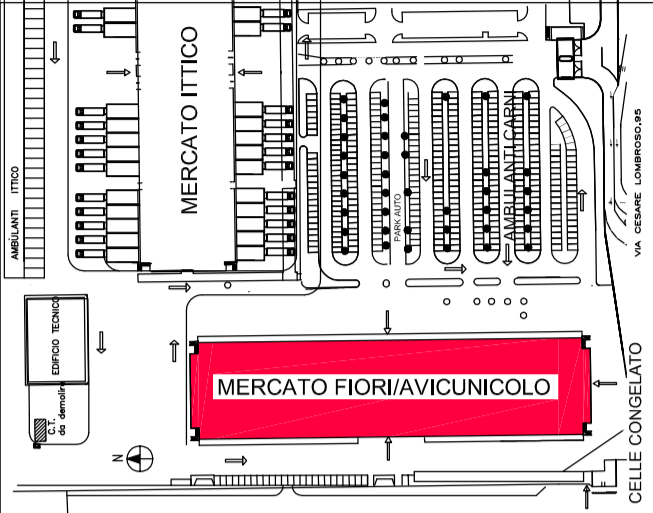

LEGENDA

ALTOPARLANTE MONODIREZIONALE

ALTOPARLANTE BIDIREZIONALE

SCATOLA DI DERIVAZIONE

ALTOPARLANTE CON GRIGLIA INCASSO A SOFFITTO O CASSA ACUSTICA

CAVIDOTTO (TIPICO)


NOTE

- LA DISPOSIZIONE DELLE LINEE/CAVIDOTTI E' INDICATIVA POSSONO ESSERE MODIFICATI I LAY-OUT IN FUNZIONE DI ESIGENZE DI MONTAGGIO A PATTO DI NON SUPERARE LE LUNGHEZZE MASSIME
- CAVI AUDIO DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO
- GLI ALTOPARLANTI DEVONO ESSERE POSIZIONATI A NON PIU' DI 15 m L'UNO DALL'ALTRO
- I LAY OUT MOSTRANO APPARECCHI EQUIDISTANTI TRANNE L'ULTIMO: SE UTILE SI POSSONO POSIZIONARE SU DIVERSO MODULO PURCHE' $\leq 15m$
- ALTOPARLANTI EFFICIENZA $> 90db/w/1m$
- ALTOPARLANTI IMPEDENZA MINIMA 16 Ω O DOTATI DI TRASFORMATORI DI IMPEDENZA
- IL MASSIMO NUMERO DI ALTOPARLANTI IN PARALLELO AMMESSO NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 8

PRESCRIZIONI

- LA LINEA PIU' LUNGA E' PARI A 100m
- LA SEZIONE MINIMA DA IMPIEGARE IN DIPENDENZA DA TENSIONE IMPIANTO SARA' COMUNQUE DI 2.5 mmq
- INDICE CLS: MIGLIORE DI 0.7
STI: MIGLIORE DI 0.5

IL PRESENTE DISEGNO DEVE ESSERE LETTO AVENDO PRESENTE IL CONTENUTO DELLE REL TECNICHE DI PROGETTO DI PARI EMISSIONE

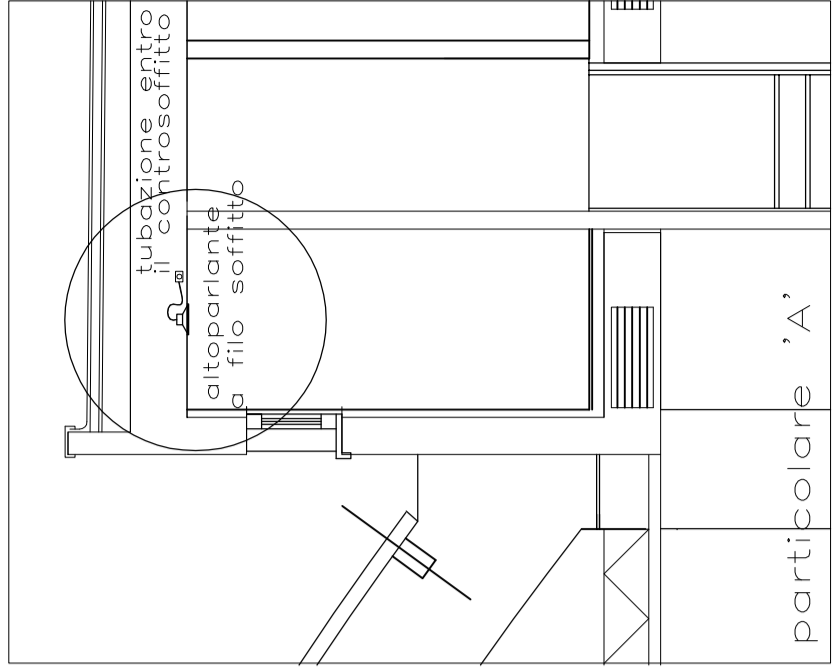

FASE 1.0
LOTTO 1.02 - MERCATO AVICUNICOLO
SONORIZZAZIONE D'EMERGENZA
PIANTA PIANO PRIMO

Titolo:

ambito:

Tavola:
EL 06/A

Redatto: C.S.I.
Data 1°emissione: DICEMBRE 2011
Scala: 1:200
N°Disegno: