


PIANO PRIMO

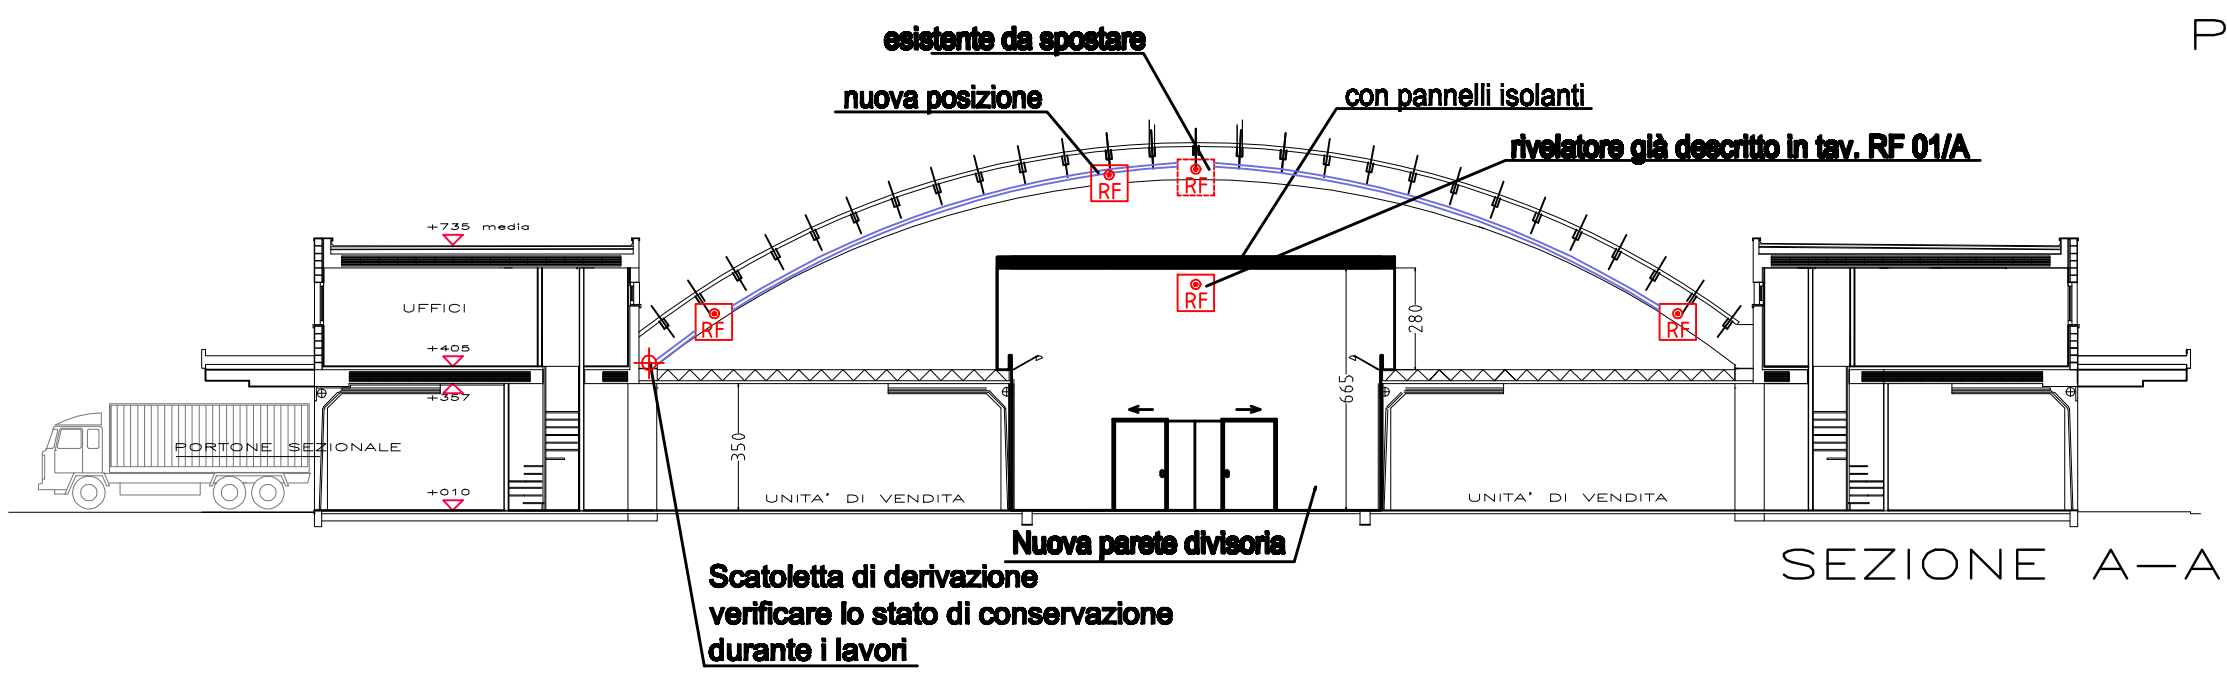

SEZIONE A-A

NOTE GENERALI


- LA DISPOSIZIONE DELLE LINEE/CAVIDOTTI E' INDICATIVA
- POSSONO ESSERE MODIFICATI I LAY-OUT IN FUNZIONE DI ESIGENZE DI MONTAGGIO A PATTO DI NON SUPERARE LE LUNGHEZZE MASSIME
- CAVI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (VEDI SPECIFICHE IN DOCUMENTO RILEVANTE)
- I RILEVATORI (OVE PREVISTO PIU' DI UNO) DEVONO ESSERE POSIZIONATI A NON PIU' DI 10 m L'UNO DALL'ALTRO
- I LAY-OUT MOSTRANO APPARECCHI EQUIDISTANTI TRanne L'ULTIMO: SE UTILE SI POSSONO POSIZIONARE SU DIVERSO MODULO PURCHE' $\leq 15m$
- SONO STATI LASCIATI I SIMBOLI PER COMPLETEZZA CON GLI ALTRI DISEGNI: NASPO ESTINTORE USCITA DI SICUREZZA

PRESCRIZIONI

- LA LINEA PIU' LUNGA E' PARI A 100m
- INSERIRE ISOLATORI DI LOOP COME DA INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE


LA DISPOSIZIONE PUO' VARIARE PER LE DIVERSE ARCADE

RF DA MANTENERE

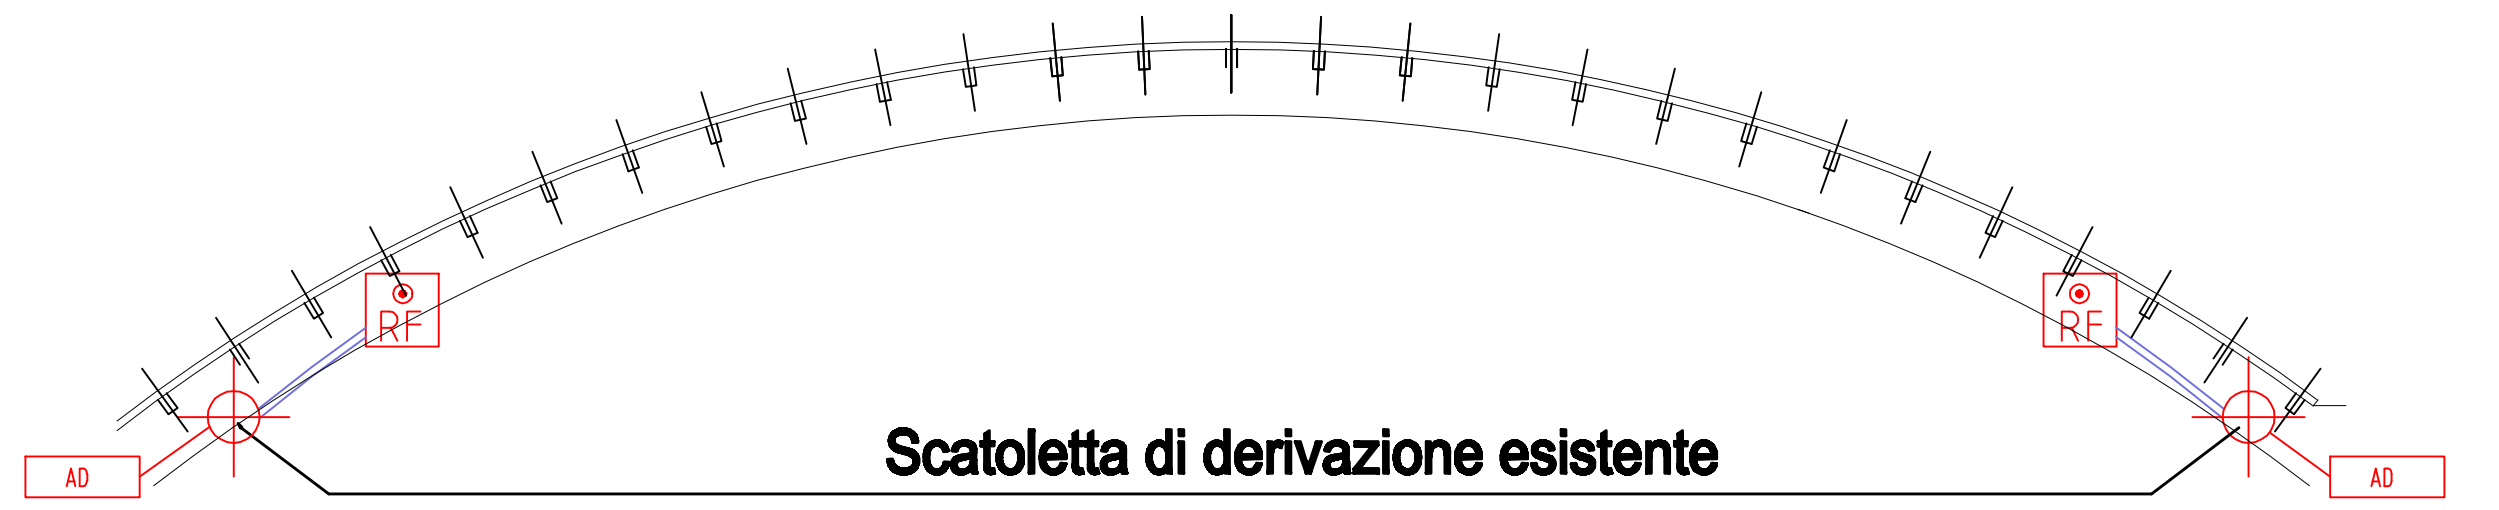

Scatoletta di derivazione esistente

VISTA B

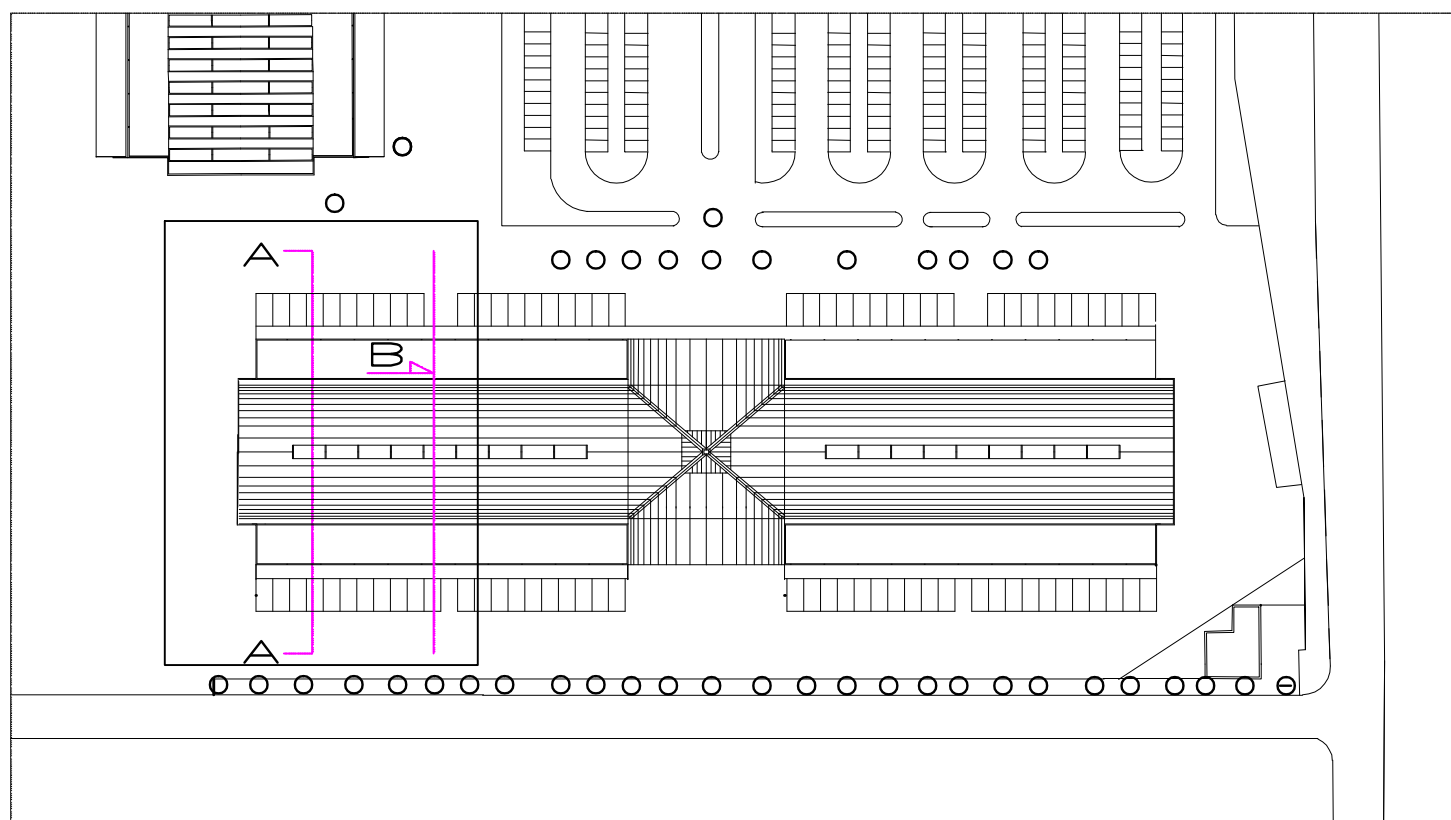

KEY-PLAN

LEGENDA	
AD	ADATTATORE DA RILEVATORE A NUOVA CENTRALE (SE RICHIESTA)
○	SONDA ANTIALLAGAMENTO
□	PANNELLO RIPETITORE ALLARMI CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI
PMI	PULSANTE PER SEGNALAZIONE MANUALE DI INCENDIO INDIRIZZABILE
ALARME INCHIO	TARGA OTTICO/ACUSTICA A LETTURA FRONTALE O BIFRONTALE
⊖	RILEVATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO INDIRIZZABILE COMPLETO DI SOCCOLO INSTALLATO A SOFFITTO
⬢	ISOLATORE DI LOOP (INSERIRE OGNI NON PIU' DI 25 RILEVATORI)
⊗	REPETITORE LUMINOSO DI ALLARME
RF →	RILEVAZIONE RAGGIO LASER (TRASMETTITORE)
RF	RILEVAZIONE RAGGIO LASER (RICEVITORE)
RF ↔	RILEVATORE OTTICO LINEARE
RF ↗	SPECCHIO
—	CONDOTTA/CANALE PVC DIA 20/25
⊕	SCATOLETTA DI DERIVAZIONE

SO.GE.M.I. S.p.A.
Società per l'Impianto e l'Esercizio
dei Mercati Annonari all'Ingresso
di Milano

HogelMi

Denominazione intervento:	MERCATO AVICUNICOLO-FIORI Via Cesare Lombroso 95, Milano
Tipologia di intervento:	PROGETTO ESECUTIVO RETE ANTINCENDIO
Committente:	SO.GE.M.I. S.p.A. Via Cesare Lombroso 54, Milano
Progetto VVF:	C.S.I. Centro Servizi Immobiliari Via Astolfo 4 - 20131 Milano

f		
e		
d		
c		
b		
a	1	Gennaio 2013
Rev.		

Titolo:	FASE 1.0 LOTTO 1.02 - MERCATO AVICUNICOLO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI Pianta piano primo	ambito:
Redatto:	C.S.I.	Tavola: RF 02/A
Data 1ª emissione:	DICEMBRE 2011	Nº Disegno:
Scala:	1:200	