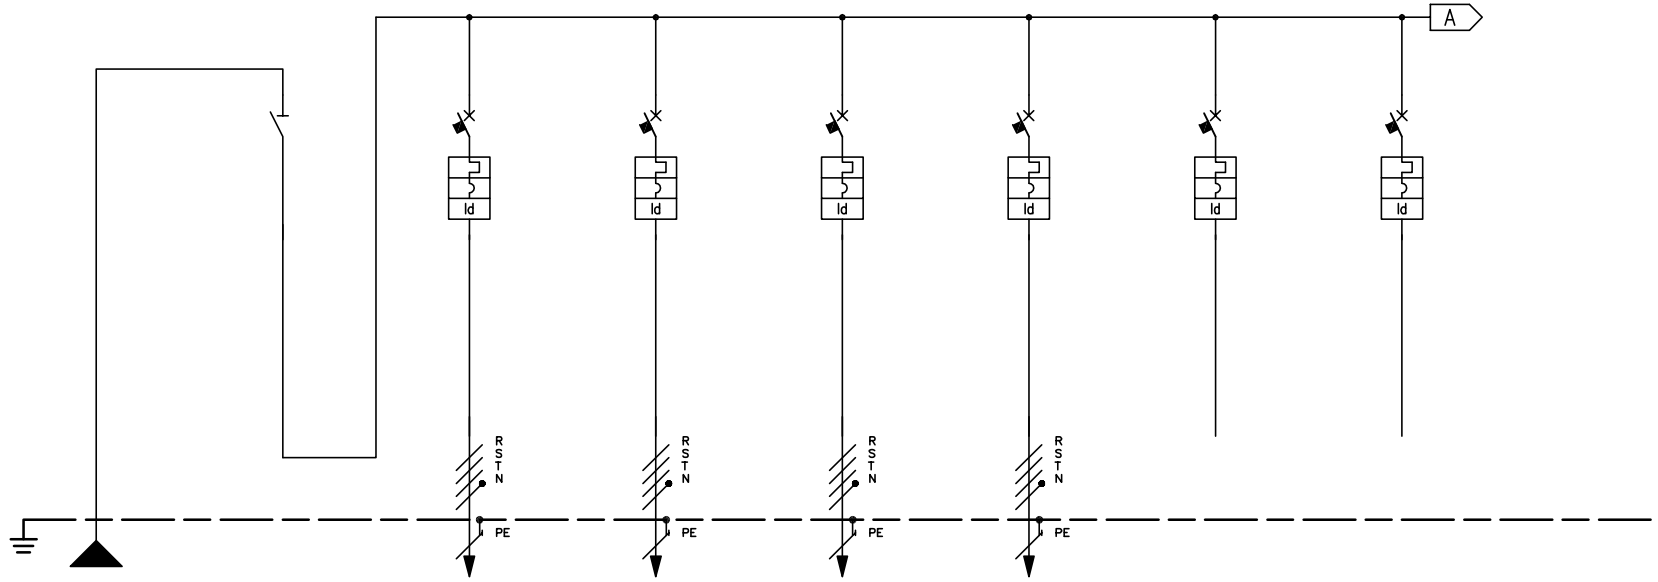

RIF. QUADRO		QPV2.1	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
NUMERAZIONE MORSETTI																				
NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE		1	RSTNPE		FFFN	2	RSTNPE	3	RSTNPE	4	RSTNPE	5	RSTNPE	6	RSTNPE	7	RSTNPE		
DESCRIZIONE CIRCUITO			Dal contatore PV2.1		SEZIONATORE		Illuminazione		Emergenza		Alimentazione portoni e porte		Prese di servizio		Riserva		Riserva			
TIPO APPARECCHIO					I–NA															
INTERRUTTORE	Icu [kA]						10		10		10		10		10		10			
	N. POLI	In [A]			4	32	3P+N	10	3P+N	10	3P+N	10	3P+N	16	3P+N	16	3P+N	32		
	CURVA/SGANCIATORE																			
	Ir [A]	tr [s]					10		10		10		16		16		32			
	Isd [A]	tsd [s]																		
	Ii [A]																			
	Ig [A]	tg [s]																		
DIFFERENZIALE	TIPO	CLASSE																		
	Idn [A]	tdn [ms]					0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03			
CONTATTORE	TIPO	CLASSE																		
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI	In [A]																	
TERMICO	TIPO	Irth [A]																		
FUSIBILE	N. POLI	In [A]																		
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO																		
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA					EPR		EPR		EPR		EPR							
	SEZIONE FASE–N–PE/PEN [mmq]		1x6	1x6	1x6		1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x4	1x4	1x4		
	Ib [A]	Iz [A]	9,6	46			1,28	22,4	0,32	22,4	4,81	29,6	4,81	29,6						
	Un [V]	Pn [kW]	400	6			400	0,8	400	0,2	400	3	400	3						
FONDO LINEA	Icc min [kA]	Icc max [kA]					0,43	1,13	0,43	1,13	1,37	1,81	0,68	1,81						
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]	130	1,59			20	0,08	20	0,02	10	0,09	20	0,18						
NOTE																				

CLIENTE SOGEMI	PROGETTO	FILE	QPV2.1
	ARCHIVIO	DATA 21/6/2011	REVISIONE R0.0
	DISEGNATORE	PAGINA 54	SEGUE 55
IMPIANTO MERCATO AVICUNICOLO		TAVOLA	