




IL PRESENTE DISEGNO DEVE ESSERE LETTO AVENDO PRESENTE IL CONTENUTO DELLE REL TECNICHE DI PROGETTO DI PARI EMISSIONE.

NOTA 1

L'IMPIANTO DI SONORIZZAZIONE ESISTENTE E LE RELATIVE LINEE DEVONO ESSERE MANTENUTE. VERIFICARNE L'EFFICIENZA DURANTE L'INSTALLAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI

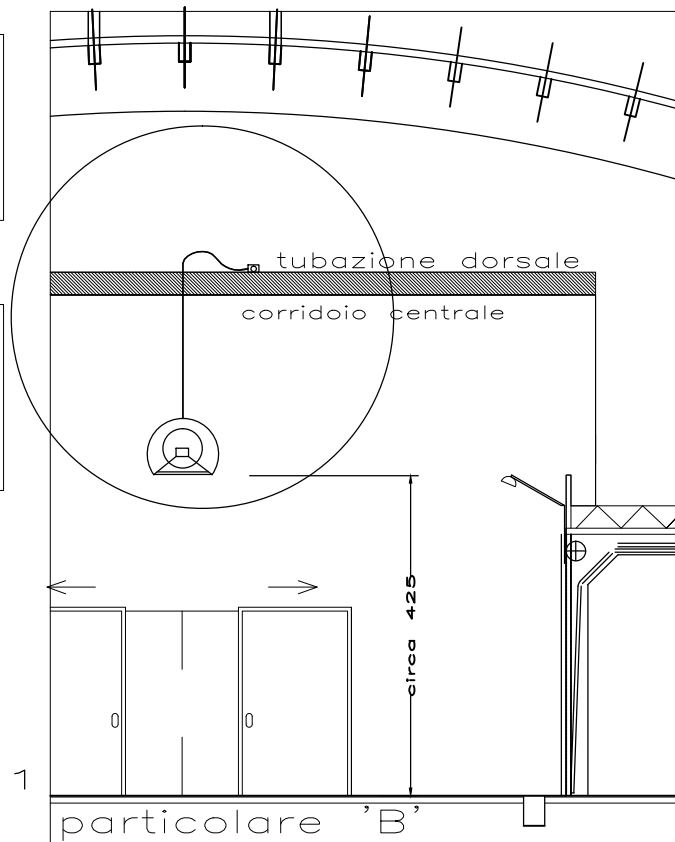


AMPLIFICAZIONE SEZ.1

AMPLIFICAZIONE SEZ.1 DA CENTRALE VEDI TAV. 05/A

AMPLIFICAZ. SEZ. 1

LEGENDA

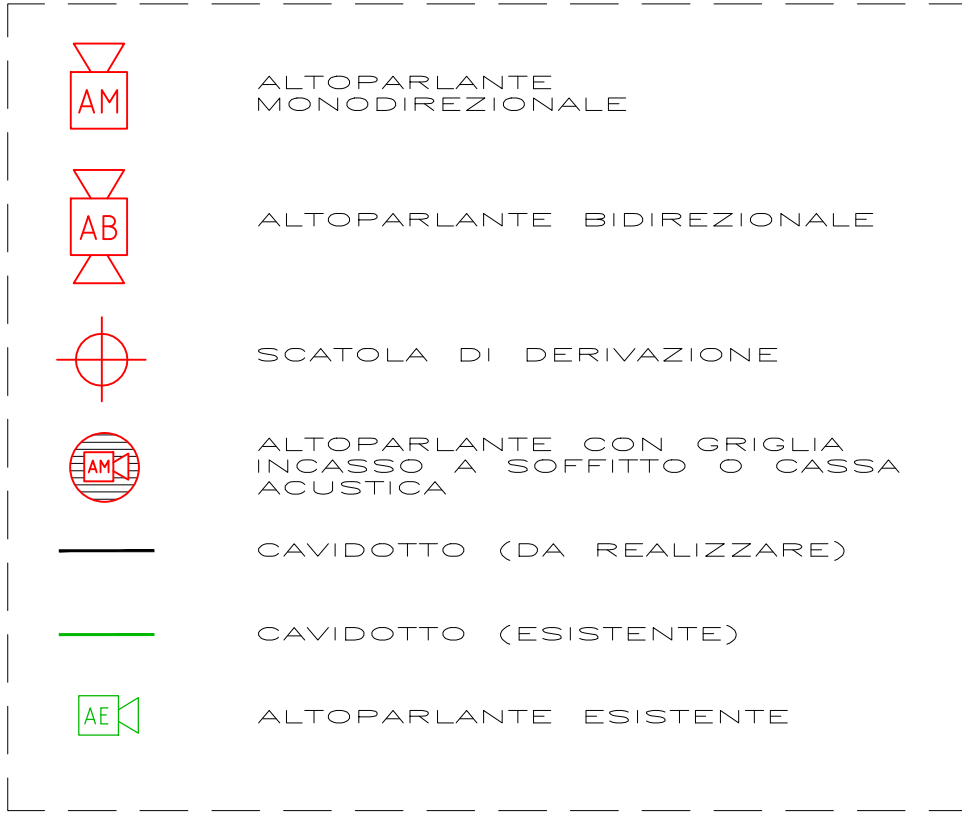

NOTE GENERALI

- LA DISPOSIZIONE DELLE LINEE/CAVIDOTTI E' INDICATIVA
- POSSONO ESSERE MODIFICATI I LAY-OUT IN FUNZIONE DI ESIGENZE DI MONTAGGIO A PATTO DI NON SUPERARE LE LUNGHEZZE MASSIME
- CAVI AUDIO DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO
- GLI ALTOPARLANTI DEVONO ESSERE POSIZIONATI A NON PIU' DI 30 m L'UNO DALL'ALTRO
- I LAY OUT MOSTRANO APPARECCHI EQUIDISTANTI TRanne L'ULTIMO: SE UTILE SI POSSONO POSIZIONARE SU DIVERSO MODULO PURCHE'  $\leq 15m$
- ALTOPARLANTI EFFICIENZA  $> 90db/w/1m$
- ALTOPARLANTI IMPEDENZA MINIMA  $16 \Omega$  O DOTATI DI TRASFORMATORI DI IMPEDENZA
- IL MASSIMO NUMERO DI ALTOPARLANTI IN PARALLELO AMMESSO NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 8

PRESCRIZIONI


- LA LINEA PIU' LUNGA E' PARI A 100m
- LA SEZIONE MINIMA DA IMPIEGARE IN DIPENDENZA DA TENSIONE IMPIANTO SARA' COMUNQUE DI 2.5 mmq
- INDICE CLS: MIGLIORE DI 0.7
- STI: MIGLIORE DI 0.5

PIANO TERRA

SO.GE.M.I. S.p.A.  
Società per l'Impianto e l'Esercizio  
dei Mercati Annonari all'Ingrosso  
di Milano



Denominazione intervento:	MERCATO AVICUNICOLO-FIORI Via Cesare Lombroso 95, Milano
Tipologia di intervento:	PROGETTO ESECUTIVO RETE ANTINCENDIO
Committente:	SO.GE.MI. S.p.A. Via Cesare Lombroso 54, Milano
Progetto VVF:	C.S.I. Centro Servizi Immobiliari Via Astolfo 4 - 20131 Milano

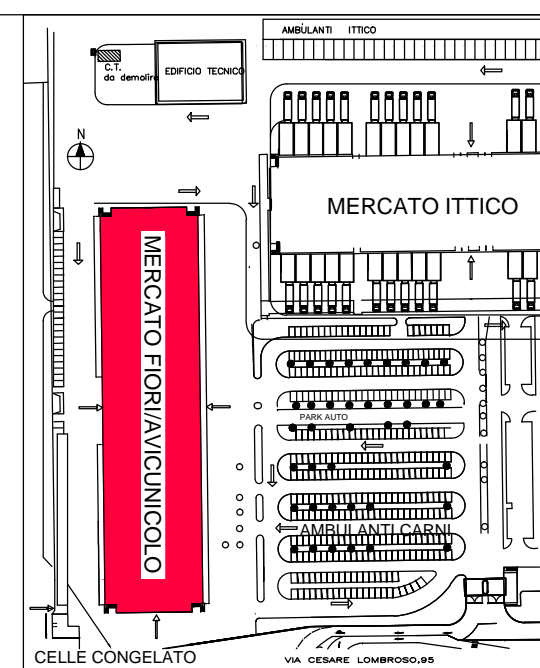

f		
e		
d		
c		
b		
a		
Rev.		

Titolo:		ambito:	
FASE 1.0 LOTTO 1.02 - MERCATO AVICUNICOLO SONORIZZAZIONE D'EMERGENZA PIANTA PIANO TERRA		Tavola:	
Redatto:		N°Disegno:	
C.S.I.		EL 04/A	
Data 1°emissione:		Scala:	
DICEMBRE 2011		1:200	