| RIF. QUADRO | [QPV11] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

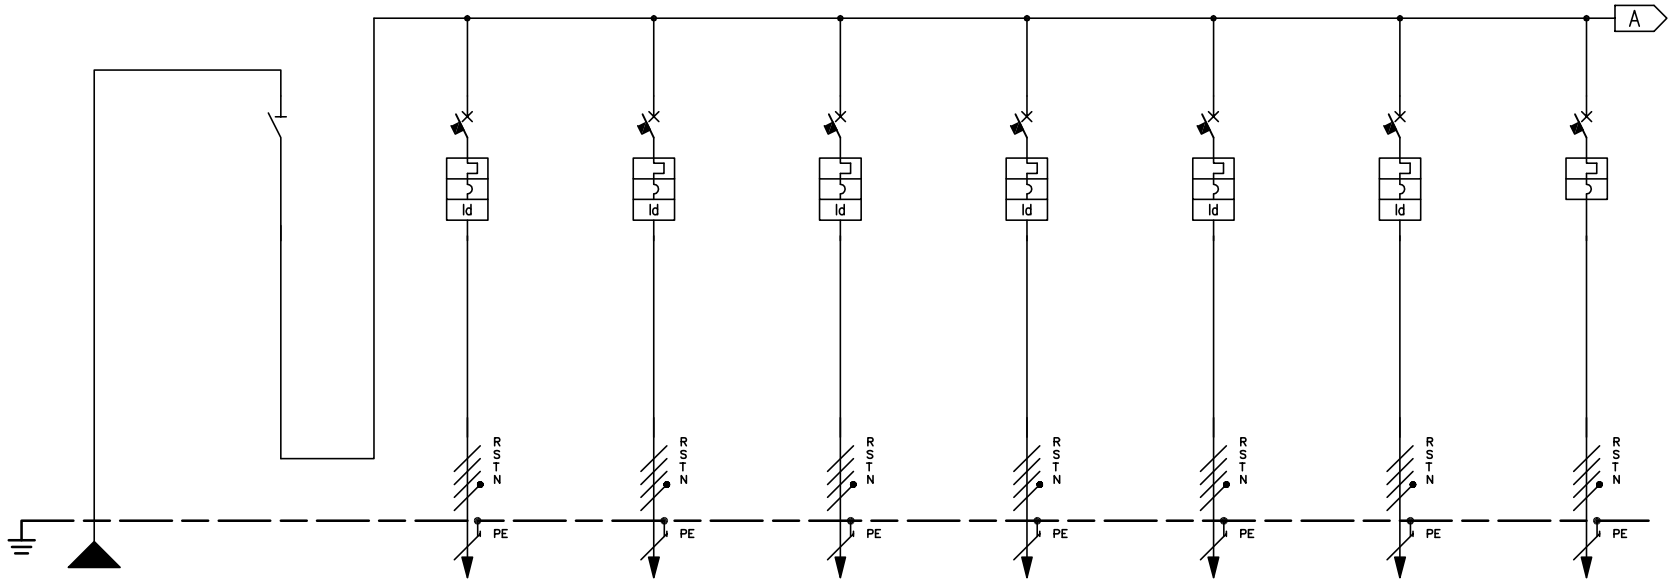


NUMERAZIONE MORSETTI

| NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE | 1 | RSTNPE | | FFFN | 2 | RSTNPE | 3 | RSTNPE | 4 | RSTNPE | 5 | RSTNPE | 6 | RSTNPE | 7 | RSTNPE | 8 | RSTNPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE CIRCUITO | | Dal contatore PV11 | | SEZIONATORE | | Illuminazione | | Emergenza | | Alimentazione portoni e porte | | Prese interbloccate | | Prese banchi frigo | | Prese di servizio | | Al Quadro AT | |
| TIPO APPARECCHIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERRUTTORE | Icu [kA] | | | | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| | N. POLI | In [A] | | | 4 | 63 | 3P+N | 10 | 3P+N | 10 | 3P+N | 10 | 3P+N | 32 | 3P+N | 16 | 3P+N | 16 | 3P+N | 16 |
| | CURVA/SGANCIATORE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ir [A] | tr [s] | | | | | 10 | | 10 | | 10 | | 32 | | 16 | | 16 | | 16 | |
| | Isd [A] | tsd [s] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ii [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ig [A] | tg [s] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIFFERENZIALE | TIPO | CLASSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Idn [A] | tdn [ms] | | | | | 0,03 | | 0,03 | | 0,03 | | 0,03 | | 0,03 | | 0,03 | | | |
| CONTATTORE | TIPO | CLASSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TELERUTTORE | BOBINA [V] | N. POLI | In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMICO | TIPO | Irth [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUSIBILE | N. POLI | In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTRE APP. | TIPO | MODELLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA | | | | | EPR | | EPR | | EPR | | EPR | | EPR | | EPR | | EPR | |
| | SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | | 1x16 | 1x16 | 1x16 | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 |
| | Ib [A] | Iz [A] | 38,5 | 85 | | | 1,92 | 22,4 | 0,48 | 22,4 | 4,81 | 22,4 | 12,8 | 38,4 | 4,81 | 29,6 | 4,81 | 29,6 | 9,62 | 29,6 |
| | Un [V] | Pn [kW] | 400 | 24 | | | 400 | 1,2 | 400 | 0,3 | 400 | 3 | 400 | 8 | 400 | 3 | 400 | 3 | 400 | 5 |
| FONDO LINEA | Icc min [kA] | Icc max [kA] | | | | | 0,29 | 1,13 | 0,29 | 1,13 | 0,57 | 1,13 | 0,82 | 2,72 | 0,91 | 1,81 | 0,68 | 1,81 | 0,68 | 1,81 |
| | LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] | 80 | 1,64 | | | 30 | 0,18 | 30 | 0,04 | 15 | 0,22 | 25 | 0,41 | 15 | 0,14 | 20 | 0,18 | 20 | 0,37 |
| NOTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE SOGEMI | PROGETTO | FILE | [QPV11] |
| | ARCHIVIO | DATA 21/6/2011 | REVISIONE R0.0 |
| | DISEGNATORE | PAGINA 22 | SEGUE 23 |
| IMPIANTO MERCATO AVICUNICOLO | | TAVOLA | |