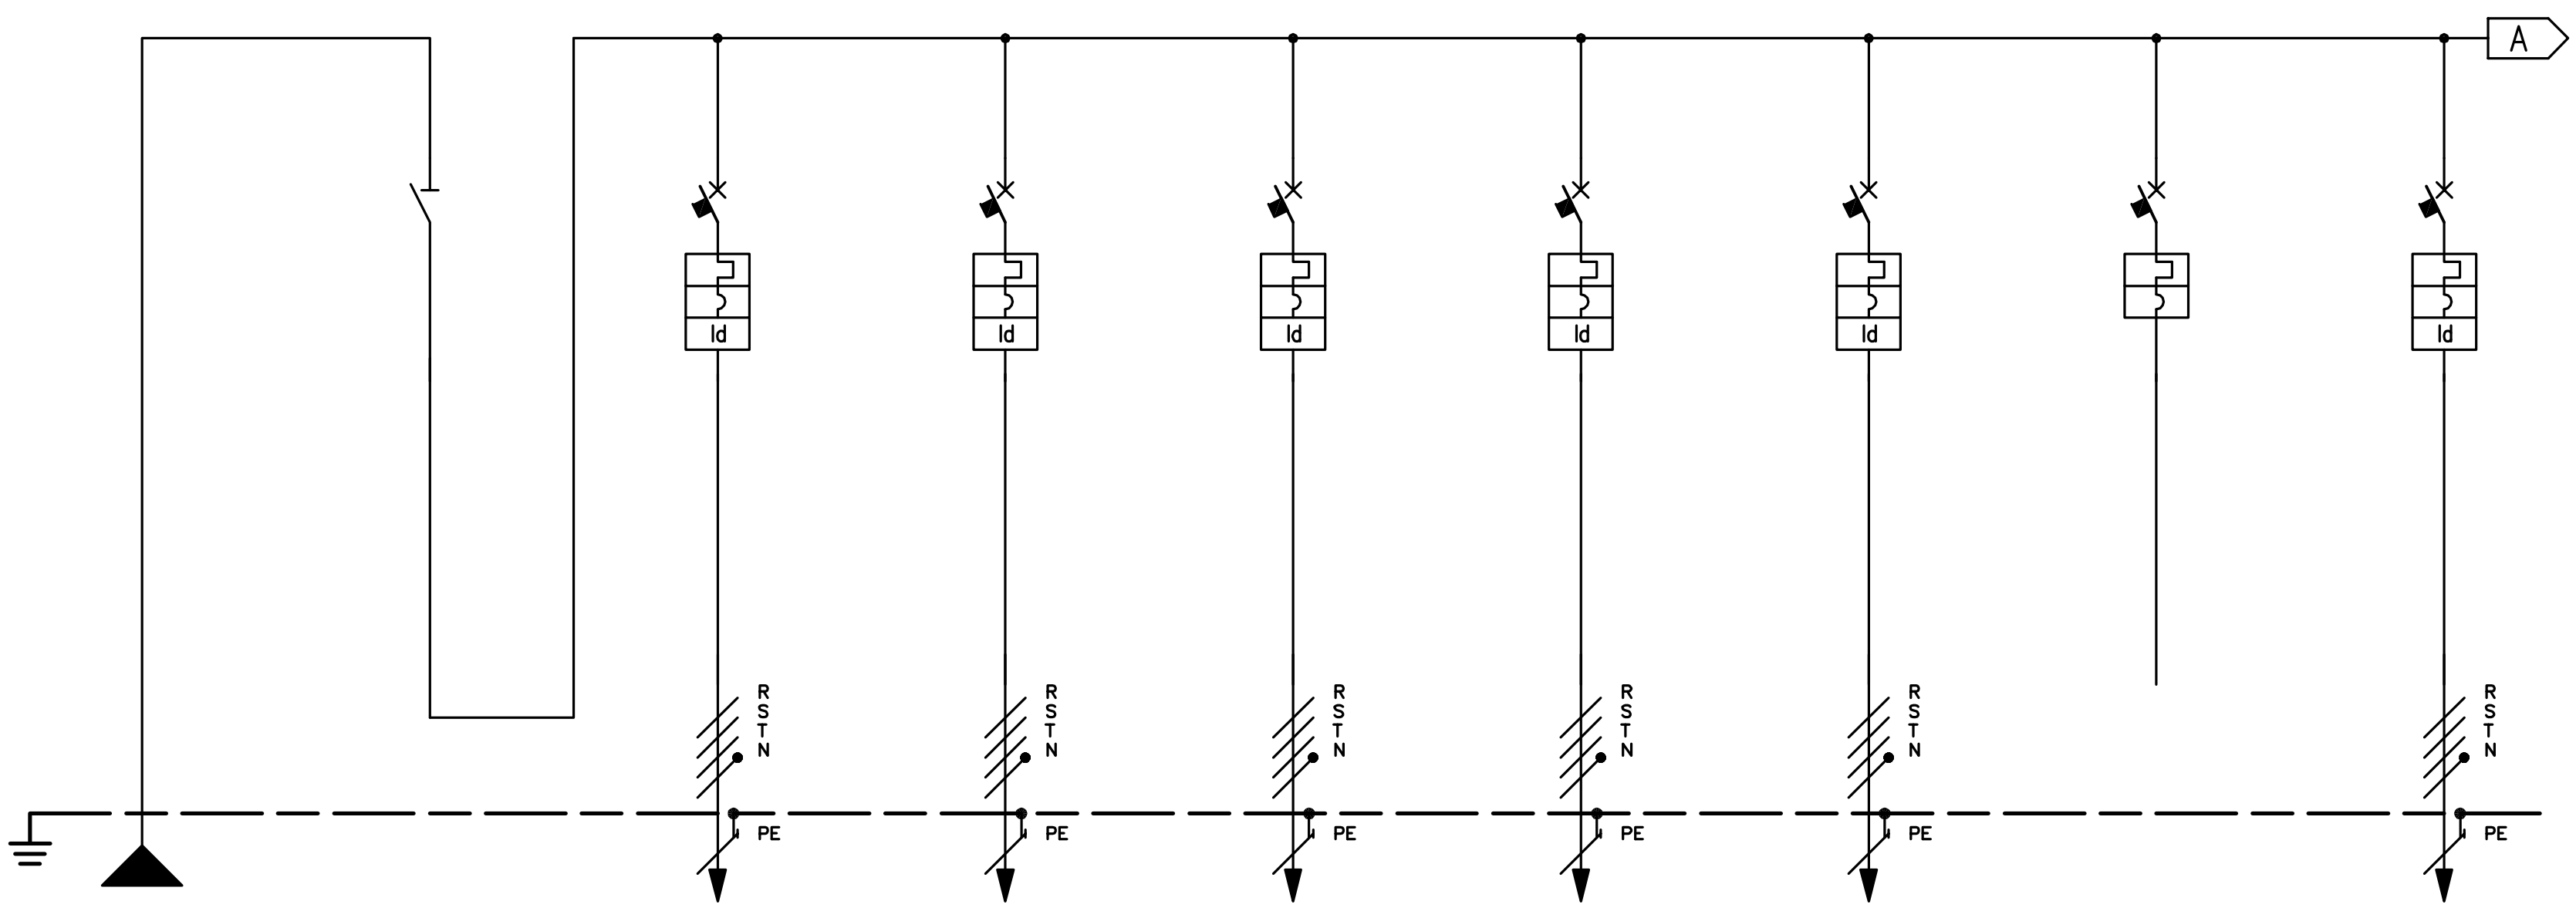

NUMERAZIONE MORSETTI

			1		2		3		4		5		6		7		8		9	
NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE			RSTNPE		FFFN	2	RSTNPE	3	RSTNPE	4	RSTNPE	5	RSTNPE	6	RSTNPE	7	RSTNPE	8	RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO			Dal contatore QAC2.1		Sezionatore		Illuminazione [QAC2.1_1]		Emergenza [QAC2.1_2]		Alimentazione portoni e porte [QAC2.1_3]		Prese interbloccata [QAC2.1_4]		Prese di servizio [QAC2.1_5]		Predisposizione Quadro AT [QAC2.1_6]		Boiler [QAC2.1_7]	
TIPO APPARECCHIO																				
INTERRUTTORE	Icu [kA]						10		10		10		10		10		10		10	
	N. POLI	In [A]			4	40	3P+N	10	3P+N	10	3P+N	10	3P+N	32	3P+N	16	3P+N	25	3P+N	16
	CURVA/SGANCIATORE						C		C		C		C		C		C		C	
	Ir [A]	tr [s]					10		10		10		32		16		25		16	
	Isd [A]	tsd [s]					100		100		100		320		160		250		160	
	Ii [A]																			
	Ig [A]	tg [s]																		
DIFFERENZIALE	TIPO	CLASSE					Vigi	AC	Vigi	AC	Vigi	AC	Vigi	AC	Vigi	AC			Vigi	AC
	Idn [A]	tdn [ms]					0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo			0,03	Istantaneo
CONTATTORE	TIPO	CLASSE																		
TELERUTTORE	BOBINA [V] N. POLI	In [A]																		
TERMICO	TIPO	Irth [A]																		
FUSIBILE	N. POLI	In [A]																		
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO																		
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA					EPR	3	EPR	3	EPR	3	EPR	3	EPR	3			EPR	3
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]						1x2,5 1x2,5	1x2,5	1x2,5 1x2,5	1x2,5	1x2,5 1x2,5	1x2,5	1x6 1x6	1x6	1x4 1x4	1x4			1x2,5 1x2,5	1x2,5
	Ib [A]	Iz [A]					0,8	22,4	0,8	28	1,5	28	3,9	38,4	1	29,6			2,4	22,4
	Un [V]	Pn [kW]					400	0,5	400	0,5	400	3	400	8	400	3			400	1,5
FONDO LINEA	Icc min [kA]	Icc max [kA]		2,7			0,3	1,2	0,3	0,9	0,4	1,5	0,5	2	0,4	1,5			0,3	1,2
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]					15	2,3	25	2,7	10	2,2	10	2,3	15	2,3			15	2,6
NOTE																				

CLIENTE

IMPIANTO