


Servizi igienici donne



Emissione luminosa apparecchio 2 x 58 W


Emissione luminosa 1:

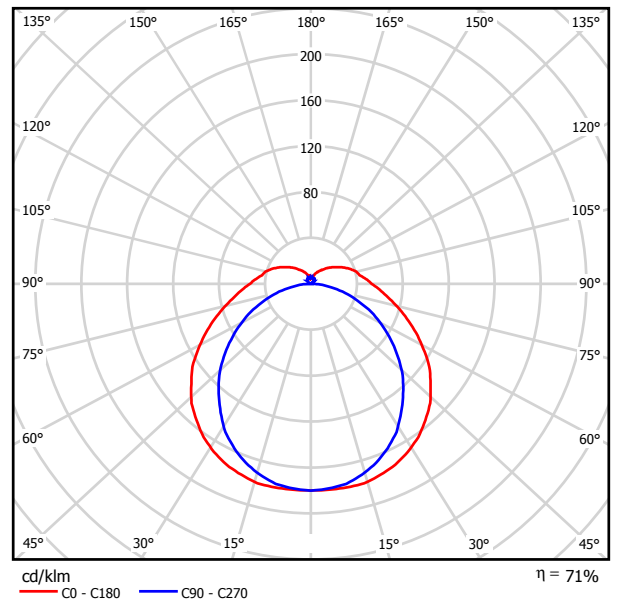

Valutazione di abbagliamento secondo UGR											
p Soffitto		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Pareti		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Pavimento		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Dimensioni del locale X Y		Linea di mira perpendicolare all'asse delle lampade					Linea di mira parallela all'asse delle lampade				
2H	2H	-1.9	-0.7	-1.4	-0.2	0.3	-0.5	0.7	0.0	1.2	1.7
	3H	0.5	0.6	-0.0	1.1	1.6	0.6	1.7	1.1	2.2	2.8
	4H	0.1	1.1	0.6	1.7	2.2	0.9	2.0	1.5	2.5	3.1
	6H	0.7	1.7	1.2	2.2	2.8	1.2	2.1	1.7	2.7	3.3
	8H	1.0	1.9	1.5	2.4	3.1	1.2	2.1	1.8	2.7	3.3
4H	12H	1.2	2.1	1.8	2.7	3.3	1.2	2.1	1.8	2.7	3.3
	2H	-1.5	-0.4	-0.9	0.1	0.7	-0.3	0.8	0.3	1.3	1.9
	3H	0.1	1.0	0.7	1.6	2.2	0.9	1.8	1.5	2.4	3.0
	4H	0.9	1.7	1.5	2.3	2.9	1.4	2.2	2.0	2.8	3.4
	6H	1.6	2.3	2.3	3.0	3.6	1.7	2.4	2.3	3.0	3.7
8H	12H	2.0	2.6	2.6	3.3	4.0	1.8	2.4	2.4	3.0	3.7
	2H	2.3	2.9	3.0	3.6	4.3	1.8	2.4	2.4	3.0	3.8
	4H	1.1	1.7	1.7	2.3	3.1	1.5	2.2	2.2	2.8	3.5
	6H	2.0	2.5	2.6	3.2	3.9	1.9	2.5	2.6	3.1	3.9
	8H	2.5	2.9	3.1	3.6	4.4	2.0	2.5	2.7	3.2	4.0
12H	12H	3.0	3.4	3.6	4.1	4.9	2.1	2.5	2.8	3.2	4.0
	4H	1.1	1.7	1.7	2.3	3.0	1.5	2.1	2.2	2.8	3.5
	6H	2.0	2.5	2.7	3.2	3.9	2.0	2.4	2.6	3.1	3.9
	8H	2.5	3.0	3.2	3.7	4.4	2.1	2.6	2.8	3.2	4.0
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.3 / -0.4				
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.9 / -0.8				
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+1.7 / -1.5				
Tabella standard		BK06					BK04				
Addendo di correzione		-15.4					-16.0				
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 10400lm Flusso luminoso sferico											



Servizi igienici donne

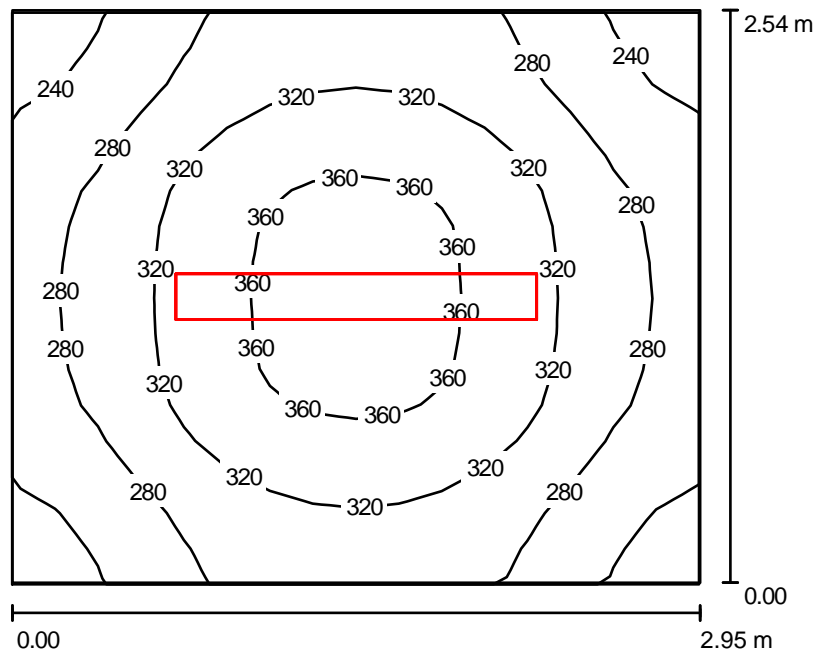

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:33

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Superficie utile	/	304	223	376	0.733
Pavimento	20	247	190	288	0.768
Soffitto	70	221	98	1013	0.443
Pareti (4)	50	239	120	459	/

Superficie utile:

Altezza: 0.500 m
Reticolo: 16 x 16 Punti
Zona margine: 0.000 m



Servizi igienici donne / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 10400 lm
Potenza totale: 134.0 W
Fattore di manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m

Superficie	Illuminamenti medi [lx]			Coefficiente di riflessione [%]	Luminanza medio [cd/m²]
	diretto	indiretto	totale		
Superficie utile	175	129	304	/	/
Pavimento	133	114	247	20	16
Soffitto	103	118	221	70	49
Parete 1	143	112	255	50	41
Parete 2	107	115	221	50	35
Parete 3	143	112	255	50	41
Parete 4	107	113	220	50	35

Regolarità sulla superficie utile

E_{\min} / E_m : 0.733 (1:1)

E_{\min} / E_{\max} : 0.593 (1:2)

Potenza allacciata specifica: $17.87 \text{ W/m}^2 = 5.87 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 7.50 m^2)