PORTA 5
Pianta stato di fatto
Scala 1:50

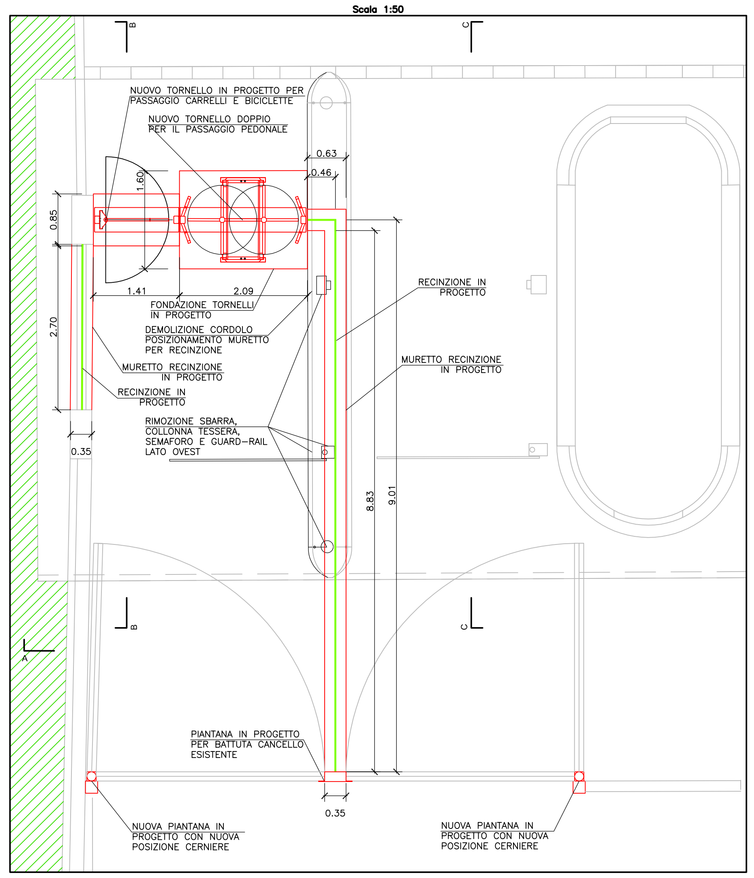

PORTA 5
Prospetto A–A progetto
Scala 1:50

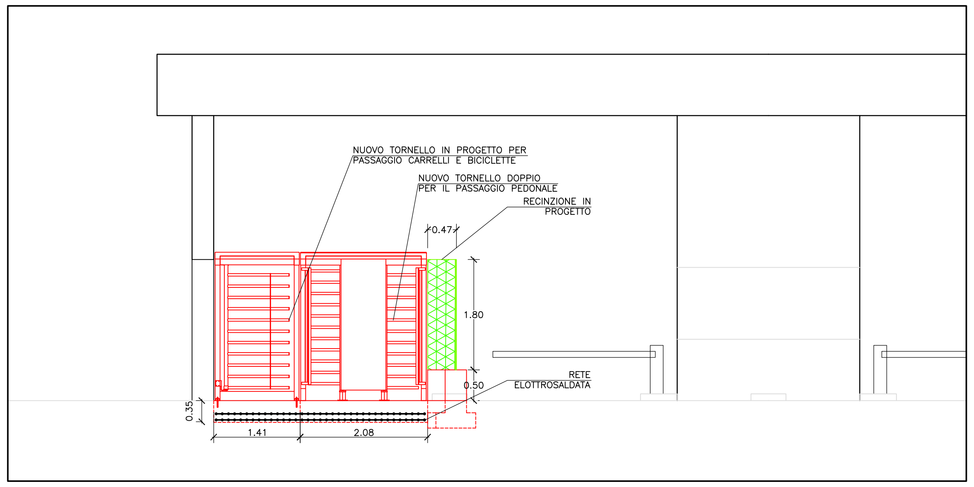

PORTA 5
Prospetto B–B progetto
Scala 1:50

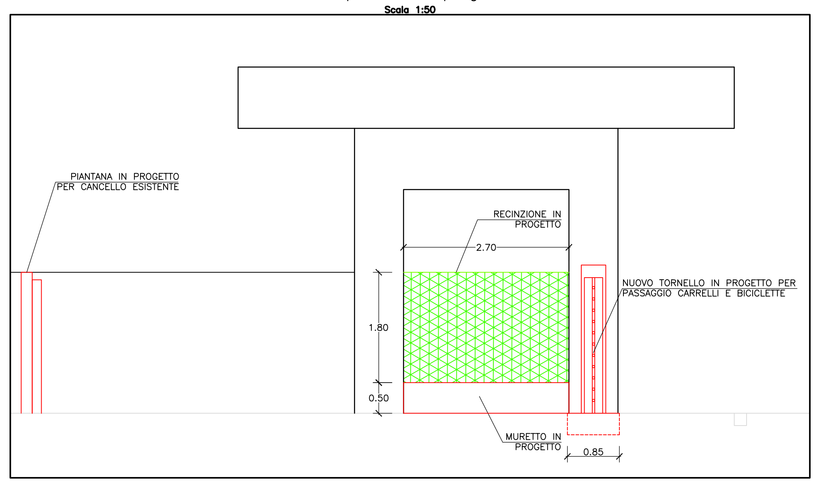

PORTA 5
Pianta muretti
Scala 1:50

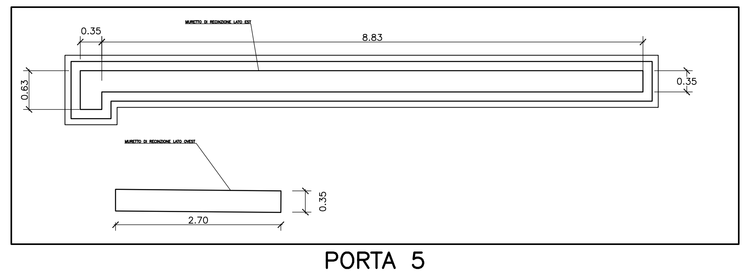

PORTA 5
Carpenteria e armatura muretti
Scala 1:50

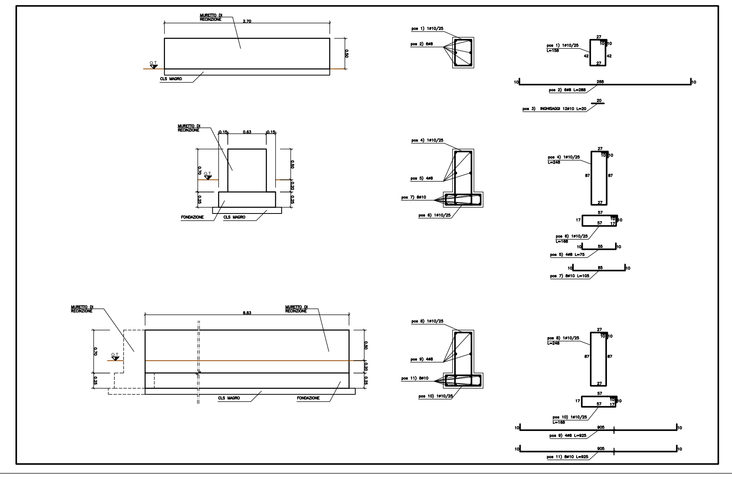

PORTA 5
Prospetto C–C progetto
Scala 1:50

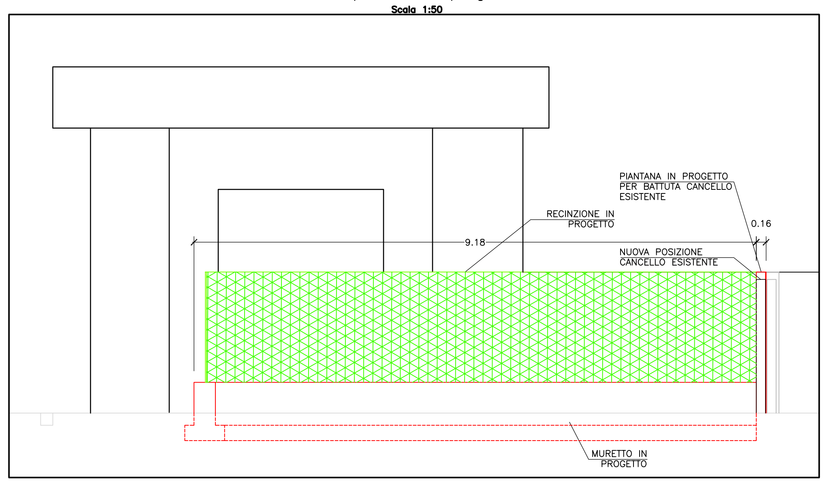

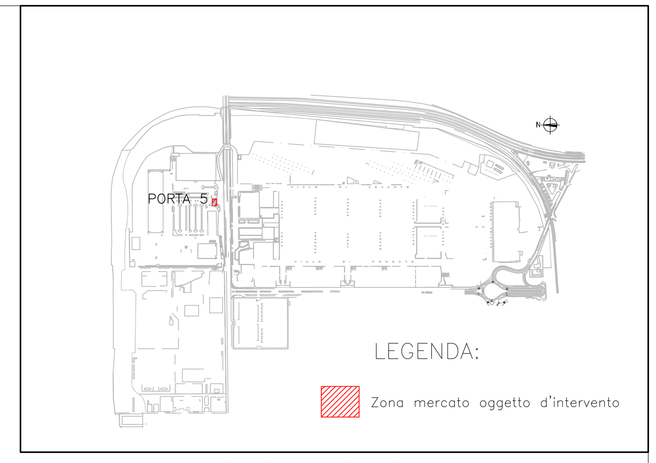

TABELLA DEI FERRI

Posizione	Descrizione		Lunghezza [m]	Numero elementi
1	Tondo	ø 10	158	5
2	Tondo	ø 8	288	6
3	Tondo	ø 10	20	12
4	Tondo	ø 10	248	3
5	Tondo	ø 8	75	4
6	Tondo	ø 10	168	4
7	Tondo	ø 10	105	8
8	Tondo	ø 10	248	35
9	Tondo	ø 8	925	4
10	Tondo	ø 10	168	35
11	Tondo	ø 10	925	8
RETE ELETTROSALDATA		ø 10	(superficie 21.25 mq)	

CARATTERISTICHE MATERIALI

MATERIALI:

CALCESTRUZZO
- *CLASSE DI RESISTENZA*
- *C20/25 Rck ≥ 25 MPa dos. min. 300 kg/mc di cem. R32.5*
- *CLASSE DI CONSISTENZA*
- *FONDAZIONI-MURI S3 TRAVI-SOLAI S4*
- *RAPPORTO ACQUA/CEMENTO MAX 0.55*

ACCIAIO DA C.A.
- *BARRE ADER. MIGLIORATA FeB44K fyk ≥ 430 MPa ftk ≥ 540 MPa*
- *RETE ELETTROSALDATA FeB44K fyk ≥ 430 MPa ftk ≥ 540 MPa*

ACCIAIO DA CARPENTERIA: Fe360

TERRENO
- *SOLLECITAZIONE AMMISSIBILE (CON BONIFICA) 0.05 MPa*
- *(0.08 MPa SOLO PER PIATTAFORMA PARTENZA SCIVOLI)*

SPECIFICHE TECNICHE:
1. *SOVRAPPOSIZIONE MINIMA BARRE CORRENTI PARI A 50 DIAMETRI.*
2. *SOVRAPPOSIZIONE MINIMA RETE PARI A n. 2 MAGLIE.*
3. *NON ESEGUIRE NESSUN GETTO PRIMA DELLA APPROVAZIONE DELLA D.L.*
4. *COPRIFERRI MINIMI:*
   - *FONDAZIONI-MURI CONTROTERRA 30 mm*
   - *MURI-TRAVI-PILASTRI (INTERNO) 20 mm*
   - *MURI-TRAVI-PILASTRI (ESTERNO) 30 mm*
5. *I GETTI DONVRANNO ESSERE COSTIPATI MEDIANTE VIBRATORE MECCANICO AD IMMERSIONE (frequenza 3000-12000 giri/minuto).*
6. *PROVINI DA CONFEZIONARE SECONDO DN 09.01.1996 E SECONDO UNI 6130.*
7. *VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE.*
8. *VERIFICARE CON LA DIREZIONE LAVORI DIMENSIONI E POSIZIONE DELLA FORONOMIA NELLE STRUTTURE.*
9. *I DISEGNI STRUTTURALI NON SOSTITUISCONO, AGLI EFFETTI DEI TRACCIAMENTI E DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI ARCHITETTONICI, GLI ELABORATI ARCHITETTONICI. OGNI EVENTUALE INCONGRUENZA DEVE ESSERE SEGNALATA AI PROGETTISTI PRIMA DELL'ESECUZIONE.*
10. *NON RILEVARE LE MISURE IN SCALA*
11. *FONDAZIONI E MURATURE ESISTENTI DA VERIFICARE A CURA DEL D.L.*

PROGETTISTI:
Dott. Ing. Stefano Fumagalli
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
DOTT. ING. FUMAGALLI STEFANO
Sez. A Settori
b) civile e ambientale
c) industriale
d)dell'informazione
n° A 20814

SO.GE.MI. S.p.A.
Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano

REALIZZAZIONE DI NUOVI TORNELLI NELLE PORTE 2, 5 E SOTTO IL PALAZZO SO.GE.MI.
LOTTO REALIZZATIVO N. 2 STRALCIO N. 1 - PORTA 5

DATA: Giugno 2017
SCALA: indicata
OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
INTERVENTI IN PROGETTO - PLANIMETRIE E SEZIONI
N. TAVOLA: 2

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA SO.GE.MI. S.p.A. TUTTI I DIRITTI SONO TUTELATI A TERMINE DI LEGGE